



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN/NEF/00157-2/2018

Tárgy: VCSM Zrt. Szolnok által szolgáltatott ivóvíz 2018. évi vízvizsgálati tervének, ill. mintavételi helyeinek jóváhagyása

Melléklet: 2 db ivóvíz-vizsgálati ütemterv, 2 db ivóvíz mintavételi helyek dokumentum

Ügyintéző: Sléderné Szűcs Erika

Telefon: 56/512-446

HATÁROZAT

A Víz - és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (5002 Szolnok, Vízmű út 1. sz.) által üzemeltetett **Szolnok Felszíni Vízmű**:

- Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Rákóczifalva, Rákócziújfalu településeket ellátó vízhálózatának;
- Szajol, Tószeg, ivóvíz távvezeték átadási pontjainak;
- Szolnok város közterületére tervezett két ivókút

2018. évi vízminőség ellenőrzési ütemtervét, valamint a hozzá tartozó vízmintavételi helyeket közegészségügyi szempontból

jóváhagyom, azzal a kikötéssel,

hogy a tervezett két ivókút pontos területi meghatározását követően, a konkrét mintavételi helyek megjelölésével egyidejűleg a Népegészségügyi Főosztályt tájékoztassa, valamint a HUMVI adatbázisba, mint új mintavételi helyként történő rögzítéséről gondoskodjon.

Ezen határozat **2018. december 31-ig** érvényes.

Felhívom jelen határozat címzettjét, hogy az önellenőrzési tervben meghatározott mintavételi program végrehajtása nem mentesít a rendkívüli helyzetekben, illetve pozitív vizsgálati eredmény esetén szükségessé váló kontroll vizsgálatok végzése alól.

Jelen eljárás 3000,- Ft, azaz háromezer forint általános tételű eljárási illetékköteles.

Amennyiben a határozatban előírtakat nem teljesítik, úgy a kötelezettel szemben **eljárási bírság** szabható ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 10 000,- Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 000,- Ft, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1 000 000,- Ft.

Amennyiben az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértik, úgy **egészségügyi bírság** kiszabásának is helye van, melynek legkisebb összege esetenként 30 000,- Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 5 000 000,- Ft. A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

Jelen határozat a **közléssel végleges és végrehajtható**, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs.

Az ügyfél a kézhezvételt követő 30 napon belül azonban a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtandó keresettel közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt. A közigazgatási perben jogi képviselővel eljáró fél a kereseti kérelmét kizárólag a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> linken nyújthatja be.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amely tartalmazza az eljáró bíróság megjelölését, a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve – ha ilyennel rendelkezik – egyéb elérhetőségét, az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá – ha ismert – képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot, azokat melyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Tájékoztatom, hogy ha egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. (5002 Szolnok, Vízmű út 1. sz.) 2018. január 15-én az üzemeltetésében lévő Szolnoki Felsővízi Vízmű 2018. évi hálózati vízminőség ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó ütemtervének, valamint vízmintavételi helyeinek jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál, az eljárás 3 000, - Ft általános tételű illetékének illetékbélyegben történő megfizetésével egyidejűleg.

A kérelmező az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) által támasztott követelményeknek

megfelelően beadványában ismertette a vízmintavételi programjának elemeit, meghatározva a mintavételi helyeket, a vizsgálati gyakoriságot, valamint mintacsoportonként a vizsgálandó paraméterek körét.

A tervezetet áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel a Rendeletben foglalt előírásoknak, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdés a) pont alapján, az 50. § (2) bekezdés b) pontban meghatározott határidőn belül sommás eljárásban döntöttem.

Az aláírt, hivatali bélyegzővel ellátott jóváhagyott két példány ivóvíz-vizsgálati ütemterv, illetve két példány ivóvíz mintavételi pontok dokumentációja ezen határozat mellékletét képezi.

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási bírság kiszabhatóságáról az Ákr. 77. §-a alapján, az egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségéről az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1) bekezdés a) pontja, (1a), (5) és (10) bekezdései alapján rendelkeztem.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja alapján zártam ki.

A kereseti kérelem előterjesztésének tartalmi és formai követelményeiről, az illetékes bíróságról, valamint a keresetindítás szabályairól, tekintettel a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 157. § (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakra, idézett törvény 13. § (3) bekezdése, 28. § (3) bekezdése, 37. § (1)-(2) bekezdései, 39. § (1) bekezdése és a 77. § (1)-(2) bekezdései, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2) bekezdése, illetve a 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Határozatomat a Rendelet 5. § (1) és (1a) bekezdéseiben biztosított hatáskörömben, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességemben eljárva adtam ki.

Szolnok, 2018. január 22.

Dr. Kállai Mária kormány megbízott nevében
és megbízásából kiadmányozó:



Dr. Beke Gabriella
megyei tisztii főorvos
főosztályvezető

Értesülnek:

1. Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 5002 Szolnok, Vízmű út 1. -
tértivevénnyel
2. Irattár



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**


Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2018. I. negyedév

Mintavételi helyek:	január			február			március		
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BCC, KKF KLO		BTC, TOC	Teljes részletes RHR		KRF	BCC		KRF, KPB KFL, KBO
Sárkány u 9. 2785-601-1807	BCC, KRF		BTC, KKF KLO	BCC		KRF KKE	BCC		BCC, KRF
Kőműves u. 38. 2785-602-1807	BCC, KRF			KKF, BTC KLO THM		BCC, KRF	BCC		BCC, KRF
Horog u 27. 2785-610-1807	BCC, KRF KKE			BTC, TOC		BCC, KKF	BCC, KRF KLO		BCC, KRF
Kőrösi u. 51.(Erdért) 2785-603-1807	BCC, KRF		BCC	BCC, BIB		BTC	BCC, KKF		BCC, KRF
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC, KRF		BCC	BCC, KKF, PES, VOCl		BTC	BCC, KRF		BCC, KKF
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC, KRF		BCC, KRF	BCC, KRF		BCC, KKF	BTC, THM		BCC
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC		BCC, KRF	BCC, KRF		BCC	BTC, TOC		BCC
Vörösmező u 142. 2785-609-1807	BCC, BIB		BCC, KRF	BCC, KRF KKE		BCC	BCC, KRF BIB		BTC
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BTC, THM		BCC, KRF	BCC, KRF		BCC, KRF	BCC, KKF, PES, VOCl		BTC
Vágóhíd u. 30. 2785-606-1807	BTC, TOC		BCC, KRF	BCC		BCC, KRF	BCC, KRF		BCC KKE
Barátság u. 35. 2785-615-1807			BCC	BCC, KRF		BCC	KRF		BCC
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807			BCC	KRF		BCC	KRF		

JN/NEF/00157-2/2018. id. u.
hálózat melléklet képe

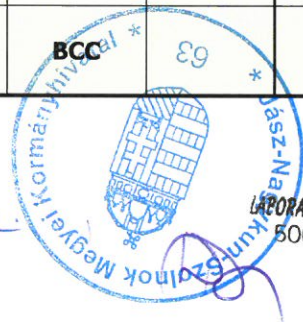

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2018. II. negyedév

Mintavételi helyek:	április				május				június			
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BCC KKE				BCC,KRF				BCC,KRF		BTC	
Sárkány u 9. 2785-601-1807	BCC				BCC,KRF				BTC,KRF TOC		BTC	
Kőműves u. 38. 2785-602-1807	BCC		BCC,KRF KPB		BCC,KRF KKE		BCC		BTC,KRF THM			
Horog u 27. 2785-610-1807	BCC		BCC,KRF		BCC,KRF		BTC,KRF,KPB KFL,KBO		BCC KRF,BIB		BCC,KKF	
Kőrösi u. 51.(Erdért) 2785-603-1807	BCC KLO KRF		BCC,KRF		Teljes részletes RHR		BTC		BCC,KKF		BCC	
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC,KRF		BCC KLO		BTC,KRF TOC		BCC		BCC		BCC,KKF	
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC,KRF		BCC		BTC,KKF KLO THM		BCC		BCC,KKF		BCC,KRF KPB KKE	
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC,KRF		BTC,KKF, PES, VOCl		BCC,KRF BIB		BCC,KKF KLO		BCC,KRF		BCC,KRF	
Vörösmező u 142. 2785-609-1807	BCC,KKF		BTC		BCC,KKF		BCC		BCC KLO		BCC,KRF	
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BTC KRF TOC		BCC,KKF		BCC		BCC,KRF		BCC		BCC,KRF	
Vágóhíd u. 30. 2785-606-1807	BTC,KRF THM		BCC		BCC		BCC,KRF, PES, VOCl		BCC		BCC,KRF	
Barátság u. 35. 2785-615-1807	BIB		BCC,KRF		BCC		BCC,KRF KKE				BCC	
Tiszaígyi sétány 34. (Camping) 2785-614-1807	KKF		BCC,KRF				BCC,KRF					



TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

1

**Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.**

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2018. III. negyedév

Mintavételi helyek:	július			augusztus			szeptember		
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BCC KKE		KRF	BCC		KRF	BCC,KRF		
Sárkány u 9. 2785-601-1807	BCC,BIB		KRF	BCC		KRF, PES, VOCI	BCC		
Kőműves u. 38. 2785-602-1807	BTC,TOC		BCC,KRF	BCC,KRF KKE		BCC,KRF	BCC		BCC
Horog u 27. 2785-610-1807	BTC,THM		BCC	BCC,KKF		BCC,KRF	BCC		BCC
Kőrösi u. 51.(Erdért) 2785-603-1807	BCC,BIB PES, VOCI		BTC	BCC,KRF		BCC,KRF	BCC KKE		BCC,KRF
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC,KKF		BTC	Teljes részletes RHR		BCC	BCC,KRF		BCC,KRF
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC,KRF		BCC,KKF	BTC,TOC		BCC	BCC,KRF		BCC,KRF
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC,KRF		BCC,KRF KPB	BTC,THM		BCC	BCC,KRF		BCC
Vörösmező u 142. 2785-609-1807	BCC,KRF		BCC,KRF	BCC KKF,BIB		BTC	BCC,KRF		BCC
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BCC,KRF KLO		BCC	BCC, KRF		BTC,KKF,KPB KFL,KBO KKE	KRF,BIB		BCC
Vágóhíd u. 30. 2785-606-1807	BCC		BCC	BCC,KRF KLO		BCC	BTC,KKF TOC		BCC,KRF KPB
Barátság u. 35. 2785-615-1807	KRF		BCC	BCC,KRF		BCC	BTC, KLO THM		BTC,KKF
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807	KRF		BCC	KRF		BCC	BIB		BTC,KRF



TECHNO-VÍZ
LABORATÓRIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT
5000 Szolnok, Vízmű u. 1

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

* 1 *



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2018. IV. negyedév

Mintavételi helyek:	október				november				december				
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BTC,KRF TOC				BCC,KRF				BCC			KRF	
Sárkány u 9. 2785-601-1807	BTC,KRF THM				BCC,KRF		KRF		BCC			KRF	
Kőműves u. 38. 2785-602-1807	BCC KRF,BIB				BCC		BCC,KRF		BCC			KRF	
Horog u 27. 2785-610-1807	BCC,KKF		KRF		BCC		BCC,KRF		BCC			KRF	
Kőrösi u. 51.(Erdért) 2785-603-1807	BCC		BCC,KKF		BTC,TOC		BCC,KRF		BCC,KRF KKE			BCC	
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC,KRF KKE		BCC,KRF		BTC,THM		BCC,KRF KLO		BCC			BCC	
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC,KRF		BCC,KRF		BCC,BIB				BCC,KRF			BCC	
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC		BCC,KRF		BCC,KKF				BCC,KRF			BCC	
Vörösmező u 142. 2785-609-1807	BCC		BCC,KRF		Teljes részletes RHR		BCC		BTC,KRF TOC			BCC	
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BCC		BCC		BCC,KRF KKE		BCC,KKF		BTC,KRF THM			BCC	
Vágóhid u. 30. 2785-606-1807	BCC		BCC		BCC,KRF		BCC		BCC KKF,BIB			BCC	
Barátság u. 35. 2785-615-1807	KRF		BCC		BCC,KRF, PES, VOCl		BCC		KRF			BCC,KKF KLO KKE	
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807			BCC KLO		KRF,CPB,KFL KBO		BCC					BCC,KRF, PES, VOCl	

Vízhalozat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend-2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004). A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.



TECHNO-VÍZ
LABORATÓRIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Szolnok, Hálózati közfolyók

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 216 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 42 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 14 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
THM 12 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibróm-klórmétán, bromoform)
TOC 13 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KRF 131 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, Ph, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KKF 33 db	összes szerves széntartalom (TOC) és/vagy oldott szerves széntartalom (DOC)
KPB 8 db	Ólom
KFL 4 db	Fluorid
KBO 4 db	Bór
KLO 15 db	Klorit
KKE 16 db	bromát
Teljes részletes 4 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, klorit, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon,- **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklór-etilén, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftalin, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI – OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 4 db	trícium, radon, indikatív dózis
PES 8 db	Peszticid (elosztva negyedévenként)
VOCI 8 db	Tri- és tetraklór-etilén, cisz- 1,2-diklór-etilén, elosztva negyedévenként



TECHNO-VÍZ
LABORATÓRIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsml.hu, vizhalozat@vcsml.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu


IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK – HÁLÓZATI IVÓKUTAK 2018.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Tűzcsap Ivókút 1.						BTC BIB		BTC				
Tűzcsap Ivókút 2.						BTC BIB		BTC				

A tűzcsapokra szerelhető ivókutak idényjelleggel, várhatóan június – augusztus hónapokban üzemelnek majd. A mintavételi helyek a felszerelés előtt kerülnek pontosításra, mely rögzítésre kerül a mintavételi jegyzőkönyvre.

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 2 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok

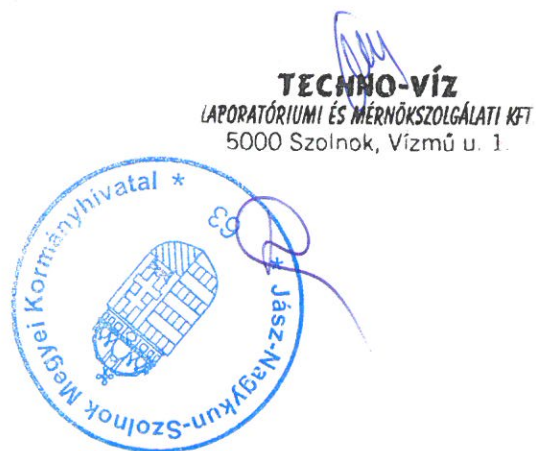

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
* 1 *

**Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.**

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – RÁKÓCZIFALVA 2018.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szt. László u. 102. 1420-600-2207	BCC,KRF				BTC,BIB THM KKF,TOC		BCC		Teljes részletes RHR			
Jókai út 38. 1420-606-2207	BCC,KRF		BCC,KRF BIB,KPB KFL,KBO		BCC		BCC,KKF KLO				BCC,BIB	
Kun u. 12. 1420-603-2207					Teljes részletes RHR		BCC,BIB		BTC,THM KKF,TOC KPB,KFL KBO		BCC	
Toldi u. 66. 1420-605-2207			BTC,TOC THM				BCC,KRF KKE		BCC		BTC,THM KKF, TOC	
Béke u. 2. 1420-602-2207	BCC,KRF		BCC,KRF		BCC		BCC		BCC			

Vízhalózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.



Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

* 1 *



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu

Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Rákóczi falva

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 16 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI_{p5}
KRF 6 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibróm-klórmétán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit
KKE 1 db	Bromát
Teljes részletes 2 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, klorit, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon,- **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklór-etilén, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftalin, acenaftén, fluorén, fenantren, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI – OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis



TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu

Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – RÁKÓCZIÚJFALU

2018.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Fő u. 30/a. 1242-605-2207	BCC,KRF				BTC,BIB THM,KKF KLO TOC		BCC, KPB KFL, KBO		BCC		BCC,KRF BIB	
Dózsa Gy. u. 21. 1242-601-2207	TOC		BCC,BIB				BTC,THM KKF,TOC		Teljes részletes RHR		BTC,TOC	
Árpád u. 7. 1242-602-2207			BCC		BCC				BCC,KKF			
Varsányi u. 18. 1242-603-2207			BCC,THM KPB, KFL KBO				BCC,KRF BIB KKE				BTC,THM KKF	
Petőfi u. 48. 1242-604-2207	BCC,KRF				Teljes részletes RHR				BCC			

Vízhalozat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.



TECHNO-VÍZ
LABORATÓRIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.




Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Rákócziújfalu

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 12 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI _{ps}
KRF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibróm-klórmétán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit
KKE 1 db	Bromát
Teljes részletes 2 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, klorit, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, - **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB – ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklór-etilén, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM – trihalogénmetánok, TOC – összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftalin, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI – OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis

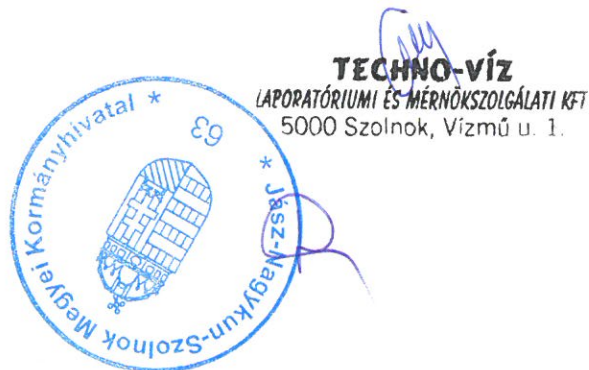

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
1
[Handwritten signature]



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÁTADÁSI PONTOK TÓSZEG IRÁNYÁBA 2018.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Patkó tér 1. (DN 150 vízmérőnél lévő közkefolyó) 2785-616-1807	BTC,BIB	BCC,KRF KLO BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB, KPB KFL, KBO	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB
Attila u. 3. (DN 300 vízmérőnél lévő közkefolyó) 2785-617-1807	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB,KPB KFL,KBO	BCC,BIB

Tószeg település vízellátását a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok a táblázatban szereplő átadási pontokon keresztül valósítja meg.

Vízhalózat részletes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 16 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 8 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 24 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KRF 8 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit



TECHNO-VÍZ
LABORATÓRIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

**Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.**

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
 Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÁTADÁSI PONTOK SZAJOL IRÁNYÁBA 2018.


Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szajol, 0140 hrsz. (Alamand dűlő 4.) 2785-620-1807	BCC BIB KRF	BCC	BCC BIB KRF	BTC	BCC KRF BIB KPB KFL KBO	BCC	BTC BIB	BCC KRF	BCC BIB	BTC	BCC KRF BIB	BCC
Szajol, 0475 hrsz. (4-es főút mellett) 2785-619-1807	BCC BIB	BCC KRF	BCC BIB	BIB	BCC KRF	BCC BIB	BTC	BCC KRF KLO BIB	BCC	BCC BIB	BCC KRF KPB KFL KBO	BCC BIB
Szolnok, 0693/23 hrsz. (MOL-NAIRAM) 2785-618-1807	BTC	BCC KRF KPB KFL KBO	BCC KRF	BIB	BCC KRF	BIB	BCC KRF	BIB	BTC KRF	BIB	BCC KRF	BIB

Szajol település vízellátását a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok a táblázatban szereplő átadási pontokon keresztül valósítja meg.

Vízhalózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakokra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 24 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 6 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 18 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KRF 15 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KPB 3 db	Ólom
KFL 3 db	Fluorid
KBO 3 db	Bór
KLO 1db	Klorit

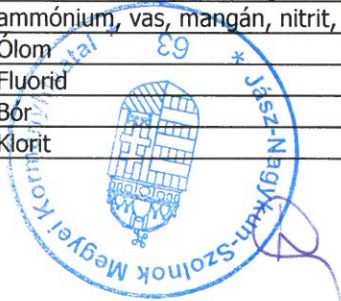

TECHNO-VÍZ
LABORATÓRIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

**Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.**

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
 Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÚJSZÁSZ 2018.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szigetvári u. 46. 1529-600-2207	BCC,KRF		BCC	BCC,KRF		BCC	BCC,KRF	BCC,KRF	BCC,KRF	BCC	BCC	BCC
Védgát u. 1. 1529-601-2207		BCC,BIB		BCC,THM KKF	BCC,KRF	Teljes részletes RHR	BTC,TOC	BCC,KRF KPB,KFL KBO	BCC	BCC,KRF		
Sas u. 14. 1529-602-2207	BCC		BTC,KRF TOC	BCC,KRF KPB,KFL KBO	BCC,BIB THM,KKF	BCC	KRF	BCC	BCC	BCC,KRF KLO	BCC,KRF	BCC,KRF KKE
Ősz u. 2. 1529-606-2207		BCC,KRF		BCC	BTC,TOC	BCC,THM KKF	BCC		BCC	BCC,BIB		
Munkás u. 17. 1529-604-2207	BCC		BCC,KRF	BCC	BCC KKE	BCC,KRF	BCC,BIB THM,KKF	BCC	KRF	Teljes részletes RHR	BTC,TOC	
Battyhány u. 32. 1529-605-2207	BCC	BCC		KRF	BCC	BCC	BCC	BCC,BIB THM,KKF	BTC,TOC	KRF		BCC

Vízhálózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.



TECHNO-VÍZ
LABORATÓRIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT
5000 Szolnok, Vízmű u. 1

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1
* 1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu

Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Újszász

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 45 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 5 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 5 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 5 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, $KO_{I_{ps}}$
KRF 20 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 5 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibróm-klórmétán, bromoform)
TOC 5 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1db	Klorit
KKE 2 db	Bromát
Teljes részletes 2 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, klorit, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, - **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklór-etilén, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftalin, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI – OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis



TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZÁSZBEREK 2018.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kossuth Lajos u. 201. 0577-601-2207		BCC,BIB						BCC,KRF KPB,KFL KBO		BIB		BCC
Árpád u. 55. 0577-602-2207		KRF		BTC,THM KKF, KLO TOC				BCC		BTC,THM KKF,TOC KKE		
Kossuth Lajos u. 212. 0577-605-2207				BCC,KPB KFL,KBO			BTC,BIB THM,KKF					BCC
Móricz Zsigmond. u. 120. 0577-604-2207		BCC,TOC					Teljes részletes RHR	BTC,BIB THM,KKF TOC		BCC		

Vízhalózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.



TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

* 1 *



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Szászberek

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 8 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI _{ps}
KRF 2 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibróm-klórmétán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit
KKE 1 db	Bromát
Teljes részletes 1 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, klorit, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon,- **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB – ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklór-etilén, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM – trihalogénmetánok, TOC – összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftalin, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI – OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 1 db	trícium, radon, indikatív dózis



TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1

**Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.**

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ZAGYVARÉKAS 2018.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Egység u. 8. 1483-600-2207	BCC			BTC,BIB THM,KKF KLO		Teljes részletes RHR		BCC,KRF				BCC
Nagyvárad u. 17. 1483-605-2207	BCC	BCC,KRF						BIB		BCC,KRF		
Pozsonyi u. 7. 1483-602-2207		BCC		BCC,KRF KBO,KPB KFL		BTC,BIB THM,KKF TOC		BTC,THM KKF,TOC KKE				BCC
Csárda u. 1. 1483-606-2207	BCC,KRF	BCC,KRF		BCC		BCC				BTC,BIB THM,KKF TOC		
Szabadság tér 2. 1483-604-2207		TOC		BCC				BCC,KBO KPB,KFL		Teljes részletes RHR		BCC

Vízhalózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.




TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.






Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Zagyvarékas

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 16 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI _{ps}
KRF 6 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klórmétán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1db	Klorit
KKE 1 db	Bromát
Teljes részletes 2 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, klorit, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, - **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklór-etilén, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftalin, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI - OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis

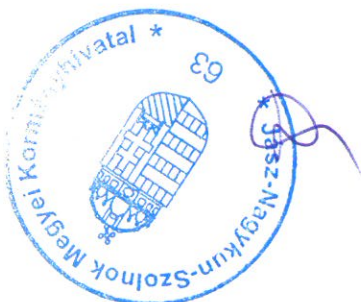

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT
5000 Szolnok, Vízmű u. 1

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1

SZOLNOK REGIONÁLIS VÍZMŰ ÉS VÍZELLÁTÓ HÁLÓZAT

IVÓVÍZ MINTAVÉTELI PONTOK



Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok

2017.



JN/NEF1001572/2018. i.sz.

kapaként mellékelte kérem.




- Sárkány u. 9.
2785-601-1807
- Barátság u. 35.
2785-615-1807
- Áchim u.
2785-600-1807
- Sólyom u. 3.
2785-611-1807
- Hunyadi u. 34.
2785-607-1807
- Kőműves u. 38.
2785-602-1807
- Horog u. 27.
2785-610-1807
- Tiszaligetű sétány 34.
Camping
2785-614-1807
- Herőász u.
2785-608-1807
- Vágóhíd u. 30.
2785-606-1807
- Avar u. 19.
2785-604-1807
- Kőrösi u. 51.
2785-603-1807
- Vörösmező u. 142.
2785-609-1807

SZOLNOK
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK



ÁNTSZ Kód: 2785-600-1807

Szolnok, Áchim A. u. 51.

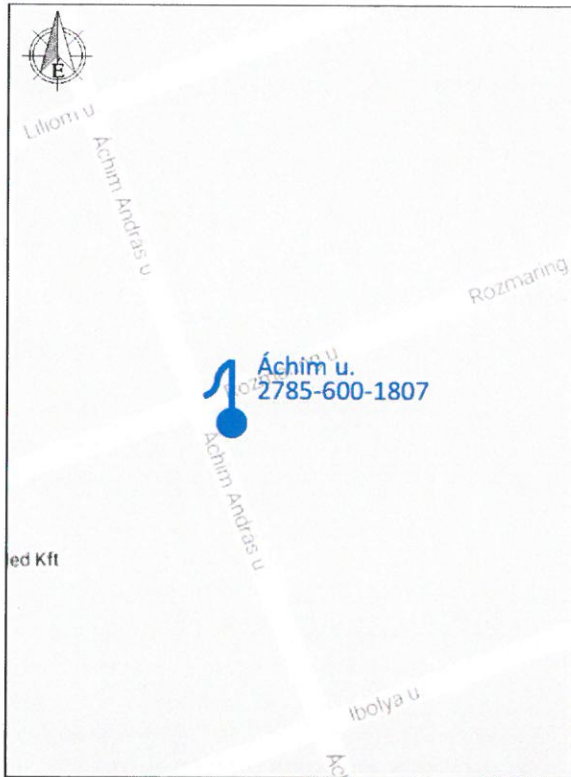


ÁNTSZ Kód: 2785-601-1807

Szolnok, Sárkány u. 9.

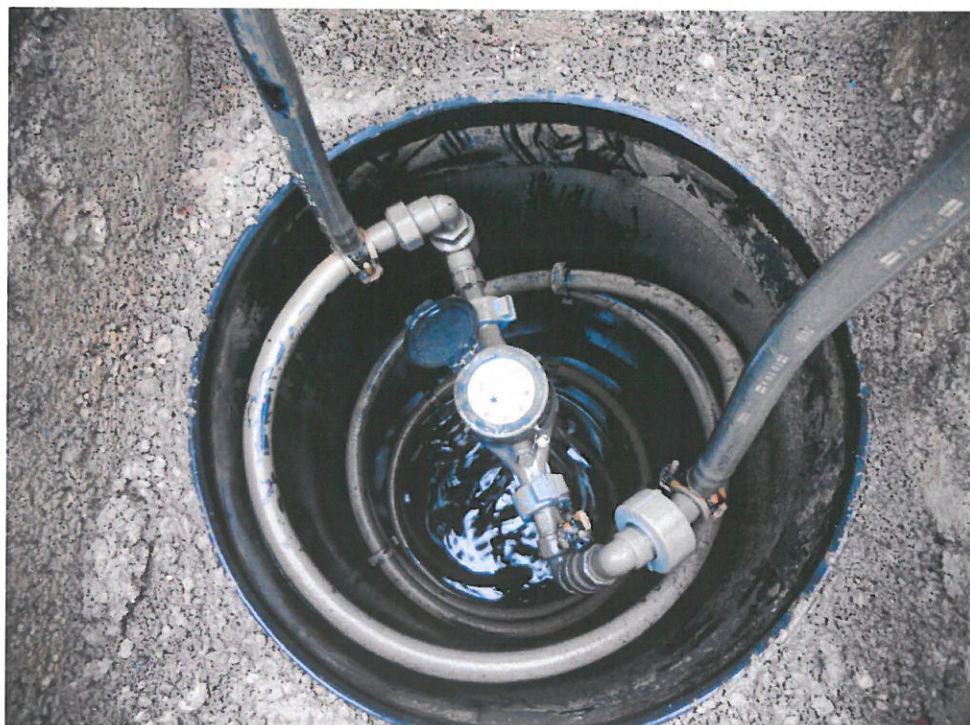
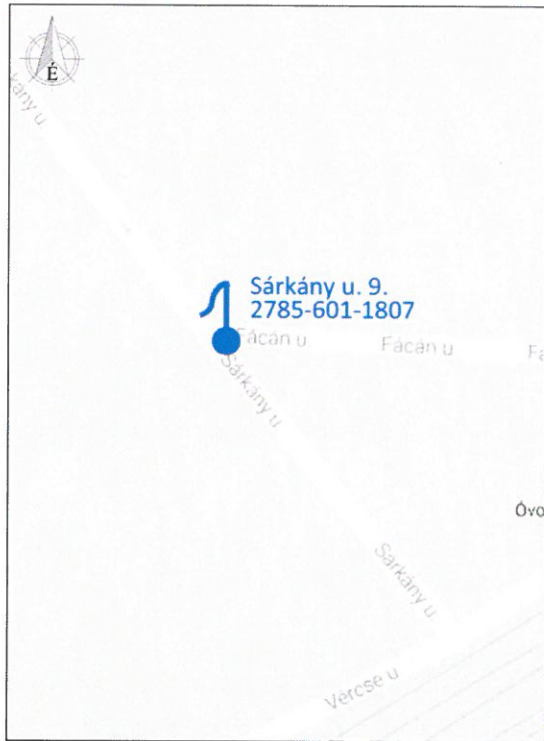


ÁNTSZ Kód: 2785-602-1807

Szolnok, Kőműves u. 38.

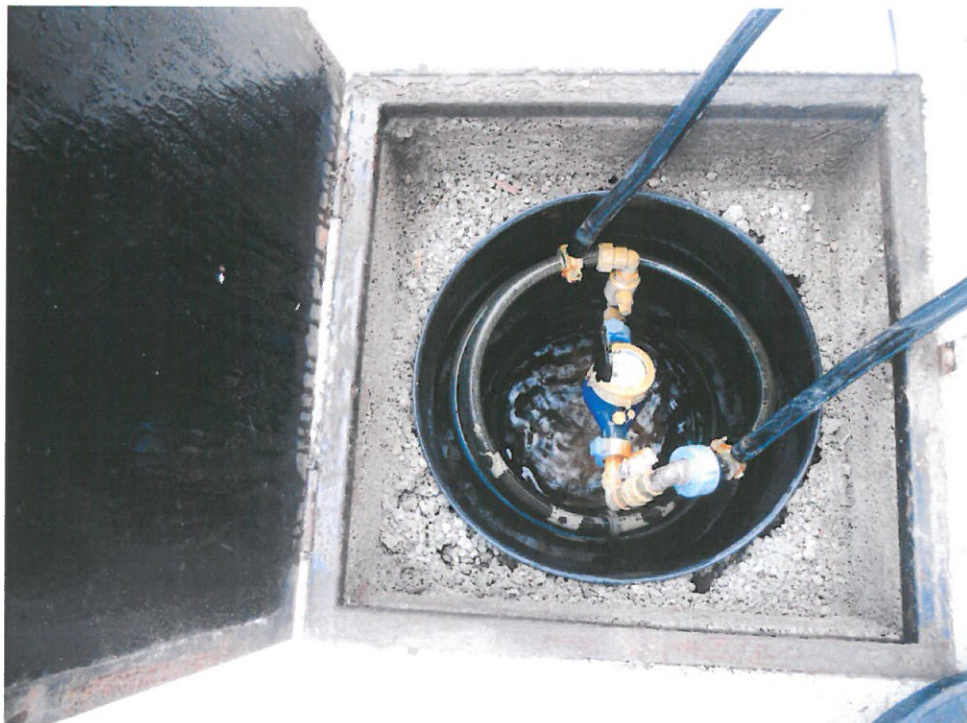


ÁNTSZ Kód: 2785-603-1807
Szolnok, Kőrösi u. 51. (Erdéért)

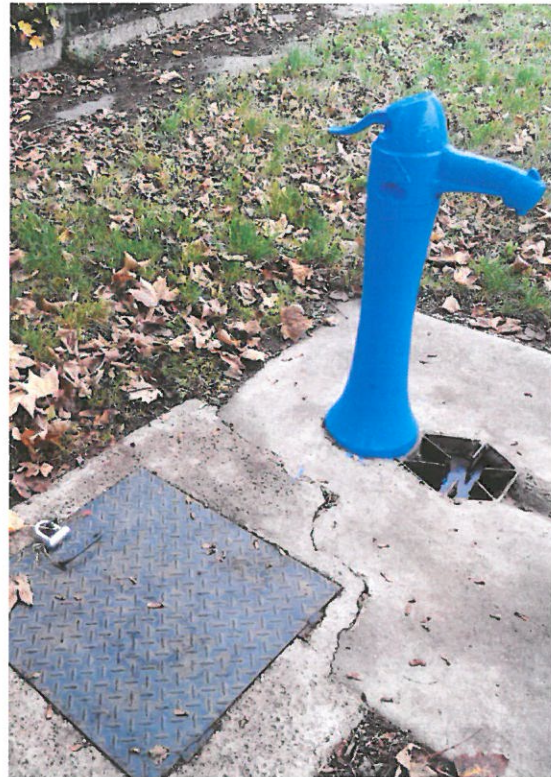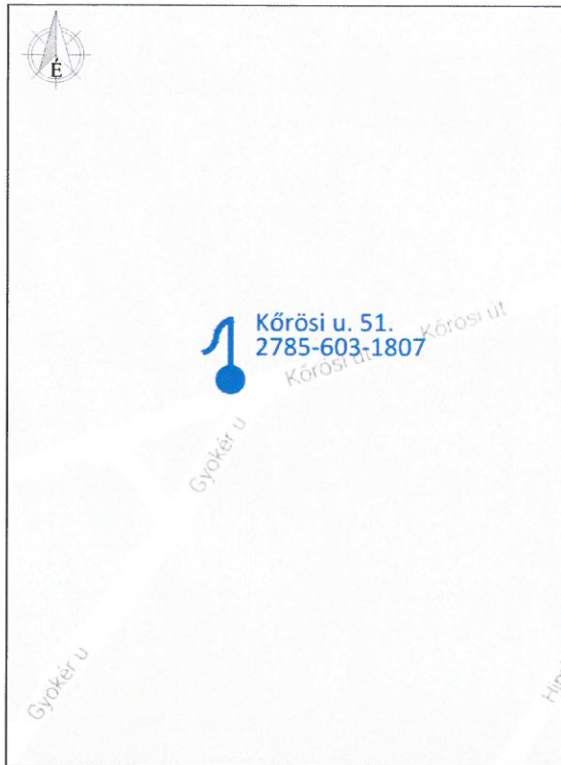

ÁNTSZ Kód: 2785-604-1807

Szolnok, Avar u. 19. b

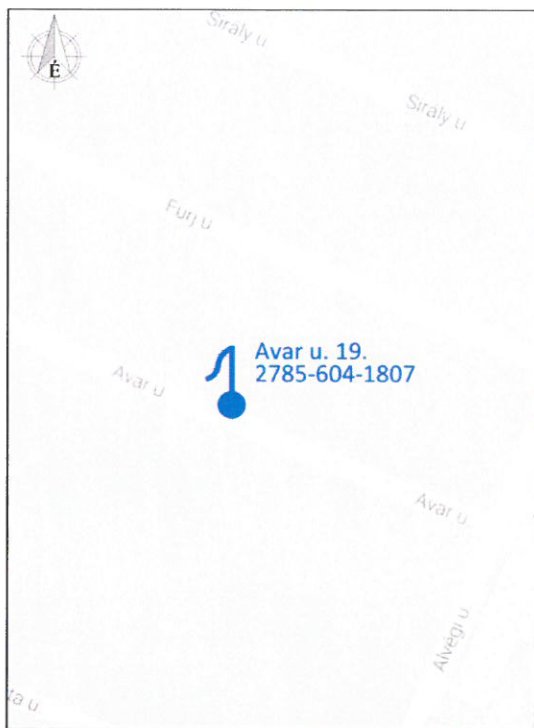


ÁNTSZ Kód: 2785-606-1807

Szolnok, Vágóhíd u. 30.





ÁNTSZ Kód: 2785-607-1807

Szolnok, Hunyadi u. 34.

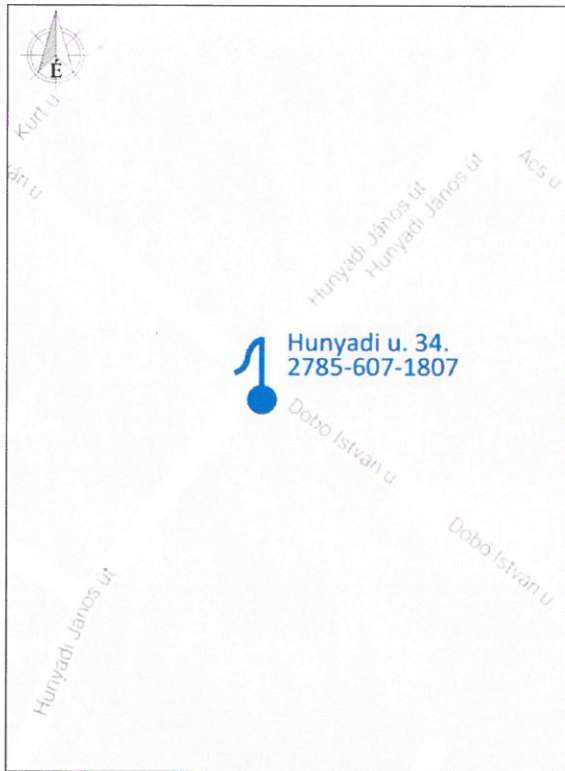


ÁNTSZ Kód: 2785-608-1807

Szolnok, Horgász u. 2.

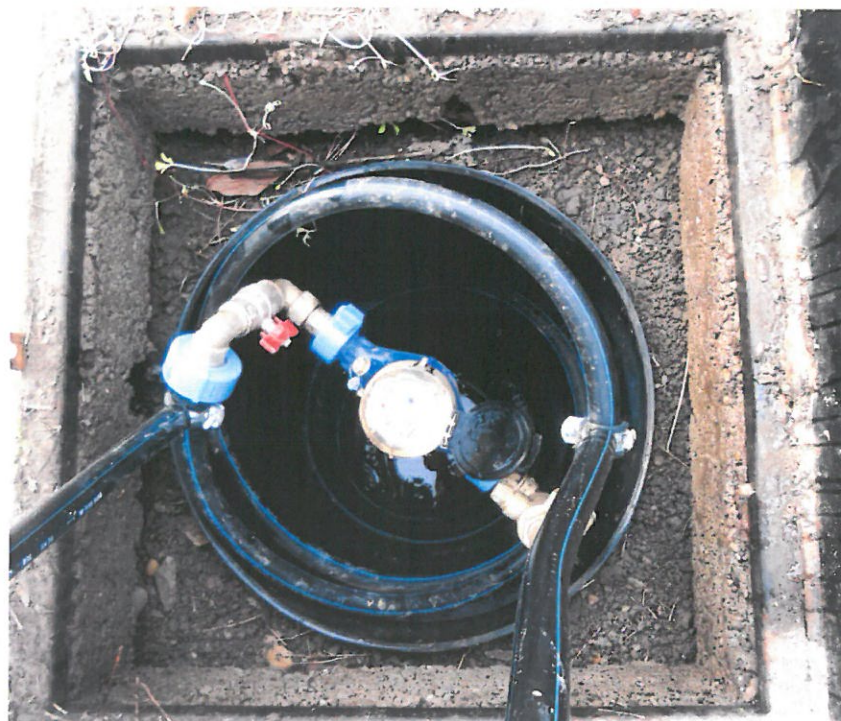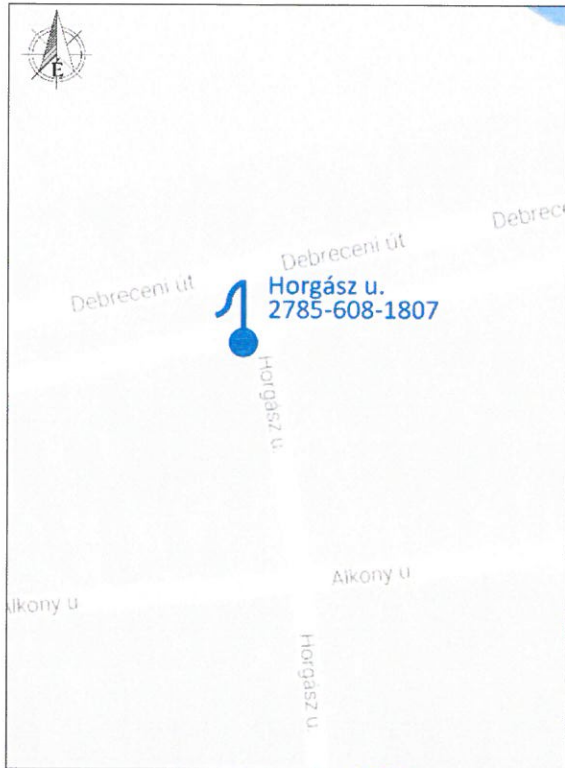


ÁNTSZ Kód: 2785-609-1807

Szolnok, Vörösmező u. 142.

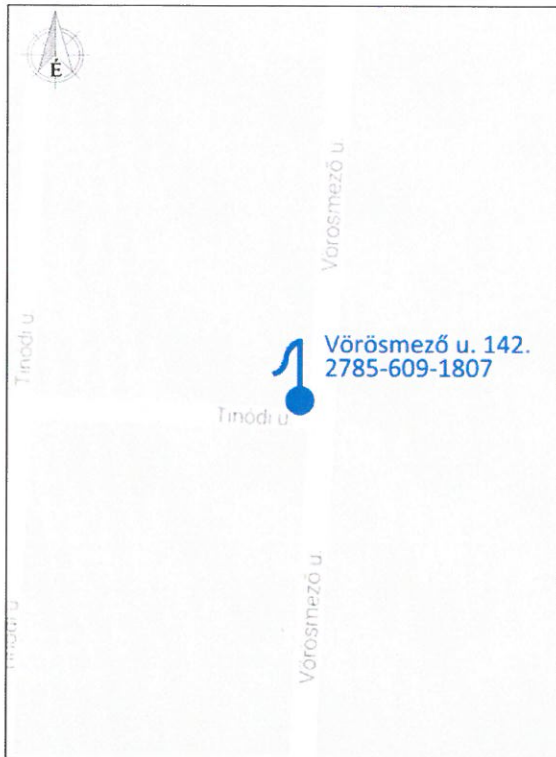

ÁNTSZ Kód: 2785-610-1807

Szolnok, Horog u. 27.

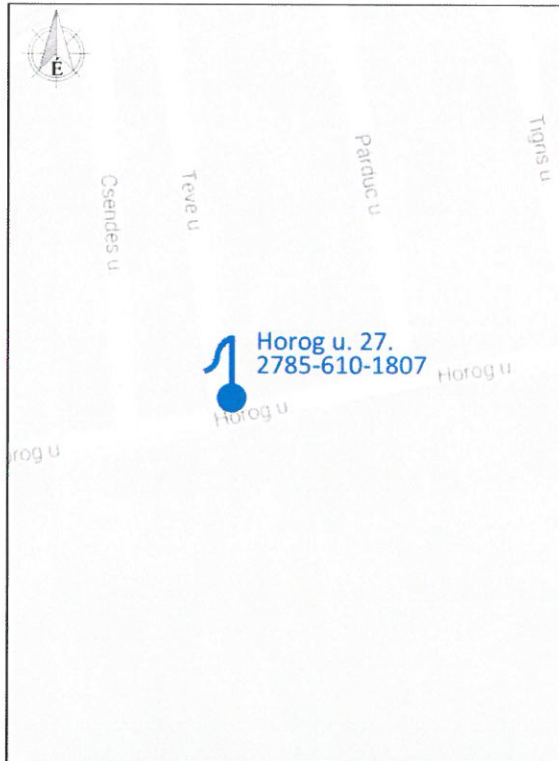

ÁNTSZ Kód: 2785-611-1807

Szolnok, Sólyom u. 3.




ÁNTSZ Kód: 2785-614-1807

Szolnok, Tiszaligeti sétány 34. (Camping)



ÁNTSZ Kód: 2785-615-1807

Szolnok, Barátság u. 35.

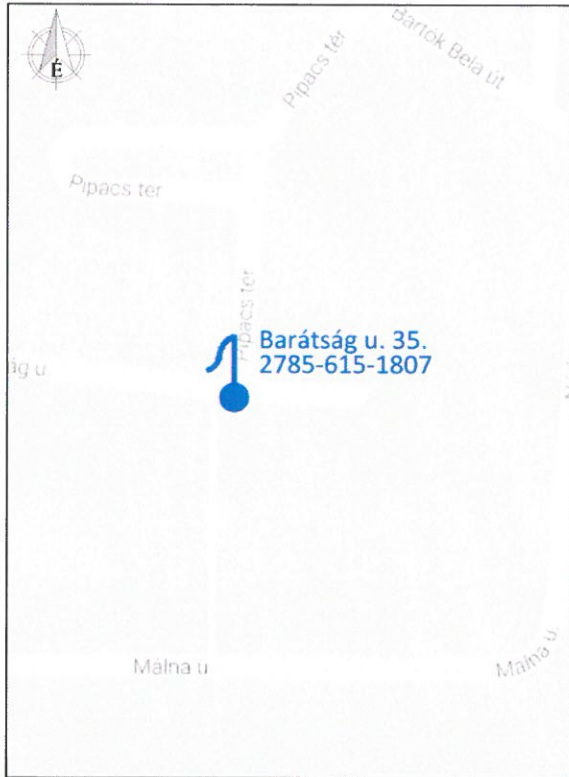



Szent Lászkó kir. u. 102.

Béke u. 2.

Jókai M. u. 38.


Toldi M. u. 66.

Kun u. 12.

**RÁKÓCZIFALVA
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK**





ÁNTSZ Kód: 1420-600-2207
Rákóczi falva, Szt. László u. 102.

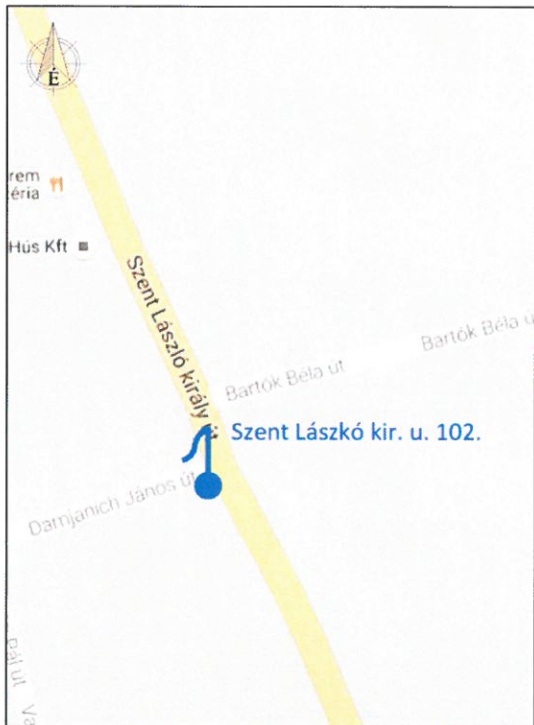

ÁNTSZ Kód: 1420-602-2207

Rákóczifalva, Béke u. 2.

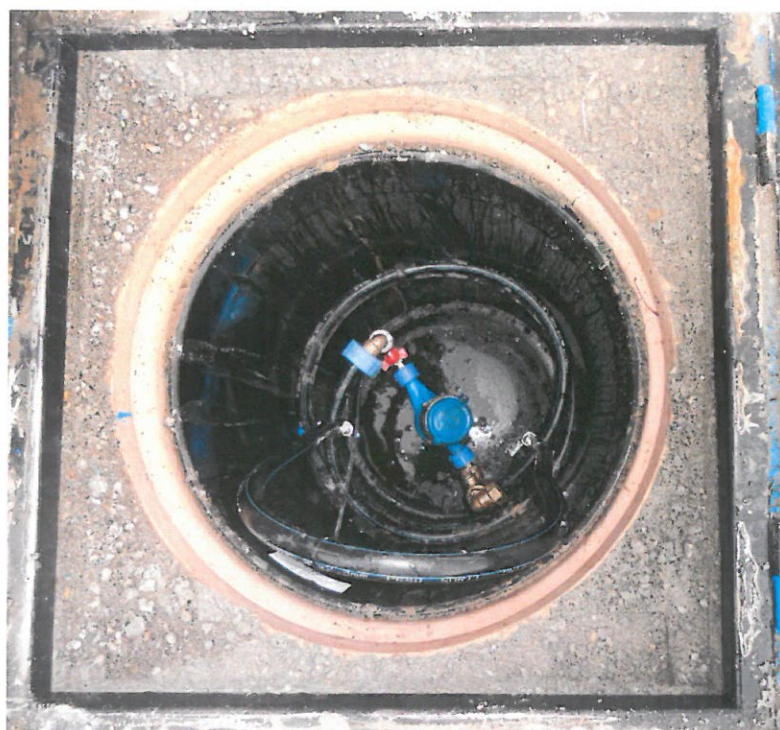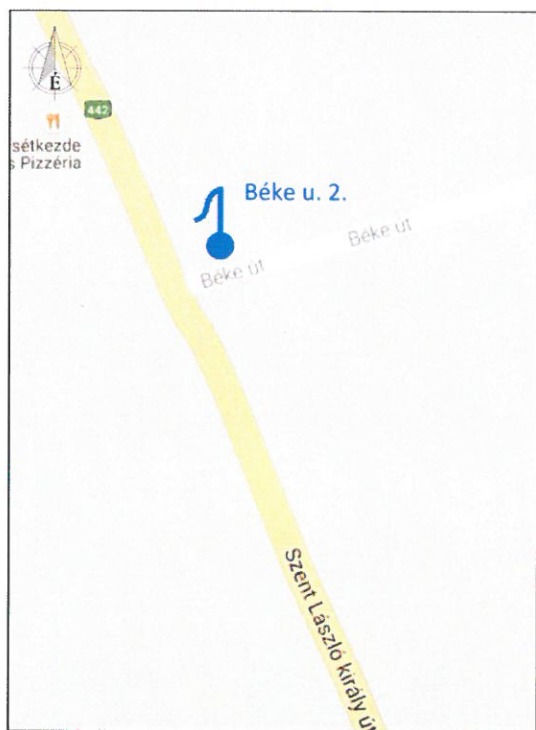


ÁNTSZ Kód: 1420-603-2207

Rákóczifalva, Kun u. 12.




ÁNTSZ Kód: 1420-605-2207

Rákóczifalva, Toldi u. 66.

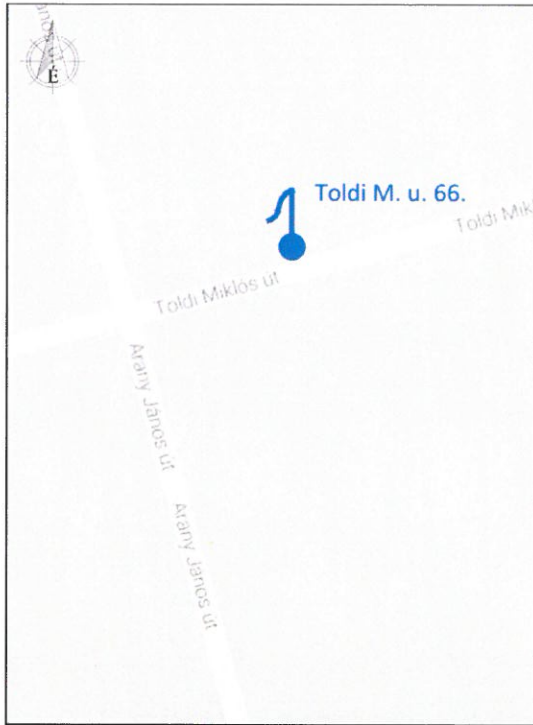

ÁNTSZ Kód: 1420-606-2207

Rákóczifalva, Jókai u. 38.

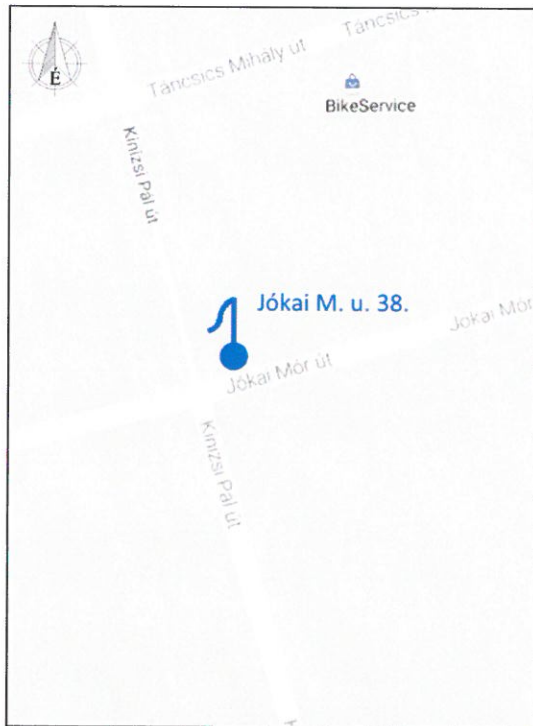



Petőfi S. u. 48.


Dózsa Gy. u. 21.

Fő u. 30/a.

Árpád u. 7.


Varsányi u. 18.

**RÁKÓCZIÚJFALU
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK**

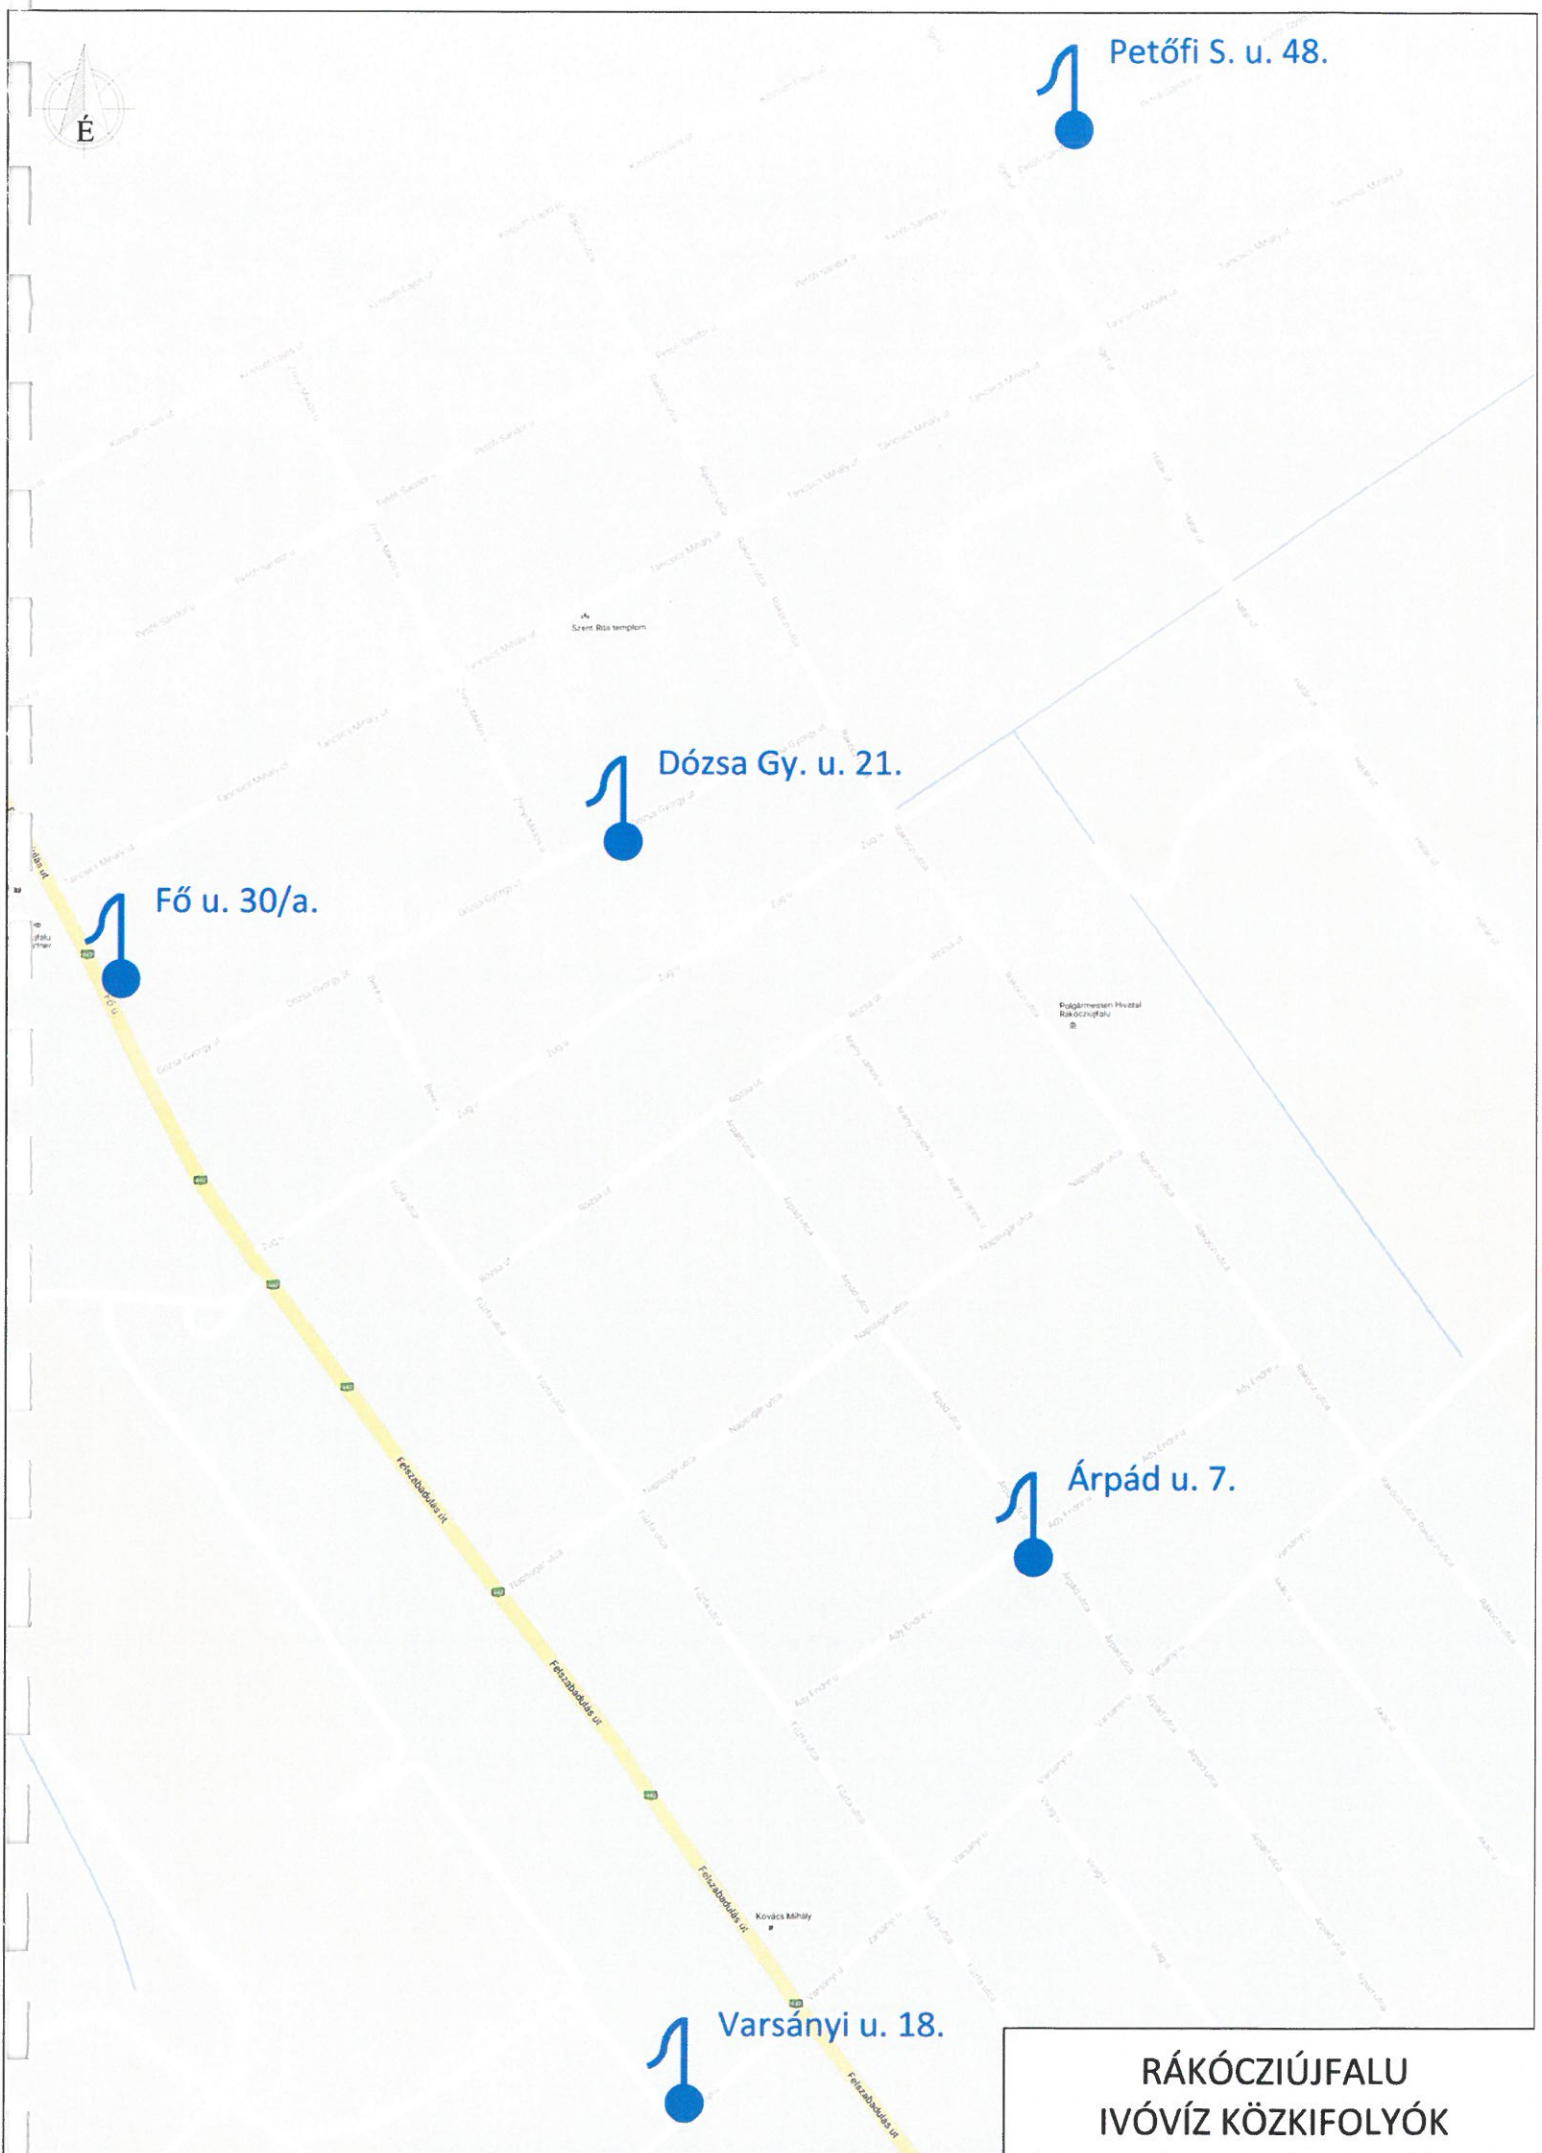


ÁNTSZ Kód: 1242-601-2207

Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 21.

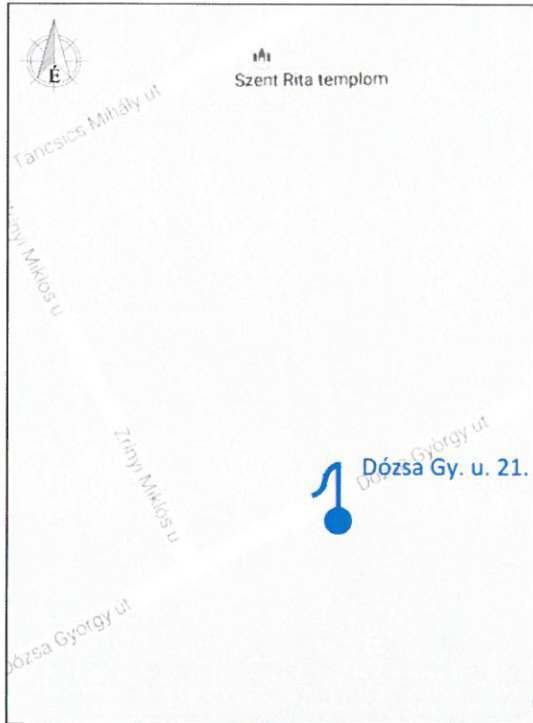


ÁNTSZ Kód: 1242-602-2207

Rákócziújfalu, Árpád u. 7.

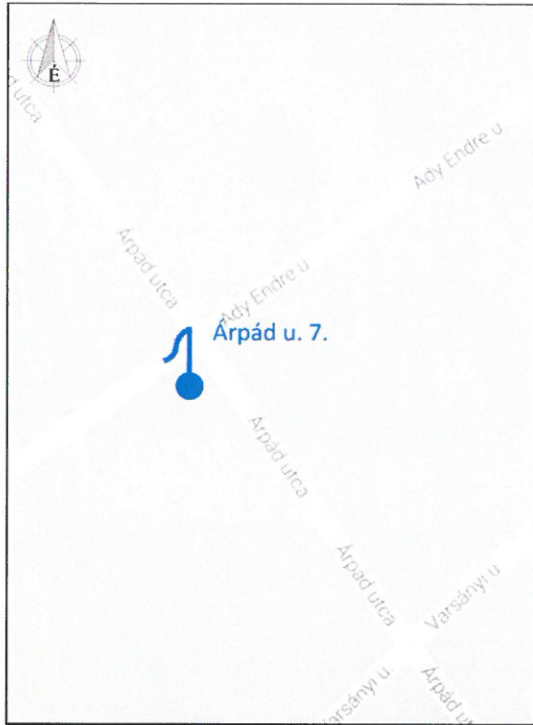


ÁNTSZ Kód: 1242-603-2207
Rákócziújfalu, Varsányi u. 18.

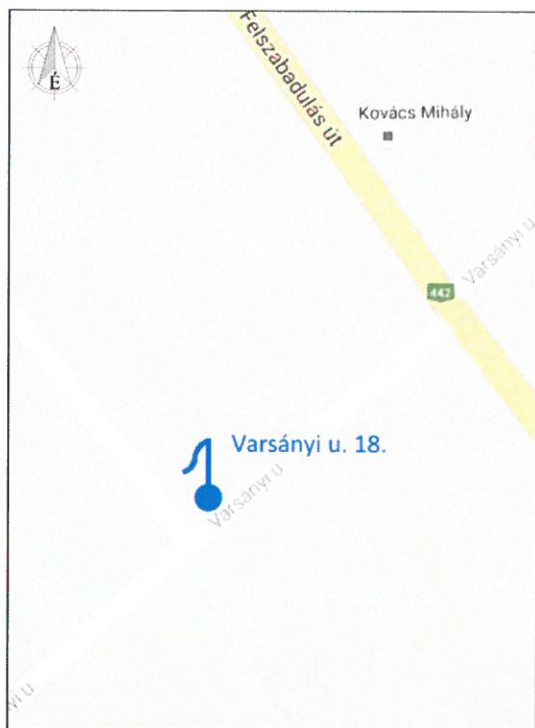


ÁNTSZ Kód: 1242-604-2207

Rákócziújfalu, Petőfi u. 48.

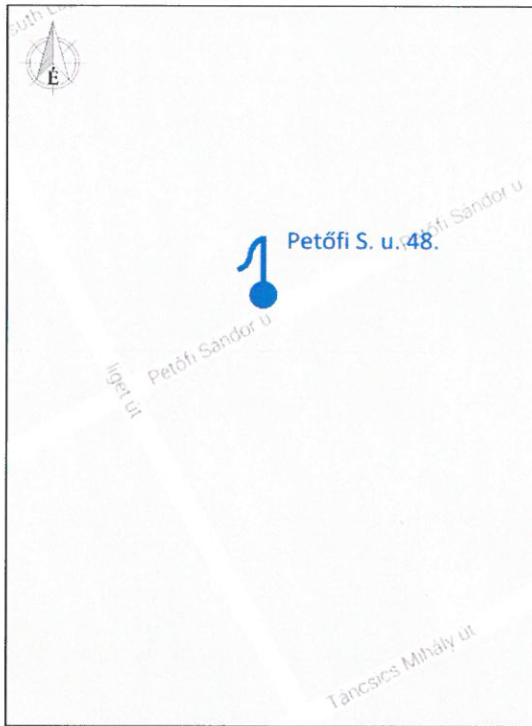

ÁNTSZ Kód: 1242-605-2207

Rákócziújfalu, Fő u. 30/a.

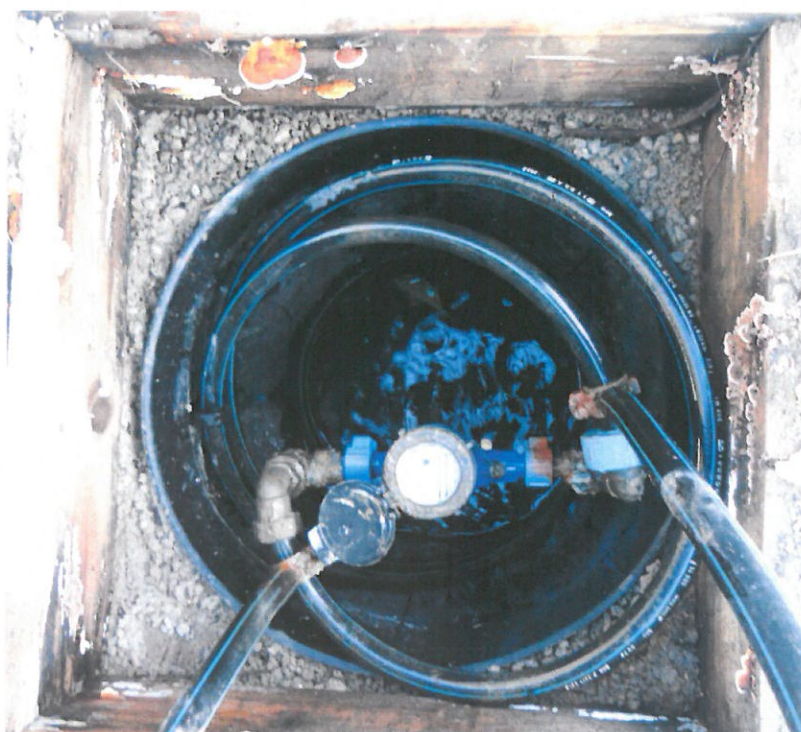



Patkó tér 1.
(DN 150 vízmérőnél lévő közkifolyó)

Arató István utca KH

Bartók



Attila u. 3.
(DN 300 vízmérőnél lévő közkifolyó)

Csurgó Csörgő

Arató utca



Yellőcska út

TÓSZEG
IVÓVÍZ ÁTADÁSI PONTOK

ÁNTSZ Kód: 2785-616-1807

Átadási pontok Tószeg irányába

Patkó tér 1. (DN150 vízmérőnél lévő közkifolyó)

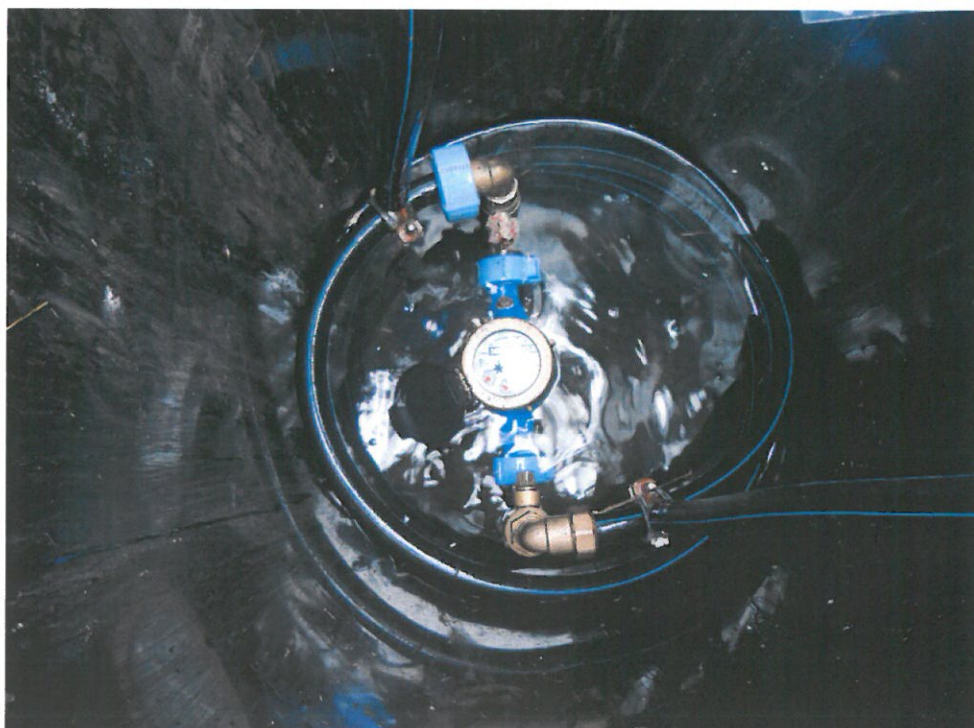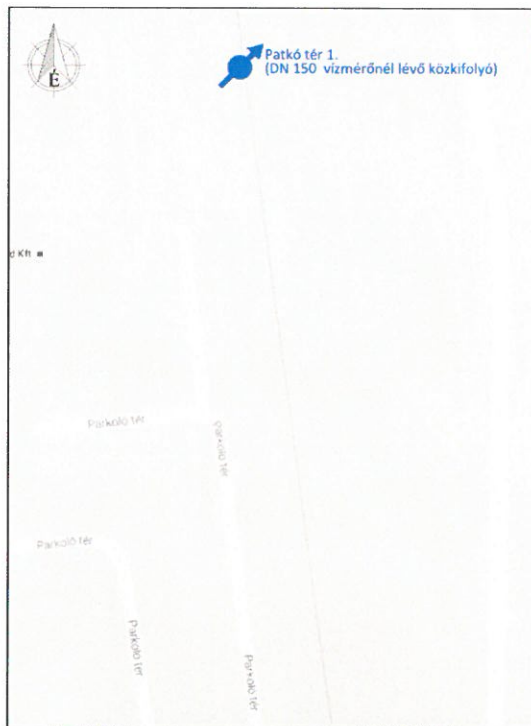

ÁNTSZ Kód: 2785-617-1807

Átadási pontok Tószeg irányába

Attila u. 3. (DN300 vízmérőnél lévő közkifolyó)






SZAJOL
IVÓVÍZ ÁTADÁSI PONTOK

ÁNTSZ Kód: 2785-618-1807

Átadási pontok Szajol irányába

Szolnok, 0693/23 hrsz. (MOL-NAIRAM)

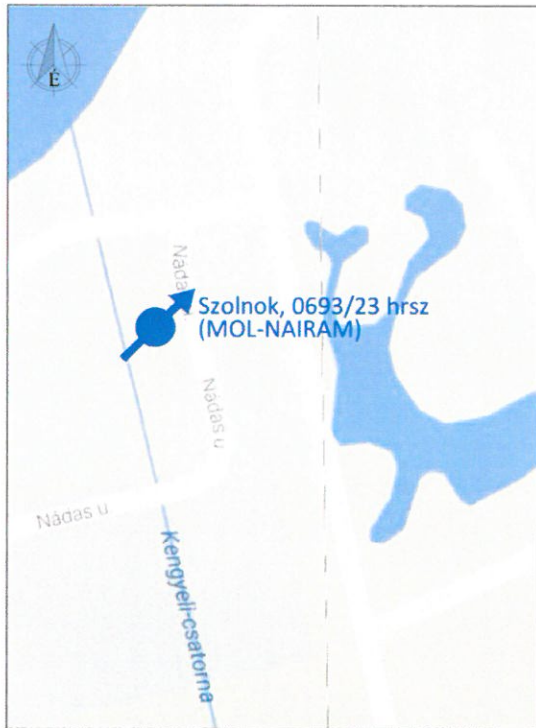

ÁNTSZ Kód: 2785-619-1807

Átadási pontok Szajol irányába


Szajol, 0475 hrsz. (4-es főút mellett)



ÁNTSZ Kód: 2785-620-1807

Átadási pontok Szajol irányába

Szajol, 0140 hrsz. (Alamand dűlő 4.)

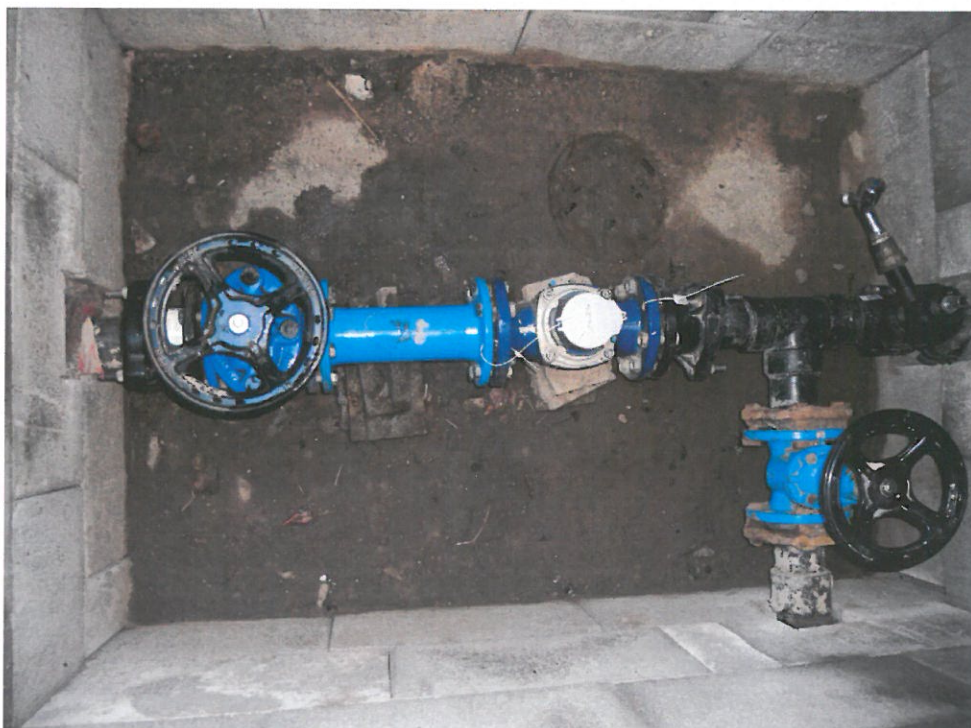



Batthyány u. 32.

Munkás u. 17.

Védgát sor 1.



Szigetvári u. 46.


Sas u. 14.

Ősz u. 2.

ÚJSZÁSZ
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK

ÁNTSZ Kód: 1529-600-2207

Újszász, Szigetvári u. 46.

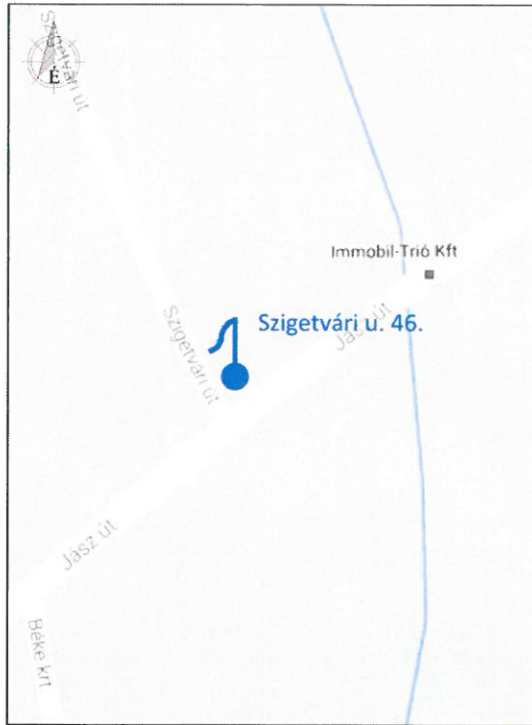


ÁNTSZ Kód: 1529-601-2207

Újszász, Védgát u. 1.




ÁNTSZ Kód: 1529-602-2207

Újszász, Sas u. 14.

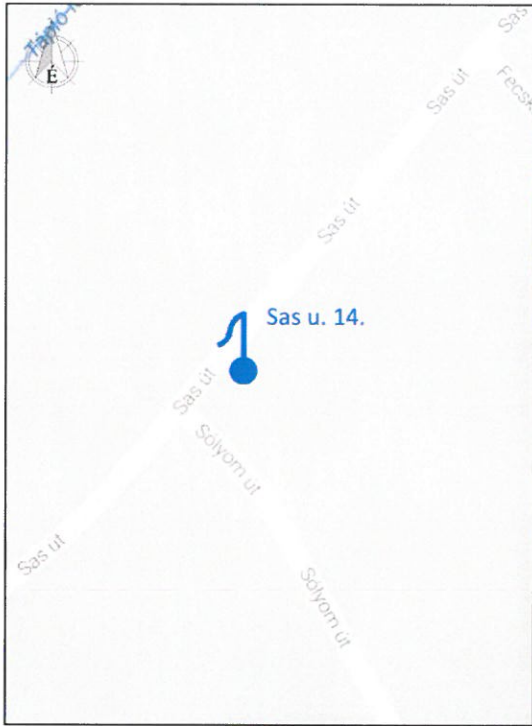


ÁNTSZ Kód: 1529-604-2207

Újszász, Munkás u. 17.

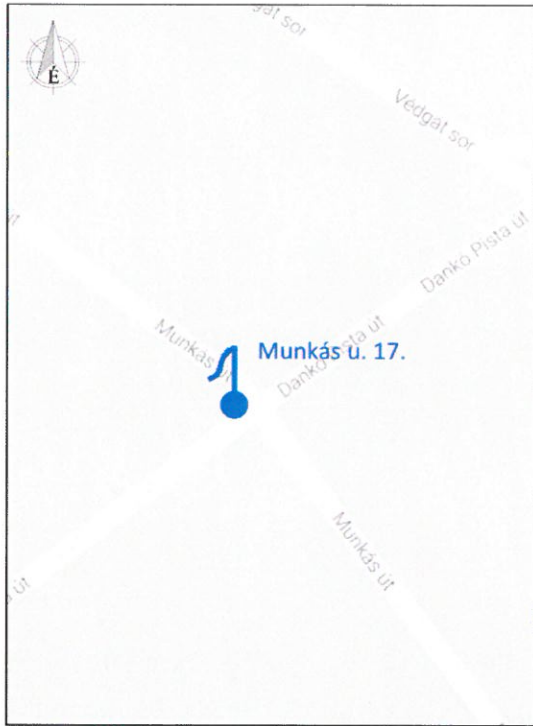

ÁNTSZ Kód: 1529-605-2207


Újszász, Batthyány u. 32.

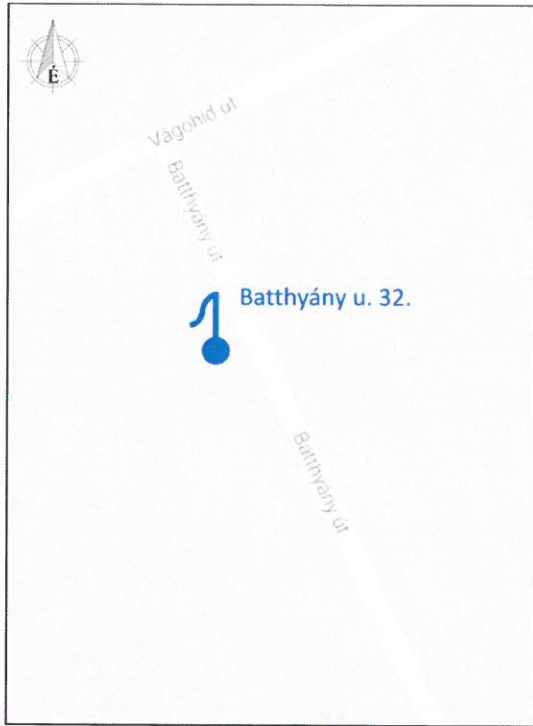

ÁNTSZ Kód: 1529-606-2207


Újszász, Ősz u. 2.



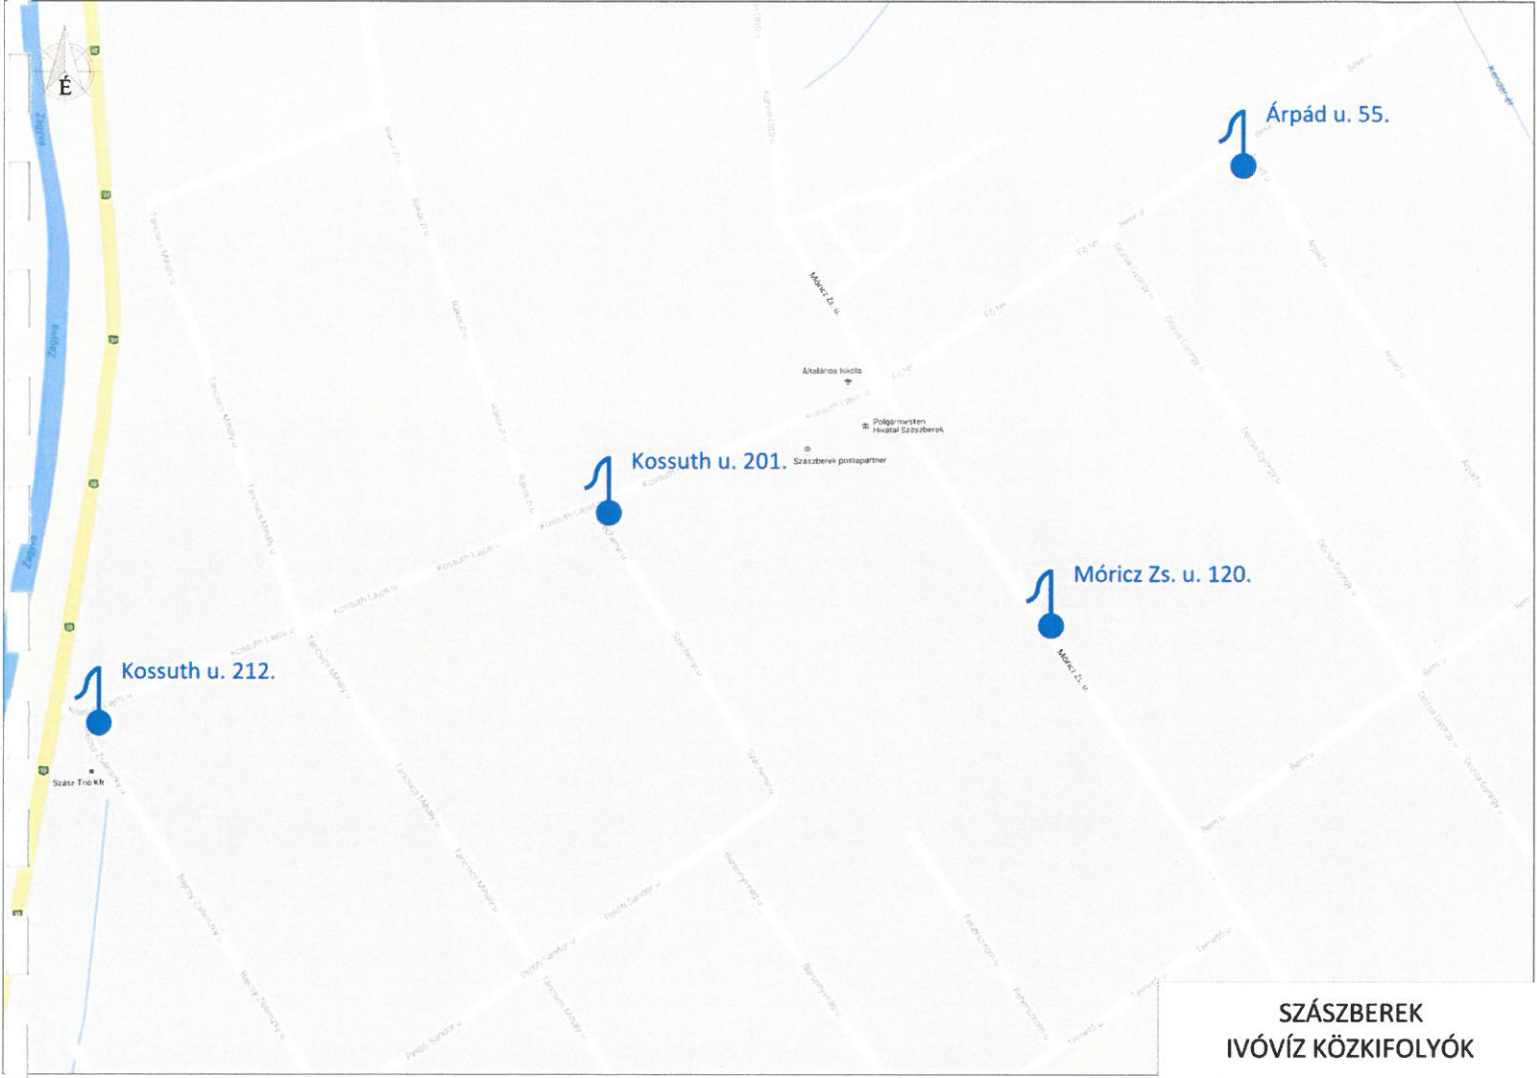


ÁNTSZ Kód: 0577-601-2207

Szászberek, Kossuth Lajos u. 201.

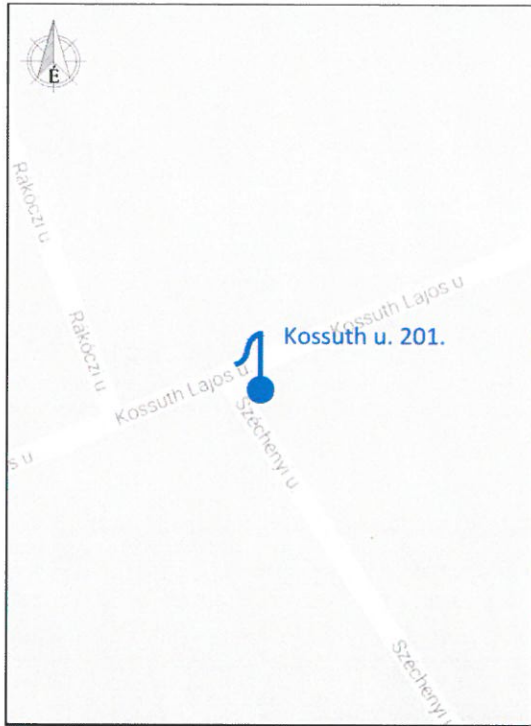

ÁNTSZ Kód: 0577-602-2207

Szászberek, Árpád u. 55.

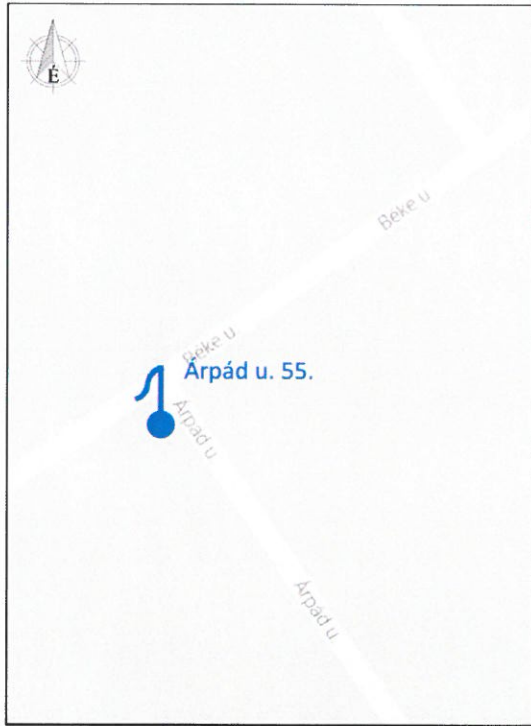


ÁNTSZ Kód: 0577-604-2207

Szászberek, Móricz Zsigmond u. 120.



ÁNTSZ Kód: 0577-605-2207

Szászberek, Kossuth Lajos u. 212.

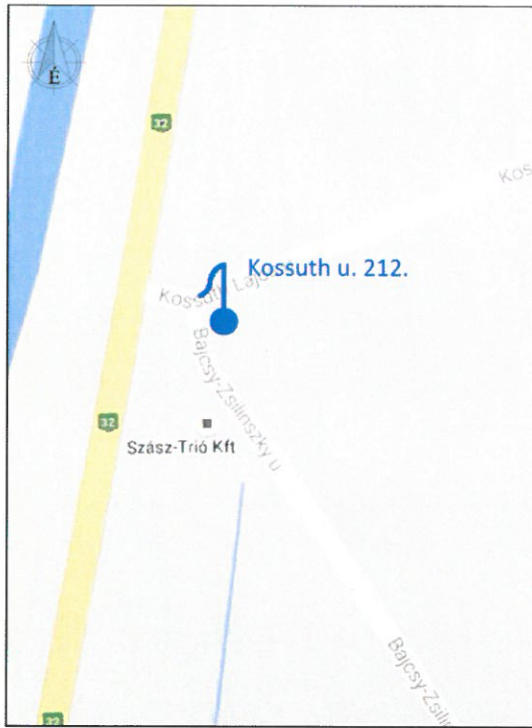



Nagyváradí u. 17.

Szabadság tér 2.

Egység u. 8.


Pozsonyi u. 7.

Csárda u. 1.

ZAGYVARÉKAS
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK

ÁNTSZ Kód: 1483-600-2207

Zagyvarékas, Egység u. 8.

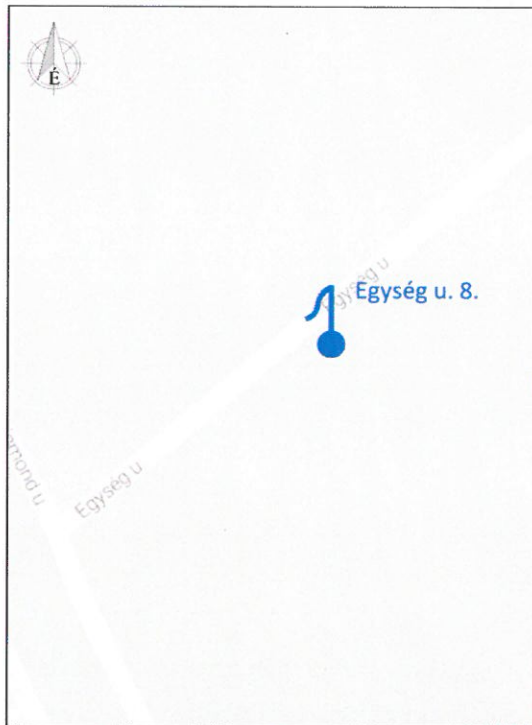

ÁNTSZ Kód: 1483-602-2207

Zagyvarékas, Pozsonyi u. 7.



ÁNTSZ Kód: 1483-604-2207

Zagyvarékas, Szabadság tér 2.



ÁNTSZ Kód: 1483-605-2207
Zagyvarékas, Nagyváradi u. 17.



ÁNTSZ Kód: 1483-606-2207

Zagyvarékas, Csárda u. 1.

