



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN/NEF/01243-2/2018

Tárgy: VCSM Zrt. Szolnok által szolgáltatott ivóvíz 2019. évi vízvizsgálati tervének, ill. mintavételi helyeinek jóváhagyása

Melléklet: 1 db ivóvíz-vizsgálati ütemterv, 1 db ivóvíz mintavételi helyek dokumentum

Ügyintéző: Sléderné Szűcs Erika

Telefon: 56/510-200

HATÁROZAT

A Víz - és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (5002 Szolnok, Vízmű út 1. sz.) által üzemeltetett **Szolnok Felszíni Vízmű**:

- Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Rákóczifalva, Rákócziújfalu településeket ellátó vízhálózatainak;
- Szajol, Tószeg, ivóvíz távvezeték átadási pontjainak;

2019. évi vízminőség ellenőrzési ütemtervét, valamint a hozzá tartozó vízmintavételi helyeket közegészségügyi szempontból

jóváhagyom, azzal a kikötéssel,

hogy az ütemtervben szereplő, azonosító nélküli két tervezett ivókút tekintetében, azok pontos területi meghatározását követően, a konkrét mintavételi helyek megjelölésével egyidejűleg a Népegészségügyi Főosztályhoz kérelmet kell betervezni a két újonnan létesülő vízmintavételi hely jóváhagyása, ill. a hatóság által a HUMVI adatbázisba történő rögzítése céljából.

Ezen határozat **2019. december 31-ig** érvényes.

Felhívom jelen határozat címzettjét, hogy az önellenőrzési tervben meghatározott mintavételi program végrehajtása nem mentesít a rendkívüli helyzetekben, illetve pozitív vizsgálati eredmény esetén szükségessé váló kontroll vizsgálatok végzése alól.

Jelen eljárás 3000,- Ft, azaz háromezer forint általános tételű eljárási illetékköteles.

Amennyiben a határozatban előírtakat nem teljesítik, úgy a kötelezettel szemben **eljárási bírság** szabható ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 10 000,- Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 000,- Ft, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1 000 000,- Ft.

Amennyiben az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértik, úgy **egészségügyi bírság** kiszabásának is helye van, melynek legkisebb összege esetenként 30 000,- Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 5 000 000,- Ft. A bírság többszörös jogsértés esetén ismételt is kiszabható.

Jelen határozat a **közléssel végleges és végrehajtható**, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs.

Az ügyfél a kézhezvételt követő 30 napon belül azonban a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtandó keresettel közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelt. A közigazgatási perben jogi képviselővel eljáró fél a kereseti kérelmét kizárólag a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> linken nyújthatja be.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amely tartalmazza az eljáró bíróság megjelölését, a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét, az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot, azokat melyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Tájékoztatom, hogy ha egyik fél sem kéri a tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. (5002 Szolnok, Vízmű út 1. sz.) 2018. december 3-án az üzemeltetésében lévő Szolnoki Felsővízi Vízmű 2019. évi hálózati vízminőség ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó ütemtervének, valamint vízmintavételi helyeinek jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál, az eljárás 3 000, - Ft általános tételű illetékének illetékbélyegben történő megfizetésével egyidejűleg.

A kérelmező az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) által támasztott követelményeknek megfelelően beadványában ismertette a vízmintavételi programjának elemeit, meghatározva

a mintavételi helyeket, a vizsgálati gyakoriságot, valamint mintacsoportonként a vizsgálandó paraméterek körét.

Az ütemtervet áttanulmányozva megállapítást nyert, hogy az abban szereplő két tervezett, azonosító nélküli vízmintavételi hely (hálózati ivókutak) pontos területi meghatározására az üzemeltető részéről még nem került sor, ezért azok a Rendelet 5. § (1) bekezdés (1a) pontjában előírtak szerinti jóváhagyására csak a mintavételi helyek konkrét megjelölését követően kerülhet sor, ezért döntöttem a rendelkező részben rögzítettek szerint.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdés a) pont alapján, az 50. § (2) bekezdés b) pontban meghatározott határidőn belül sommás eljárásban döntöttem.

Az aláírt, hivatali bélyegzővel ellátott jóváhagyott ivóvíz-vizsgálati ütemterv, illetve ivóvíz mintavételi pontok egy-egy példányának dokumentációja ezen határozat mellékletét képezi.

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási bírság kiszabhatóságáról az Ákr. 77. §-a alapján, az egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségéről az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1) bekezdés a) pontja, (1a), (5) és (10) bekezdései alapján rendelkeztem.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja alapján zártam ki.


A kereseti kérelem előterjesztésének tartalmi és formai követelményeiről, az illetékes bíróságról, valamint a keresetindítás szabályairól, tekintettel a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 157. § (1) és (7) bekezdéseiben foglaltakra, idézett törvény 13. § (3) bekezdése, 28. § (3) bekezdése, 37. § (1)-(2) bekezdései, 39. § (1) bekezdése és a 77. § (1)-(2) bekezdései, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (2) bekezdése, illetve a 608. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Határozatomat a Rendelet 5. § (1) és (1a) bekezdéseiben biztosított hatáskörömben, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességemben eljárva adtam ki.

Szolnok, 2018. december 10.

Dr. Berkó Attila kormány megbízott nevében
és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Beke Gabriella
megyei tiszti főorvos
főosztályvezető

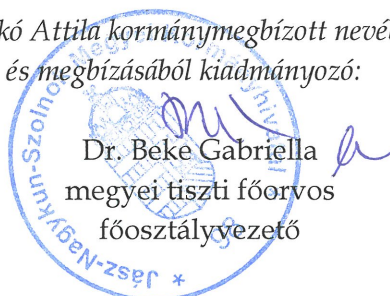

Értesülnek:

1. Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 5002 Szolnok, Vízmű út 1.
2. Irrattár



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu

Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatóság@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK

2019. I. negyedév

Mintavételi helyek:	január			február			március		
	BCC,KKF KLO	BTC,TOC	Teljes részletes RHR	KRF	KRF KKE	BCC	BCC	KRF, KP KFL, KBO	
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BCC, KRF	BTC, KKF KLO	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	BCC	BCC, KRF	
Sárkány u 9. 2785-601-1807	BCC, KRF		KKF, BTC KLO THM	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	BCC	BCC, KRF	
Kőműves u. 38. 2785-602-1807	BCC, KRF		BTC, TOC	BCC, KKF	BCC, KRF	BCC, KRF KLO	BCC, KRF	BCC, KRF	
Horog u 27. 2785-610-1807	BCC, KRF		BCC, BIB	BTC	BTC	BCC, KKF	BCC, KRF	BCC, KRF	
Kőrösi u. 51.(Erdért) 2785-603-1807	BCC, KRF	BCC	BCC, KKF, PES, VOCI	BTC	BTC	BCC, KRF	BCC, KKF	BCC, KRF	
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC, KRF	BCC	BCC, KRF	BCC, KKF	BCC	BTC, THM	BCC, KKF	BCC	
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	BCC	BTC, TOC	BCC	BCC	
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF KKE	BCC	BCC	BCC, KRF BIB	BCC	BTC	
Vörösmező u 142. 2785-609-1807	BCC, BIB	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF PES, VOCI	BCC, KRF	BCC KKE	
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BTC, THM	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	BCC	KRF	KRF	BCC	
Vágóhid u. 30. 2785-606-1807	BTC, TOC	BCC, KRF	BCC	BCC, KRF	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	
Barátság u. 35. 2785-615-1807		BCC	BCC, KRF	BCC	BCC				
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807		BCC	KRF	BCC	BCC	KRF	KRF		



FU/NEF/01743-2/2018. 18.4.
Kadarkas melléklet felj.

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUM ÉS MÉRNŐKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
Koncessziós Zrt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnök Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZS részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2019. II. negyedév

Mintavételi helyek:	április		május		június	
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BCC KKE		BCC, KRF		BCC, KRF	BTC
Sárkány u. 9. 2785-601-1807	BCC		BCC, KRF		BTC, KRF TOC	BTC
Kómvéves u. 38. 2785-602-1807	BCC	BCC, KRF KPB	BCC, KRF KKE	BCC	BTC, KRF THM	
Horog u. 27. 2785-610-1807	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BTC, KRF, KPB KFL, KBO	BCC KRF, BIB	BCC, KKF
Kőrösi u. 51. (Erdért) 2785-603-1807	BCC KLO KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BTC	BCC, KKF	BCC
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC, KRF	BCC KLO	BTC, KRF TOC	BCC	BCC	BCC, KKF
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC, KRF	BCC	BTC, KKF KLO THM	BCC	BCC, KKF	BCC, KRF KPB KKE
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC, KRF	BTC, KKF, PES, VOCl	BCC, KRF BIB	BCC, KKF KLO	BCC, KRF	BCC, KRF
Vörösmező u. 142. 2785-609-1807	BCC, KKF	BTC	BCC, KKF	BCC	BCC KLO	BCC, KRF
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BTC KRF TOC	BCC, KKF	BCC	BCC, KRF	BCC	BCC, KRF
Vágóhid u. 30. 2785-606-1807	BTC, KRF THM	BCC	BCC	BCC, KRF, PES, VOCl	BCC	BCC, KRF
Barátság u. 35. 2785-615-1807	BIB	BCC, KRF	BCC	BCC, KRF KKE		BCC
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807	KKF	BCC, KRF		BCC, KRF		

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUM ÉS MÉRŐK SZOLGÁLTATÓ KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatogasag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK

2019. III. negyedév

Mintavételi helyek:	július			augusztus			szeptember		
	BCC KKE	KRF	BCC	BCC	KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	BCC, KRF
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807		KRF	BCC		KRF		BCC, KRF		
Sárkány u 9. 2785-601-1807	BCC, BIB	KRF	BCC	BCC	KRF, PES, VOCI		BCC		
Kómvéves u. 38. 2785-602-1807	BTC, TOC	BCC, KRF	BCC, KRF KKE	BCC, KRF KKE	BCC, KRF		BCC	BCC	
Horog u 27. 2785-610-1807	BTC, THM	BCC	BCC, KKF	BCC, KKF	BCC, KRF		BCC	BCC	
Kőrösi u. 51.(Erdért) 2785-603-1807	BCC, BIB PES, VOCI	BTC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF		BCC KKE	BCC, KRF	
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC, KKF	BTC	Teljes részletes RHR		BCC		BCC, KRF	BCC, KRF	
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC, KRF	BCC, KKF	BTC, TOC	BTC, TOC	BCC		BCC, KRF	BCC, KRF	
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC, KRF	BCC, KRF KPB	BTC, THM	BTC, THM	BCC		BCC, KRF	BCC	
Vörösmező u 142. 2785-609-1807	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC KKF, BIB	BCC KKF, BIB	BTC		BCC, KRF	BCC	
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BCC, KRF KLO	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF KPB	BTC, KKF, KPB KFL, KBO KKE		KRF, BIB	BCC	
Vágóhíd u. 30. 2785-606-1807	BCC	BCC	BCC, KRF KLO	BCC, KRF KLO	BCC		BTC, KKF TOC	BCC, KRF KPB	
Barátság u. 35. 2785-615-1807	KRF	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC		BTC, KLO THM	BTC, KKF	
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807	KRF	BCC	KRF	KRF	BCC		BIB	BTC, KRF	

TECHNO-VÍZ

LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Koncessziós ZRt. Szolnok
1
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatóság@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZS részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2019. IV. negyedév

Mintavételi helyek:	október			november			december		
	BTC,KRF TOC			BCC,KRF			BCC		
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807				BCC,KRF			BCC		KRF
Sárkány u 9. 2785-601-1807	BTC,KRF THM			BCC,KRF	KRF		BCC		KRF
Kómúves u. 38. 2785-602-1807	BCC KRF,BIB			BCC	BCC,KRF		BCC		KRF
Horog u 27. 2785-610-1807	BCC,KKF	KRF		BCC	BCC,KRF		BCC		KRF
Kőrösi u. 51.(Erdért) 2785-603-1807	BCC	BCC,KKF		BTC,TOC	BCC,KRF		BCC,KRF KKE		BCC
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC,KRF KKE	BCC,KRF		BTC,THM	BCC,KRF KLO		BCC		BCC
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC,KRF	BCC,KRF		BCC,BIB			BCC,KRF		BCC
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC	BCC,KRF		BCC,KKF			BCC,KRF		BCC
Vörösmező u 142. 2785-609-1807	BCC	BCC,KRF		Teljes részletes RHR		BCC	BTC,KRF TOC		BCC
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BCC	BCC		BCC,KRF KKE	BCC,KKF		BTC,KRF THM		BCC
Vágóhid u. 30. 2785-606-1807	BCC	BCC		BCC,KRF	BCC		BCC KKF,BIB		BCC
Barátság u. 35. 2785-615-1807	KRF	BCC		BCC,KRF, PES, VOICI	BCC		KRF		BCC,KKF KLO KKE
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807		BCC KLO		KRF,KPB,KFL KBO	BCC				BCC,KRF, PES, VOICI

Vízhalozat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004). A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

TECHNO-VÍZ Szekciós ZRt. Szolnok
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT. 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
KONCESSZIÓS ZRt. Szolnok
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Szolnok, Hálózati közfolyók

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 216 db	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 42 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 14 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám
THM 12 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
TOC 13 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibróm-klórmétán, bromoform)
KRF 131 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KKF 33 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, Ph, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KPB 8 db	összes szerves széntartalom (TOC) és/vagy oldott szerves széntartalom (DOC)
KFL 4 db	Ólom
KBO 4 db	Fluorid
KLO 15 db	Bór
KKE 16 db	Klorit
	bromát
Teljes részletes vizsgálat 4 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán,nitrát, nitrát, klorid, szulfát,pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lugosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, - **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosaszám, Enterococcus szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Ilékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, 1,3-dizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Ilékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klóríd, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklor-etilén, tetraklór-etilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenafthalin, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI - OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 4 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
PES 8 db	Peszticid (elosztva negyedévenként) A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
VOCI 8 db	Tri- és tetraklór-etilén, cisz- 1,2-diklór-etilén, elosztva negyedévenként

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Konzessziós ZRT. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZS részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK – HÁLÓZATI IVÓKUTAK 2019.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Tűzcsap Ivókút 1.						BTC BIB		BTC				
Tűzcsap Ivókút 2.						BTC BIB		BTC				

A tűzcsapokra szerelhető ivókutak időnyelleggel, várhatóan június – augusztus hónapokban üzemelnek majd. A mintavételi helyek a felszerelés előtt kerülnek pontosításra, mely rögzítésre kerül a mintavételi jegyzőkönyvre.

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BTC 4 db	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BIB 2 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – RÁKÓCZIFALVA 2019.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szt. László u. 102. 1420-600-2207	BCC,KRF				BTC,BIB THM KKF, TOC		BCC		Tejjes részletes RHR			
Jókai út 38. 1420-606-2207	BCC,KRF		BCC,KRF BIB, KPB KFL, KBO		BCC		BCC, KKF KLO				BCC, BIB	
Kun u. 12. 1420-603-2207					Tejjes részletes RHR		BCC, BIB		BTC, THM KKF, TOC KPB, KFL KBO		BCC	
Toldi u. 66. 1420-605-2207			BTC, TOC THM				BCC, KRF KKE		BCC		BTC, THM KKF, TOC	
Béke u. 2. 1420-602-2207	BCC, KRF		BCC, KRF		BCC		BCC		BCC			

Vízhlózat részletes tejjes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Tejjes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Rákóczi falva

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek: 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 16 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.colis szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.colis szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI _{ps}
KRF 6 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórometán, dibróm-klórometán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit
KKE 1 db	Bromát
Teljes részletes vizsgálat 2 db	201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon,- **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, 1,3-dizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklor-eten, triklór-eten, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenafthalin, acenafthalin, 1,2-diklor-eten, triklór-eten, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI – OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUM ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Konzessziós Zrt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
1



Techno-Víz Laboratórium és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – RÁKÓCZIÚJFALU 2019.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Fő u. 30/a. 1242-605-2207	BCC,KRF				BTC,BIB THM,KKF KLO TOC		BCC, KPB KFL, KBO		BCC		BCC,KRF BIB	
Dózsa Gy. u. 21. 1242-601-2207	TOC		BCC,BIB				BTC,THM KKF,TOC		Teljes részletes RHR		BTC,TOC	
Árpád u. 7. 1242-602-2207			BCC		BCC				BCC,KKF			
Varsányi u. 18. 1242-603-2207			BCC,THM KPB, KFL KBO				BCC,KRF BIB KKE				BTC,THM KKF	
Petőfi u. 48. 1242-604-2207	BCC,KRF				Teljes részletes RHR				BCC			

Vízhálózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarazata a következő oldalon található.

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUM ÉS MÉRNŐKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
4




Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Rákócziújfalú

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 12 db	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
KKF 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KRF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI _{ps}
THM 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibróm-klórmétán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit
KKE 1 db	Bromát
Teljes részletes 2 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán,nitrít, nitrát, klorid, szulfát,pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szén, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, krom(összes), higany, szelén, antimon,- **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosaszám, Enterococcus szám, BIB – ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Ilékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, 1,3-dizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Ilékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklór-etilén, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM – trihalogénmetánok, TOC – összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenafalín, fluorén, fenantren, antracén, pirén, benzo(a)antracén, kizén, benzo(a)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI – OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.


TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRT. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÁTADÁSI PONTOK TÓSZEG IRÁNYÁBA 2019.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Patkó tér 1. (DN 150 vízmérőnél lévő közifolyó) 2785-616-1807	BTC,BIB	BCC,KRF KLO BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB, KPB KFL, KBO	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB
Attila u. 3. (DN 300 vízmérőnél lévő közifolyó) 2785-617-1807	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB,KPB KFL,KBO	BCC,BIB

Tószeg település vízellátását a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok a táblázatban szereplő átadási pontokon keresztül valósítja meg. Vízhiányzat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 16 db	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint: telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 8 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 24 db	Ívóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KRF 8 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szén, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.véz.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit

TECHNO-VÍZ

LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Koncessziós ZRt. Szolnok

Cékhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
1



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnök-szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatóság@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÁTADÁSI PONTOK SZAJOL IRÁNYÁBA 2019.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szajol, 0140 hrsz. (Alamand dűlő 4.) 2785-620-1807	BCC BIB KRF	BCC BIB	BCC BIB KRF	BTC	BCC KRF BIB KPB KFL KBO	BCC	BTC BIB	BCC KRF	BCC BIB	BTC	BCC KRF BIB	BCC
Szajol, 0475 hrsz. (4-es főút mellett) 2785-619-1807	BCC BIB	BCC KRF	BCC BIB	BIB	BCC KRF	BCC BIB	BTC	BCC KRF KLO BIB	BCC	BCC BIB	BCC KRF KPB KFL KBO	BCC BIB
Szolnok, 0693/23 hrsz. (MOL-NAIRAM) 2785-618-1807	BTC	BCC KRF KPB KFL KBO	BCC KRF	BIB	BCC KRF	BIB	BCC KRF	BIB	BTC KRF	BIB	BCC KRF	BIB

Szajol település vízellátását a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok a táblázatban szereplő átadási pontokon keresztül valósítja meg.

Vízhiányzat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 24 db	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 6 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 18 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
KRF 15 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KPB 3 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szén, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KFL 3 db	Ólom
KBO 3 db	Fluorid
KLO 1db	Bór
	Klorit



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÚJSZÁSZ 2019.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szigetvári u. 46. 1529-600-2207	BCC,KRF		BCC	BCC,KRF		BCC	BCC,KRF	BCC,KRF	BCC,KRF	BCC	BCC	BCC
Védgát u. 1. 1529-601-2207		BCC,BIB		BCC,THM KKF	BCC,KRF	Tejjes részletes RHR	BTC,TOC	BCC,KRF KPB,KFL KBO	BCC	BCC,KRF		
Sas u. 14. 1529-602-2207	BCC		BTC,KRF TOC	BCC,KRF KPB,KFL KBO	BCC,BIB THM,KKF	BCC	KRF	BCC	BCC	BCC,KRF KLO	BCC,KRF	BCC,KRF KKE
Ósz u. 2. 1529-606-2207		BCC,KRF		BCC	BTC,TOC	BCC,THM KKF	BCC		BCC	BCC,BIB		
Munkás u. 17. 1529-604-2207	BCC		BCC,KRF	BCC	BCC KKE	BCC,KRF	BCC,BIB THM,KKF	BCC	KRF	Tejjes részletes RHR	BTC,TOC	
Battyhány u. 32. 1529-605-2207	BCC	BCC		KRF	BCC	BCC	BCC	BCC,BIB THM,KKF	BTC,TOC	KRF		BCC

Vízhalózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Tejjes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

TECHNOVÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnök Szolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Újszász

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 45 db	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 5 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 5 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
KKF 5 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KRF 20 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI _{ps}
THM 5 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór trihalometánok (kloroform, bróm-diklórometán, dibróm-klorometán, bromoform)
TOC 5 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1db	Klorit
KKE 2 db	Bromát
Teljes részletes 2 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szén, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, - **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Ilékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, n-butil-benzol, 1,3-dizopropil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Ilékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklor-etilén, tetraklór-etilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - polciklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftein, fluoreén, fenantrén, triklór-etilén, tetraklór-etilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - benzo(K)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)pirén, benzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI - OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.

Techno-víz
LABORÁTORIUM ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornautó
Koncessziós Zrt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu


Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZÁSZBEREK 2019.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kossuth Lajos u. 201. 0577-601-2207		BCC,BIB						BCC,KRF KPB,KFL KBO		BIB		BCC
Árpád u. 55. 0577-602-2207		KRF		BTC,THM KKF,KLO TOC			BCC			BTC,THM KKF,TOC KKE		
Kossuth Lajos u. 212. 0577-605-2207				BCC,KPB KFL,KBO		BTC,BIB THM,KKF						BCC
Móricz Zsigmond u. 120. 0577-604-2207		BCC,TOC				Teljes részletes RHR		BTC,BIB THM,KKF TOC		BCC		

Vízhalózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.


TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós Zrt. Szolnok
Címkehely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Szászberek

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 8 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám
BIB 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, $KO_{T,ps}$
KRF 2 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórometán, dibróm-klórmetán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit
KKE 1 db	Bromát
Teljes részletes vizsgálat 1 db	201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, klorit, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, - **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, 1,3-dilizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, 1,2-diklór-etilén, tetraklóretilén, triklór-etilén+tetraklóretilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftein, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(a)fluorantén, 20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 1 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Konzessziós Zrt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ZAGYVARÉKAS 2019.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Egység u. 8. 1483-600-2207	BCC			BTC,BIB THM,KKF KLO		Teljes részletes RHR		BCC,KRF				BCC
Nagyvárad u. 17. 1483-605-2207	BCC	BCC,KRF					BIB			BCC,KRF		
Pozsonyi u. 7. 1483-602-2207		BCC		BCC,KRF KBO,KPB KFL		BTC,BIB THM,KKF TOC		BTC,THM KKF,TOC KKE				BCC
Csárda u. 1. 1483-606-2207	BCC,KRF	BCC,KRF		BCC		BCC				BTC,BIB THM,KKF TOC		
Szabadság tér 2. 1483-604-2207		TOC		BCC				BCC,KBO KPB,KFL		Teljes részletes RHR		BCC

Vízhlózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.szakasz alapján: 2014 évben elvégezve. A következő időszakra vonatkozó OTH felmentésig a 201/2001. (X.25.) Korm.rend 2.sz. melléklet A)2. pont szerinti Teljes részletes vizsgálatokat kell elvégezni (előző OTH határozat: OTH-2964-2/2004 és ennek módosításáról szóló OTH-2964-7/2004).

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

*



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnök-szolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Zagyvarékas

Jelmagyarázat:	
Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek: 201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint: telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI _{5p} ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór trihalometánok (kloroform, bróm-diklórometán, dibrom-klórmetán, bromoform) összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC) Ólom Fluor Bór Klorit Bromát
Teljes részletes vizsgálat 2 db	Tejles részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet A) 2.pont alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES Részletesen: KRT nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, klorit, szín, szag, íz, bromát**, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon,- **Az ózonos fertőtlenítés miatt a bromát is mérendő. BTC - telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, BIB - ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok, BTEX - Illékony aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, 1,2,3-trimetil-benzol, i-propil-toluol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol, 1-etil-2-metil-benzol, 1-etil-3-metil-benzol, 1-etil-4-metil-benzol, VOCL - Illékony halogénezett szénhidrogének: vinil-klorid, cisz-1,2-diklór-etilén, 1,2-diklór-etán, triklor-etilén, tetraklór-etilén, triklor-etilén+tetraklór-etilén, THM - trihalogénmetánok, TOC - összes szerves szén, PAH - policiklusos aromás szénhidrogének: naftalin, acenaftein, fluorein, fenantrén, antracén, pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3-cd)piren dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, PES - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint, az EMMI – OTH 10362-20/2017/KORTAP iktatószámú levele alapján. A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUM ÉS MÉRŐSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Víz- és Csatornaművek
Konzessziós Zrt. Szolnok
Családközpont: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.
1

SZOLNOK REGIONÁLIS VÍZMŰ ÉS VÍZELLÁTÓ HÁLÓZAT

IVÓVÍZ MINTAVÉTELI PONTOK



2019.

JN/NEF/01243-2/2018. i. é. 2. melléklet
mellékletként bejelöl.





Sárkány u. 9.
2785-601-1807

Barátság u. 35.
2785-615-1807

Áchim u.
2785-600-1807

Kőműves u. 38.
2785-602-1807

Hunyadi u. 34.
2785-607-1807

Sólyom u. 3.
2785-611-1807

Horog u. 27.
2785-610-1807

Tiszaliget sétány 34.
Camping
2785-614-1807

Horgász u.
2785-608-1807

Kőrösi u. 51.
2785-603-1807

Avar u. 19.
2785-604-1807


Vágóhíd u. 30.
2785-606-1807

Vörösmező u. 142.
2785-609-1807

SZOLNOK IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK



ÁNTSZ Kód: 2785-601-1807

Szolnok, Sárkány u. 9.

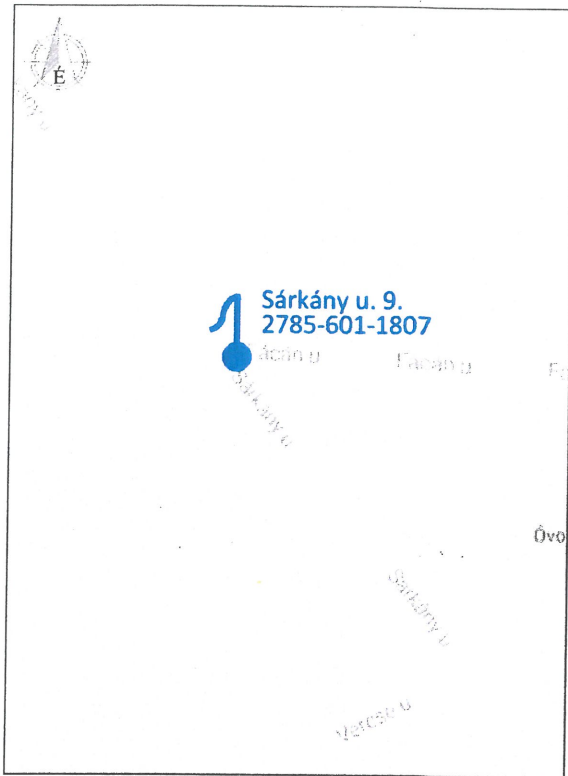



ÁNTSZ Kód: 2785-600-1807

Szolnok, Áchim A. u. 51.

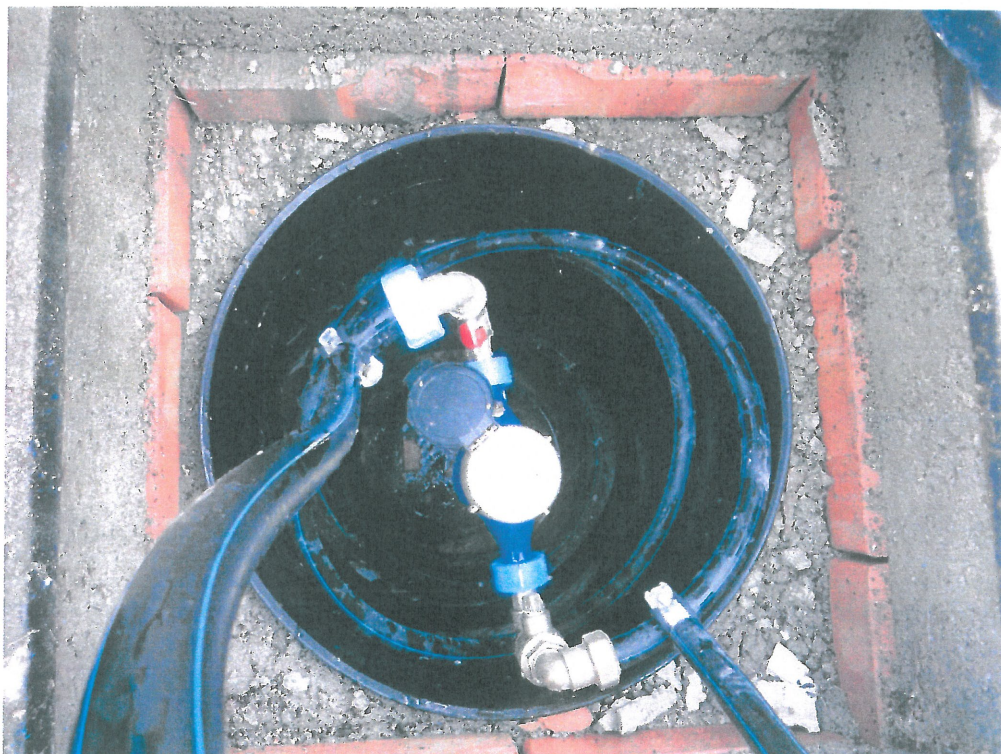
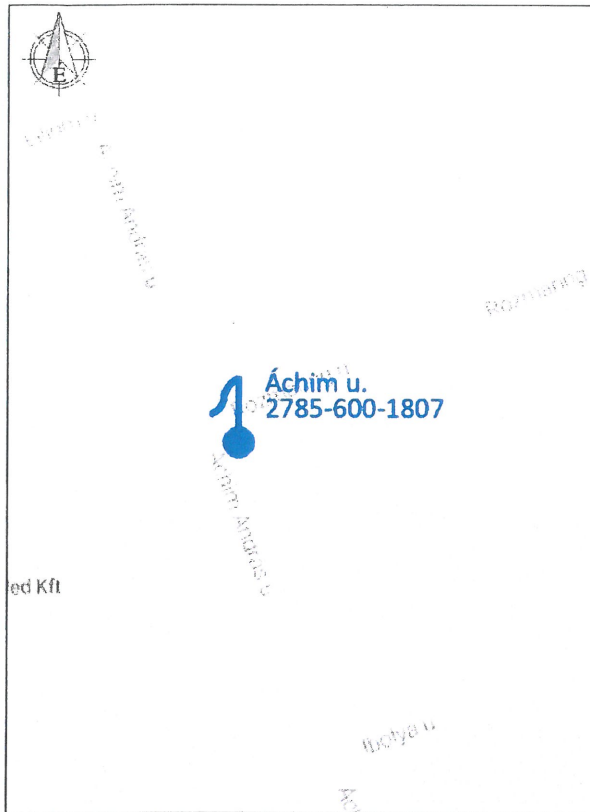


ÁNTSZ Kód: 2785-602-1807

Szolnok, Kőműves u. 38.

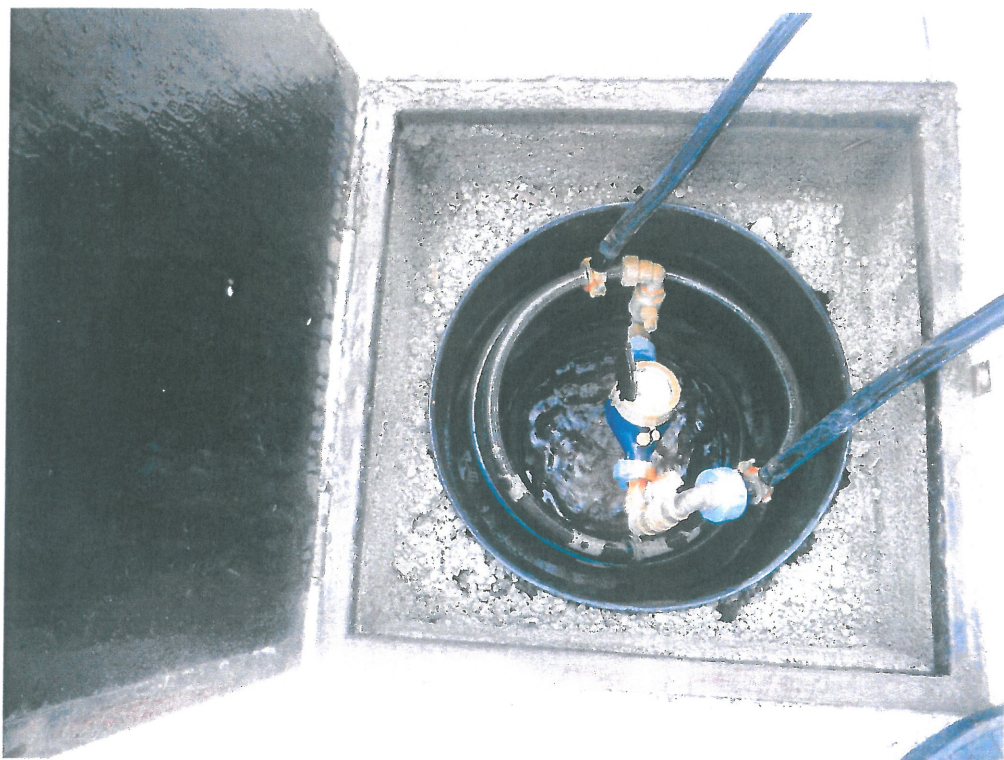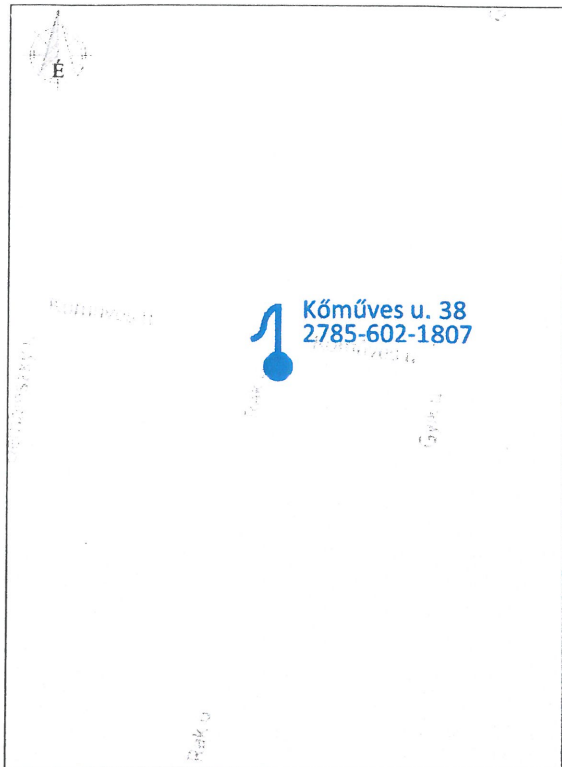


ÁNTSZ Kód: 2785-603-1807
Szolnok, Kőrösi u. 51. (Erdéért)

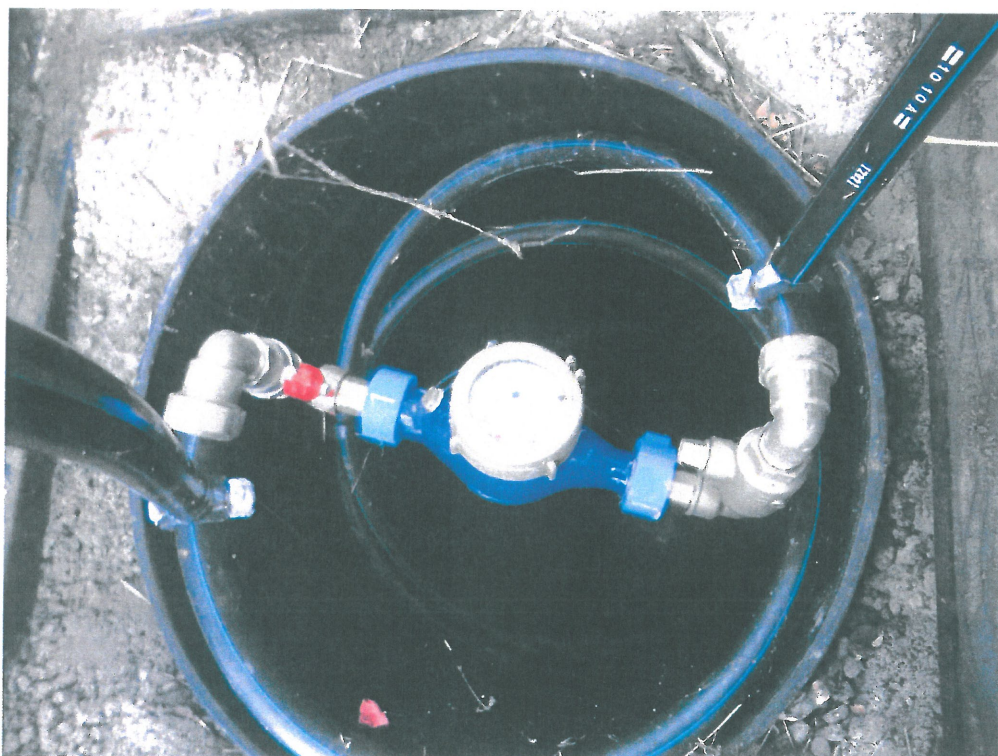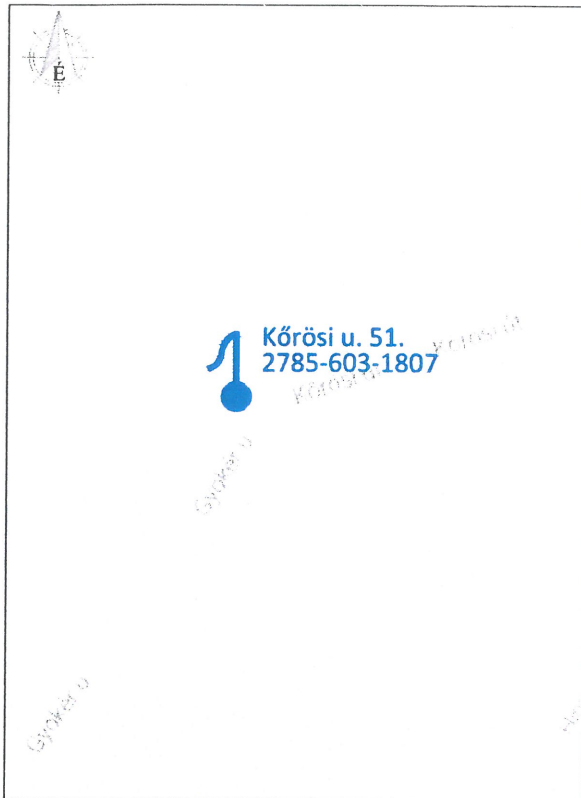



ÁNTSZ Kód: 2785-604-1807

Szolnok, Avar u. 19. b

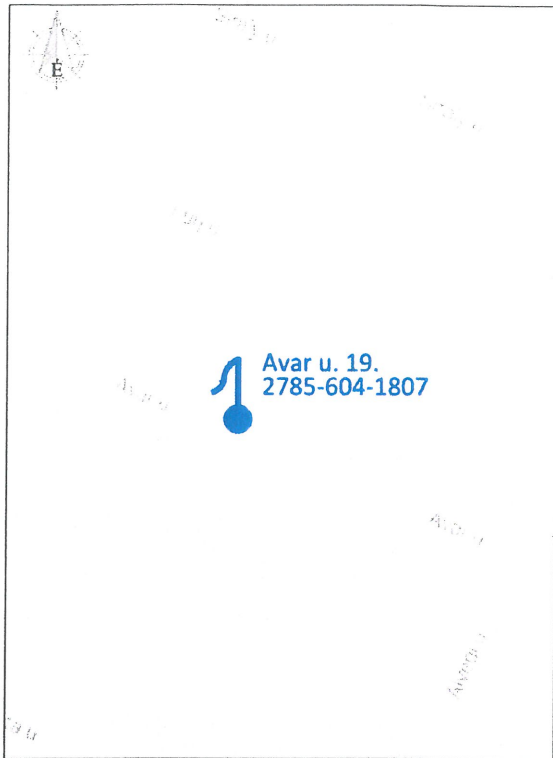


ÁNTSZ Kód: 2785-606-1807

Szolnok, Vágóhíd u. 30.

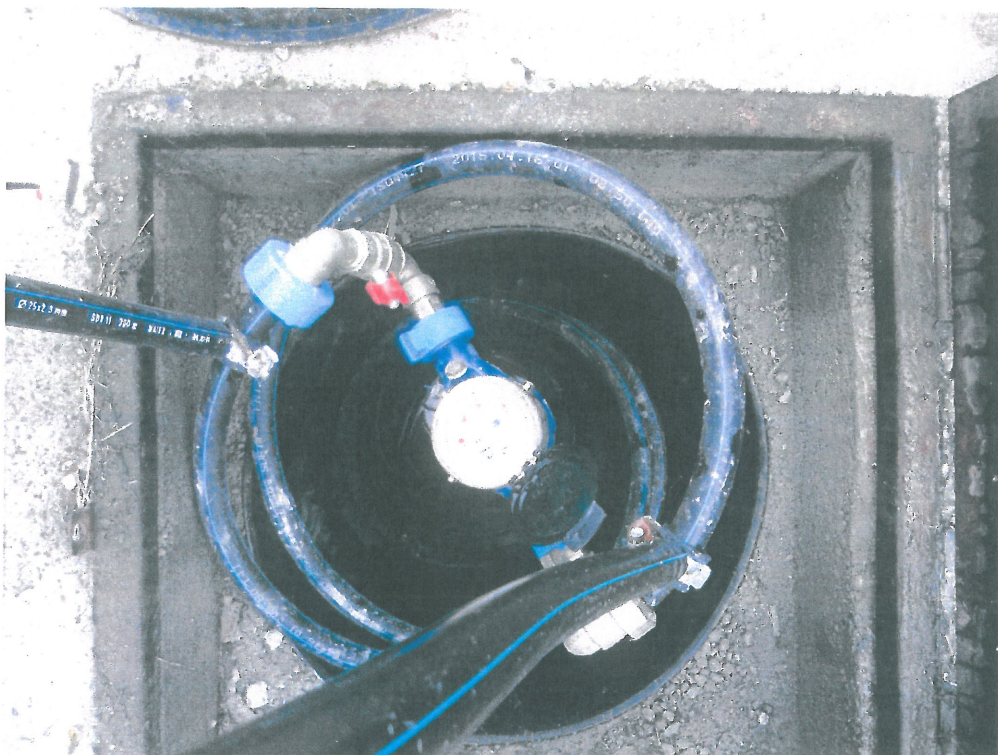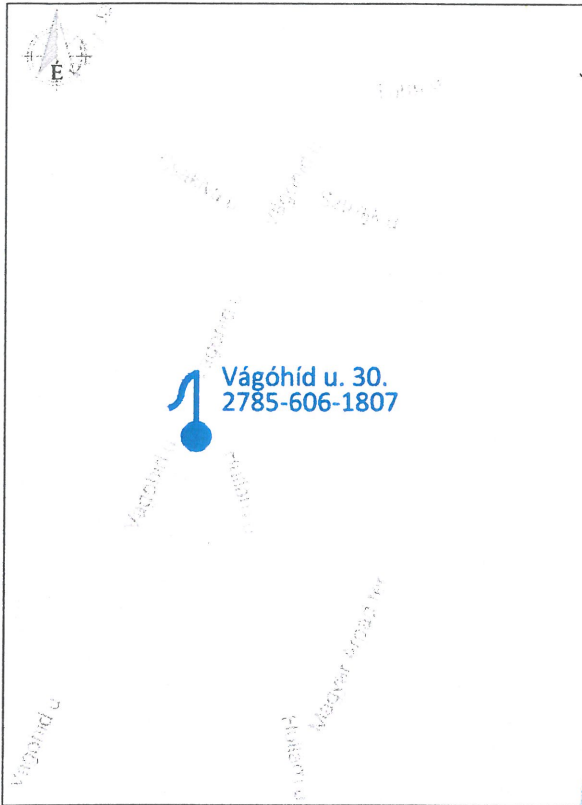



ÁNTSZ Kód: 2785-607-1807

Szolnok, Hunyadi u. 34.

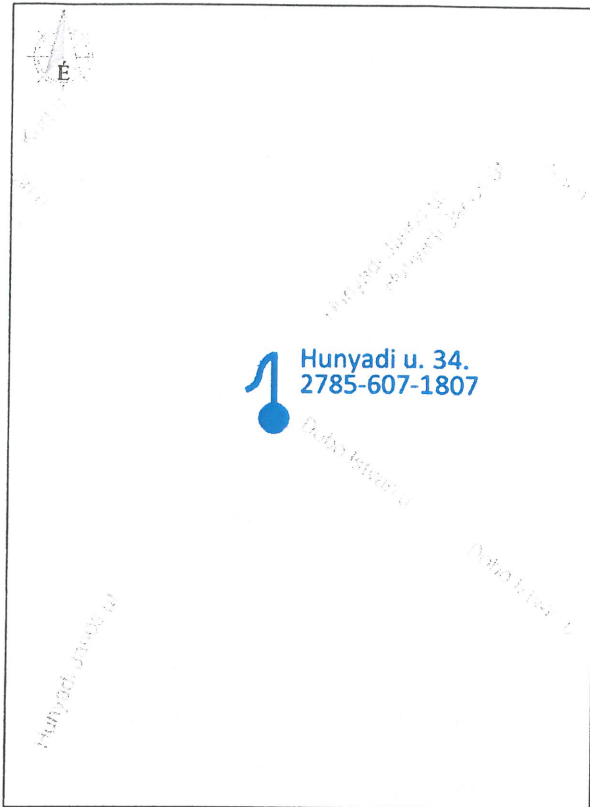


ÁNTSZ Kód: 2785-608-1807

Szolnok, Horgász u. 2.

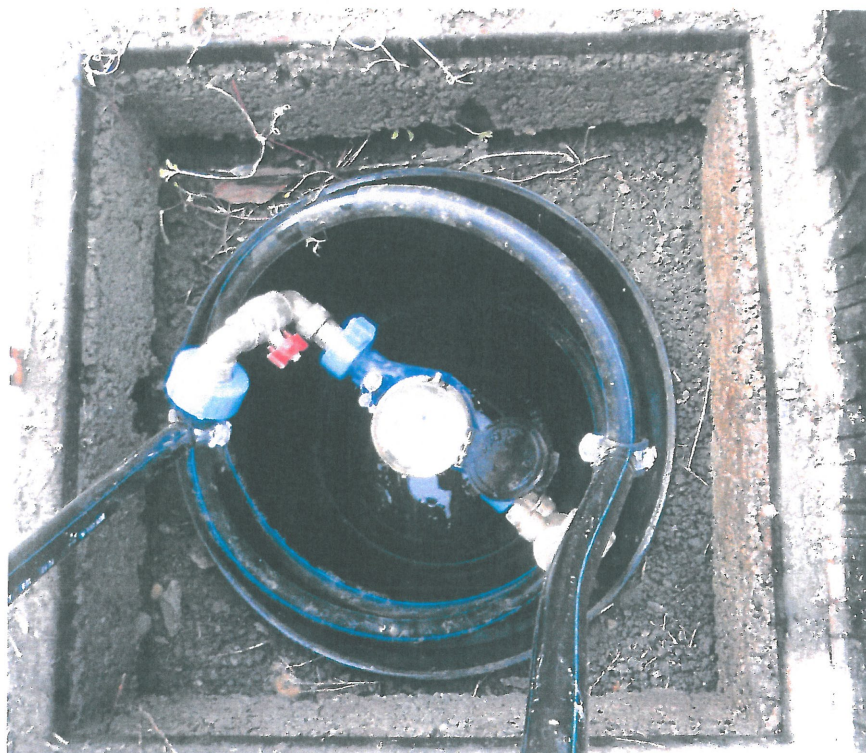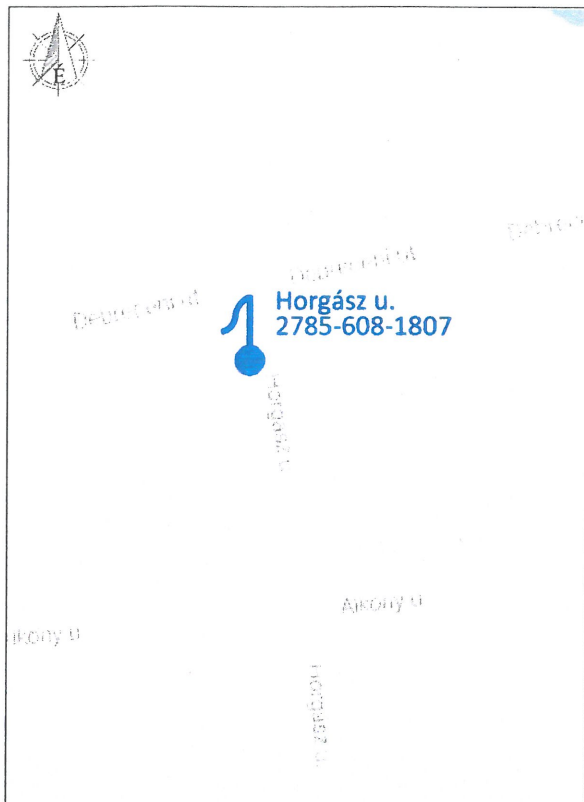



ÁNTSZ Kód: 2785-609-1807

Szolnok, Vörösmező u. 142.

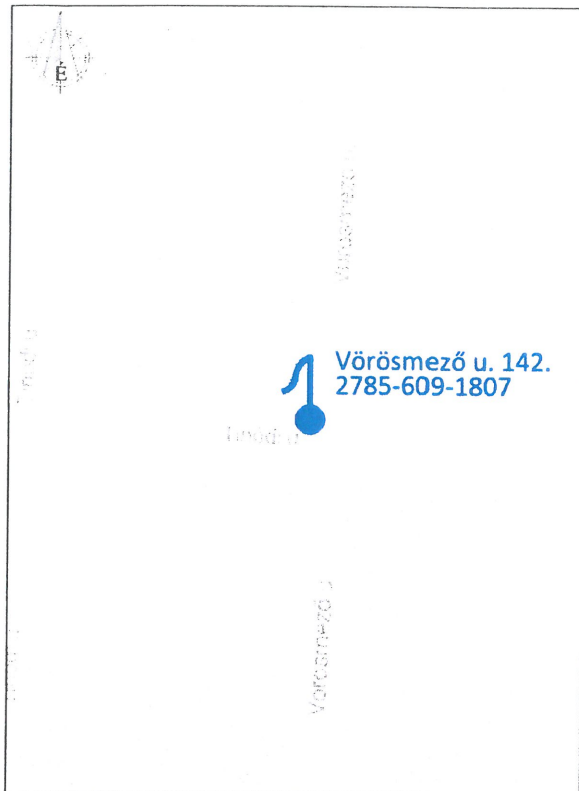




ÁNTSZ Kód: 2785-610-1807

Szolnok, Horog u. 27.

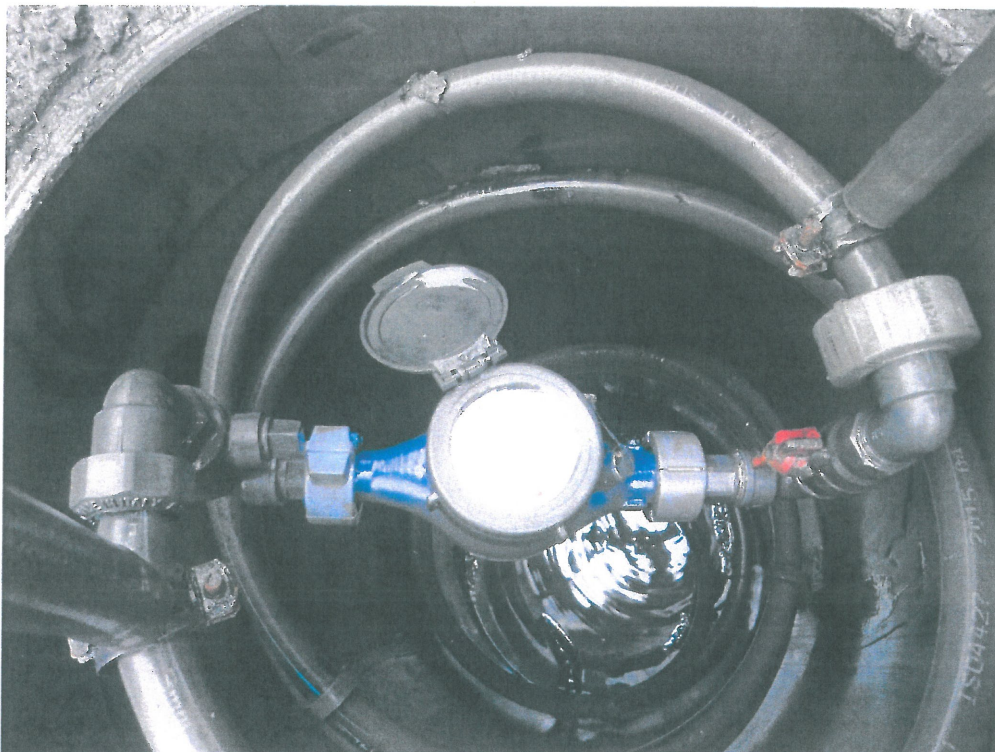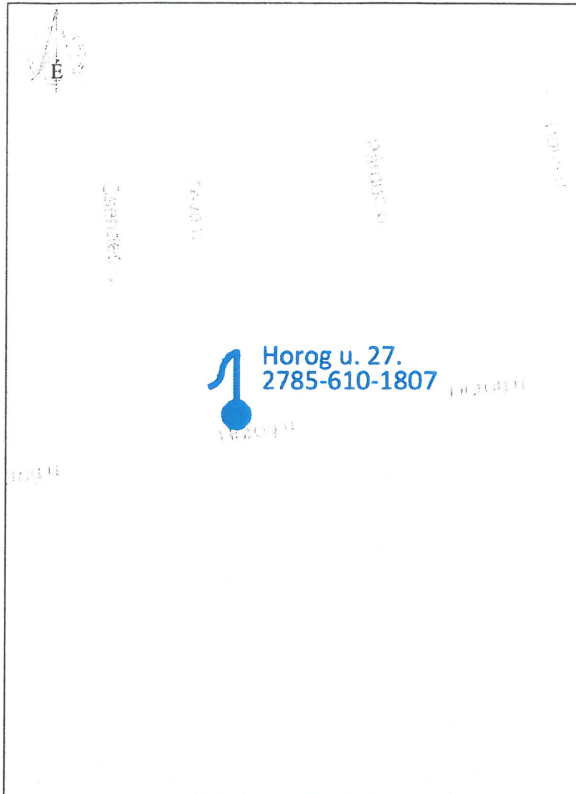


ÁNTSZ Kód: 2785-611-1807

Szolnok, Sólyom u. 3.

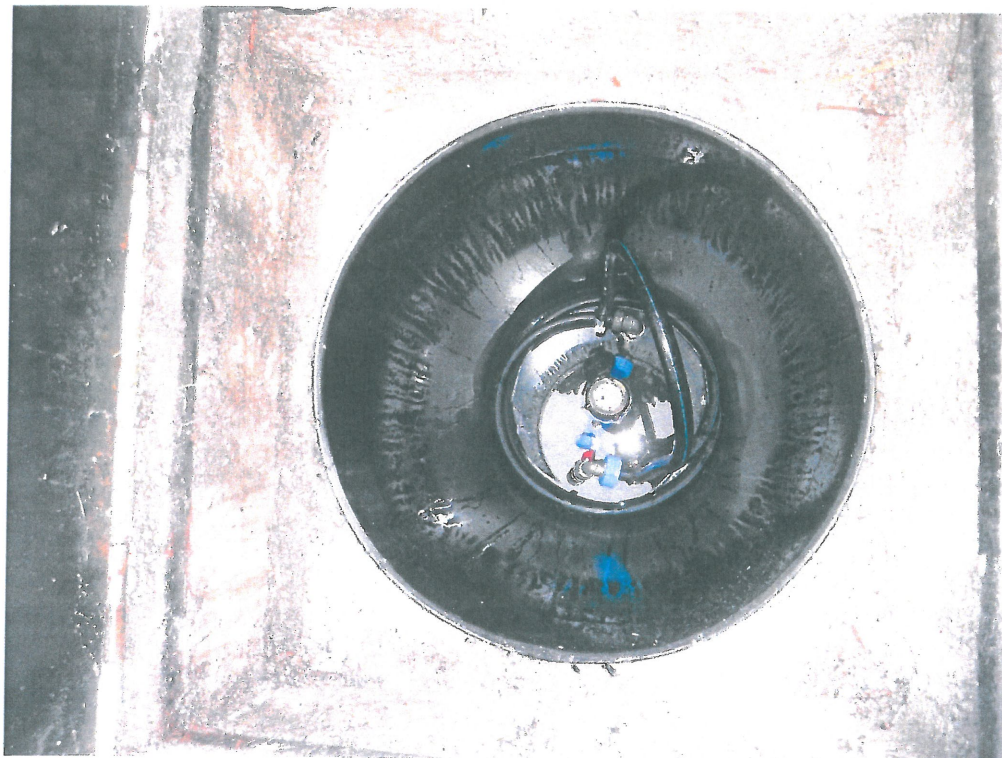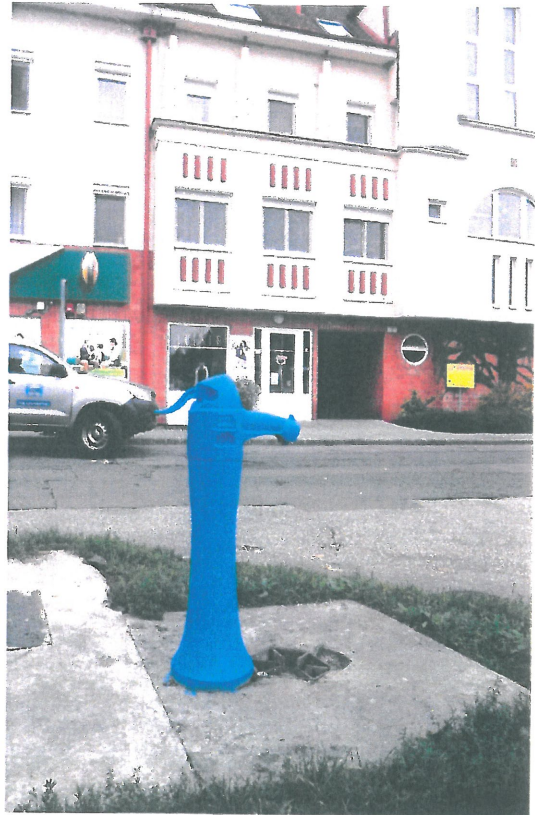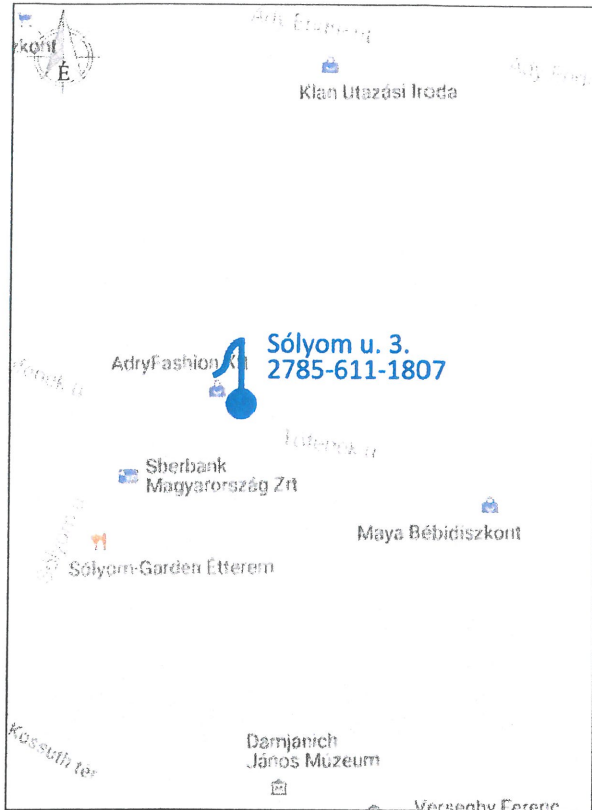


ÁNTSZ Kód: 2785-614-1807

Szolnok, Tiszaligeti sétány 34. (Camping)

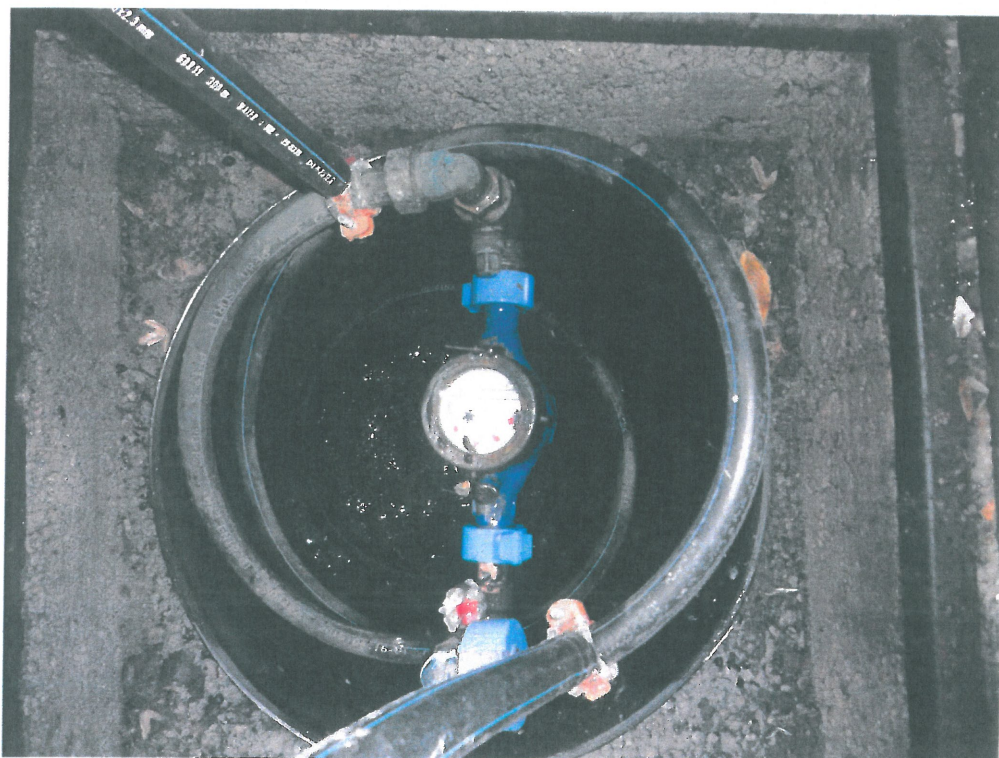

ÁNTSZ Kód: 2785-615-1807

Szolnok, Barátság u. 35.

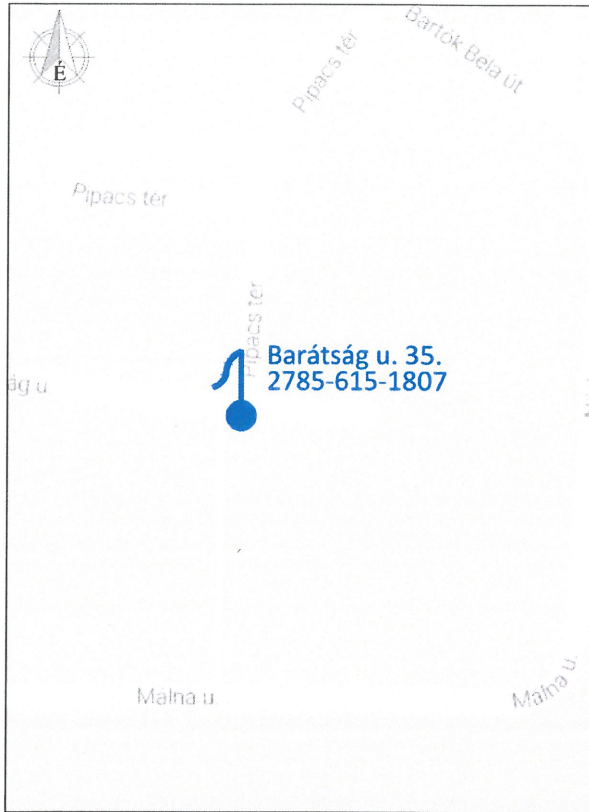



Szent László kir. u. 102.


Béke u. 2.

Jókai M. u. 38.

Toldi M. u. 66.


Kun u. 12.

RÁKÓCZIFALVA IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK

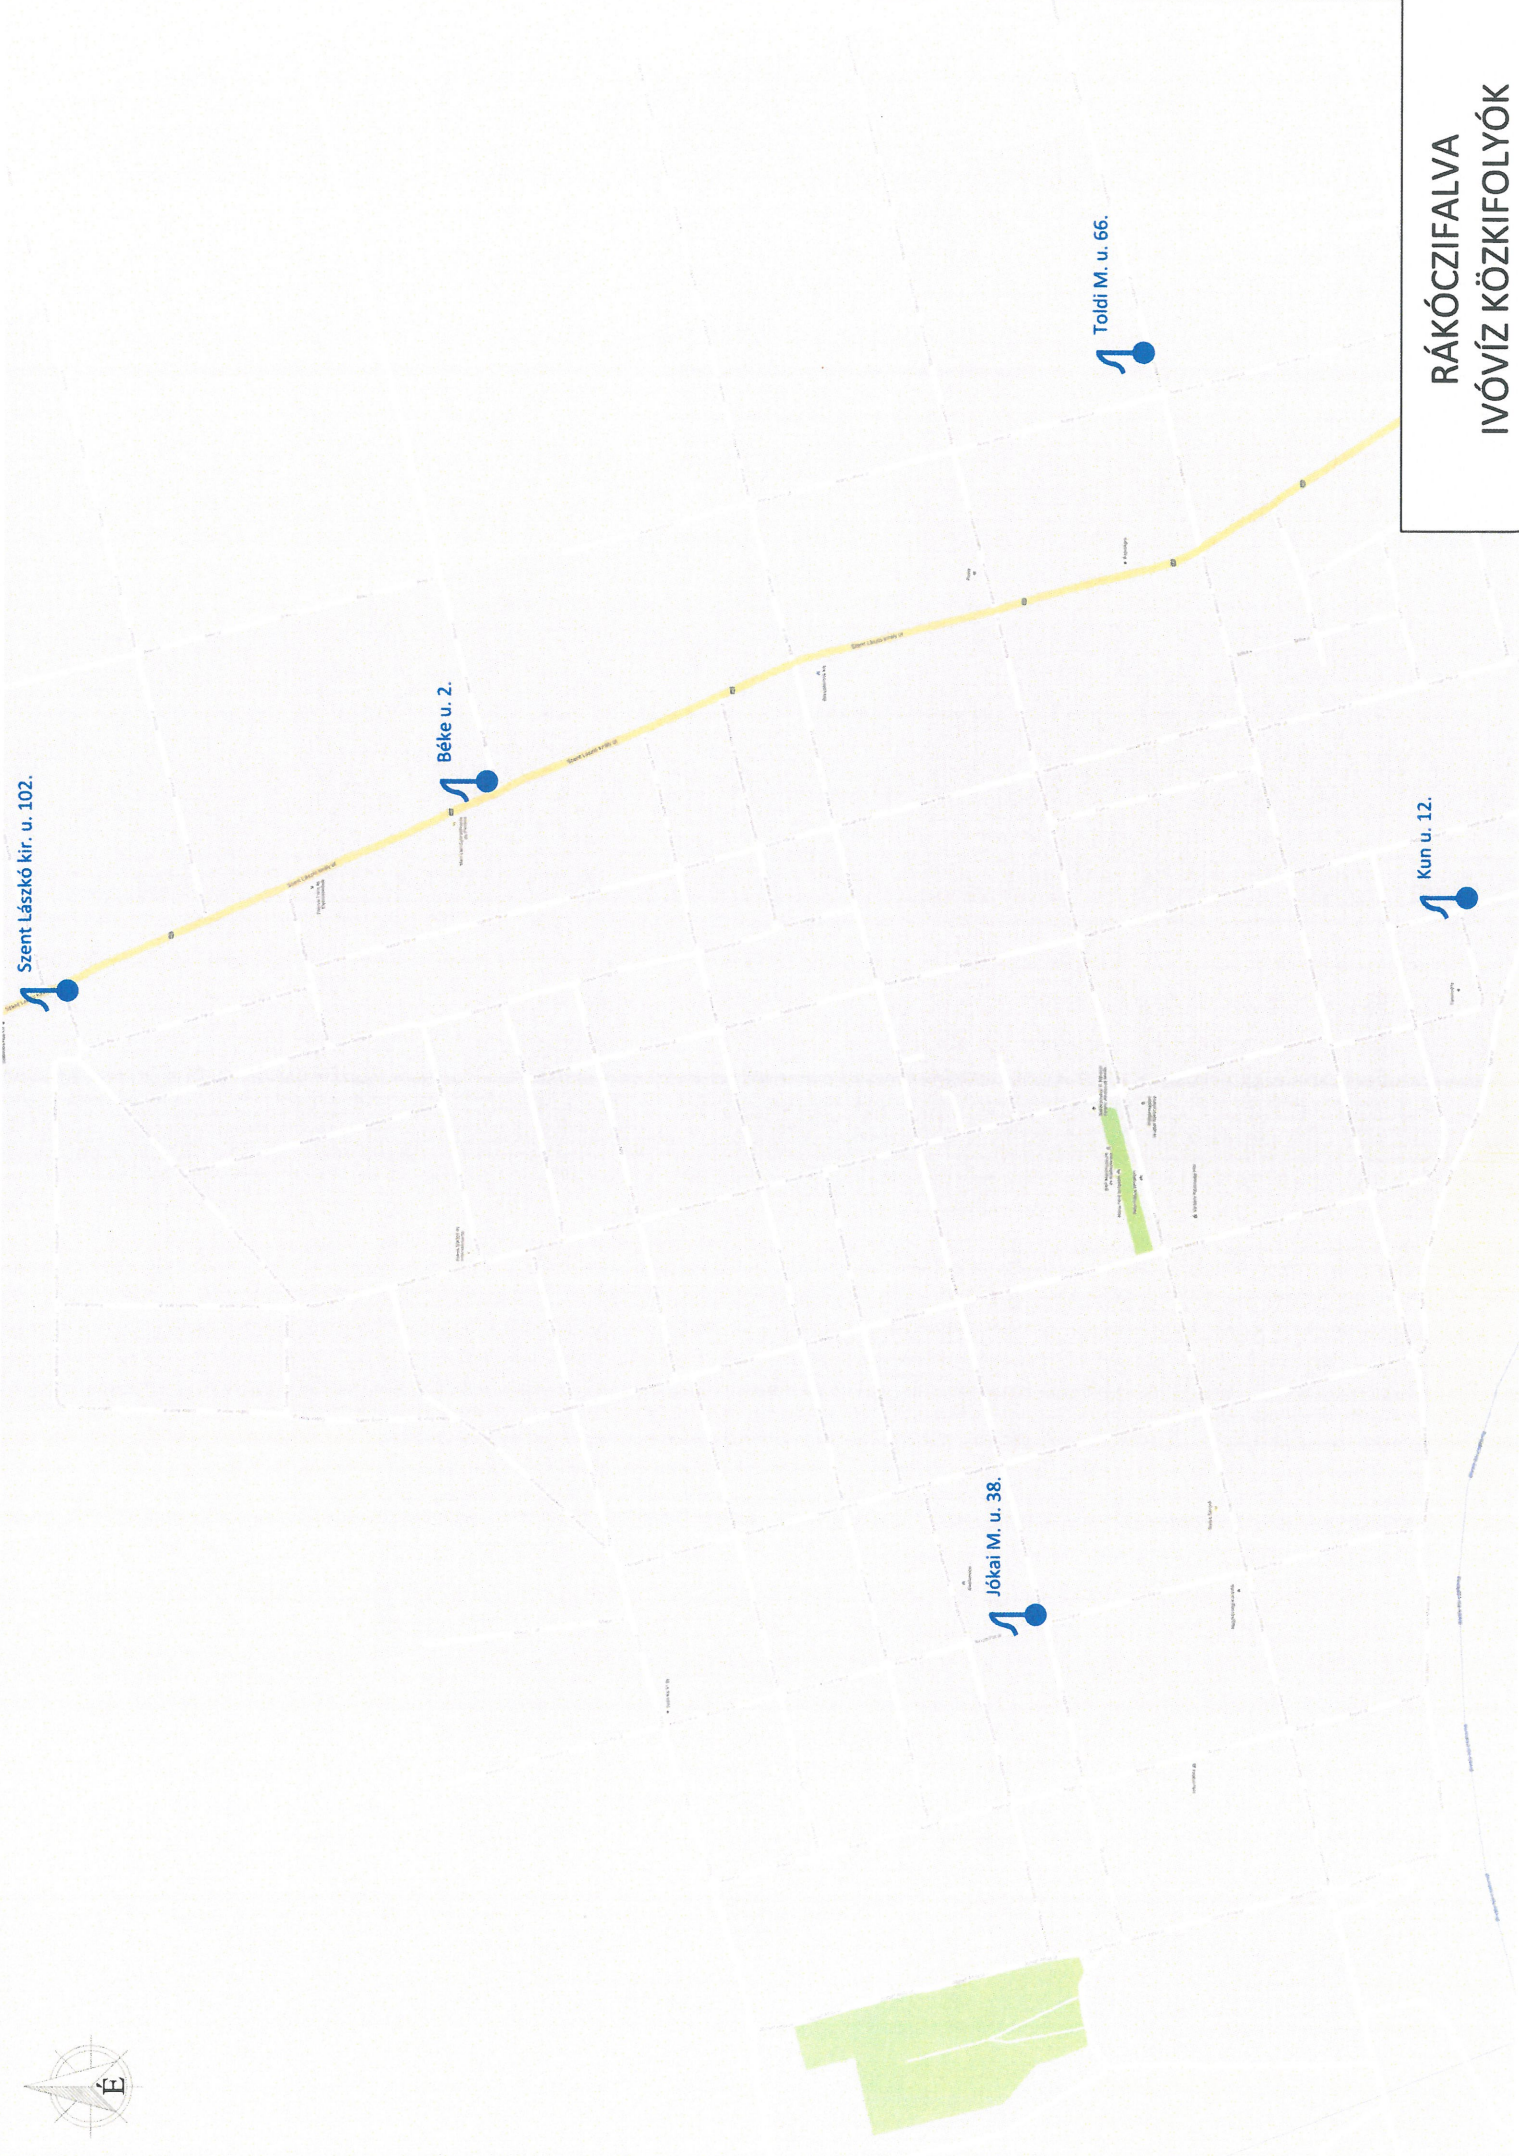



ÁNTSZ Kód: 1420-600-2207

Rákóczfalva, Szt. László u. 102.

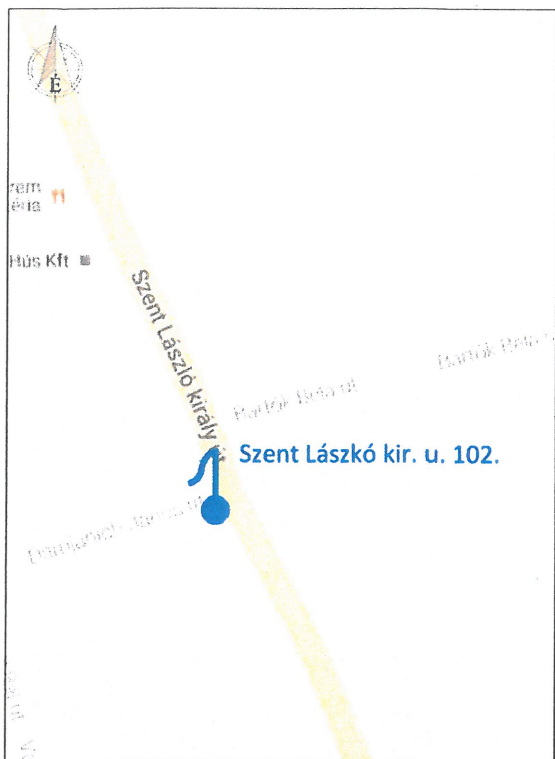



ÁNTSZ Kód: 1420-602-2207

Rákóczifalva, Béke u. 2.

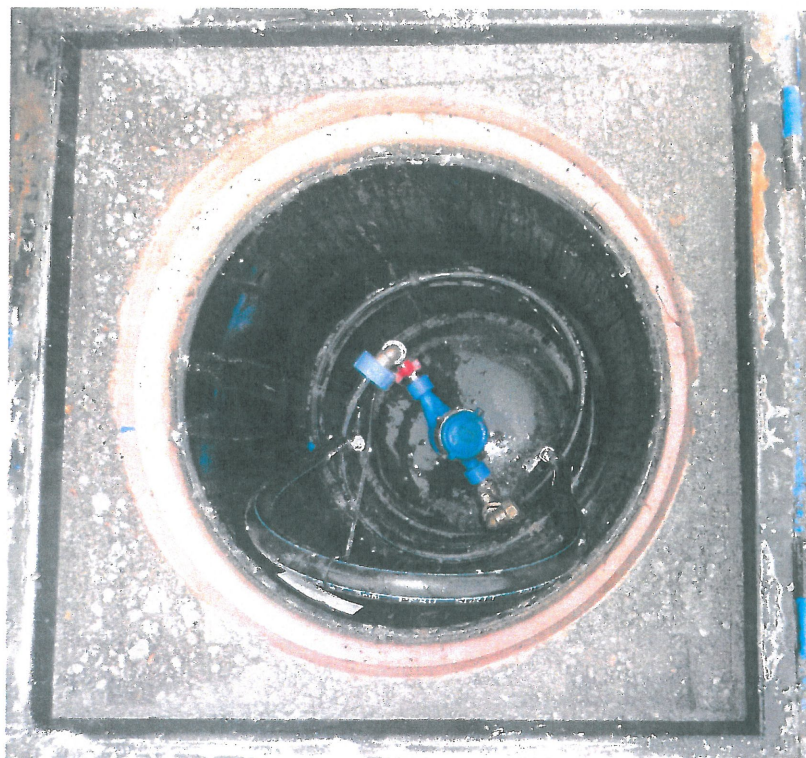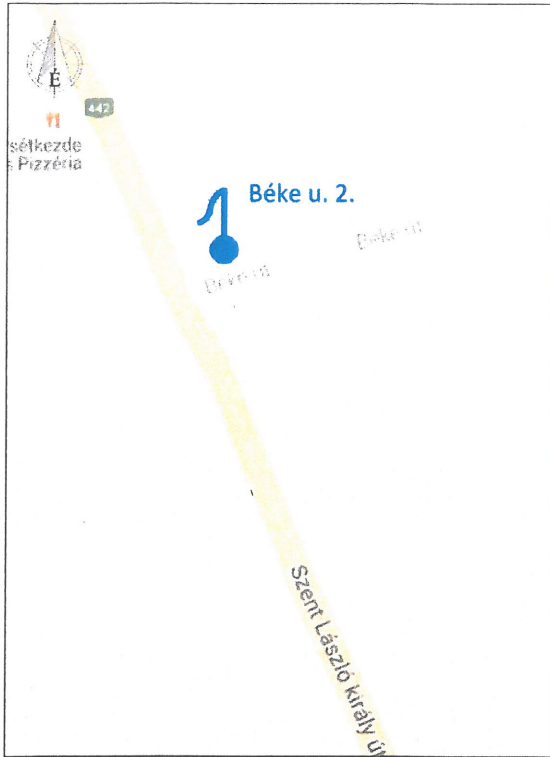


ÁNTSZ Kód: 1420-603-2207

Rákóczifalva, Kun u. 12.

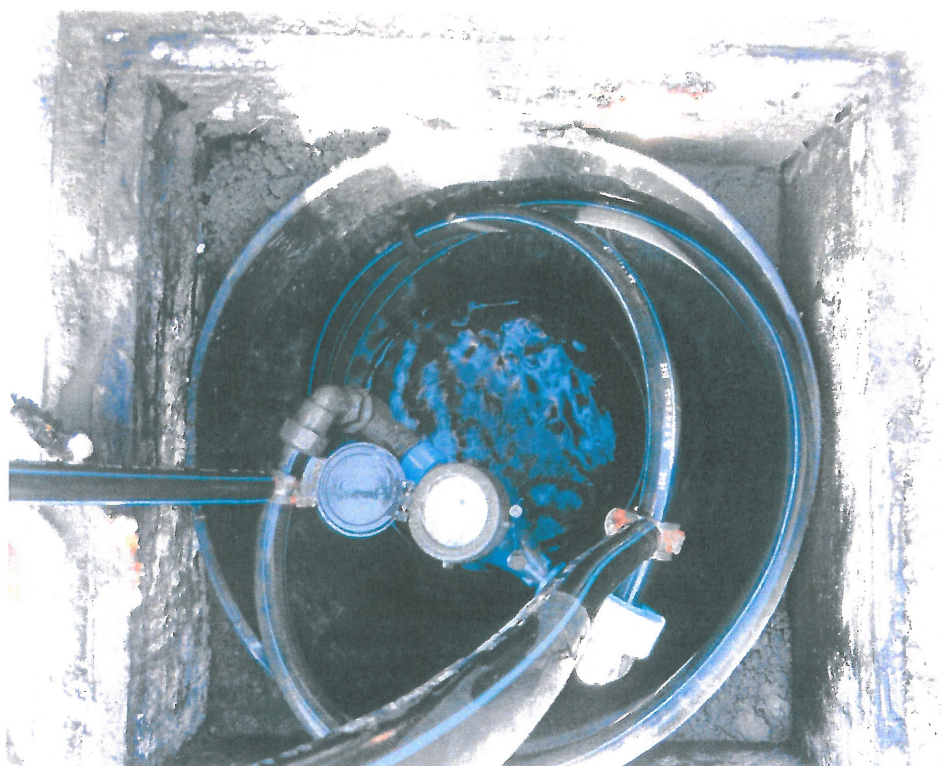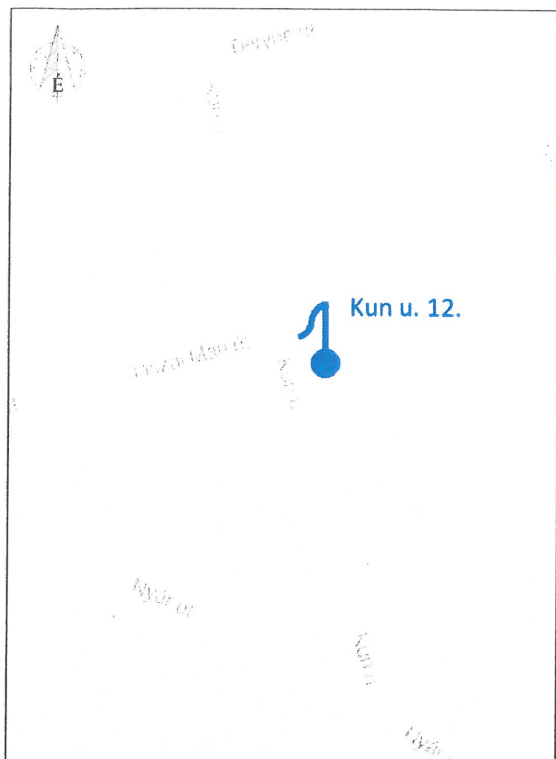


ÁNTSZ Kód: 1420-605-2207

Rákóczifalva, Toldi u. 66.

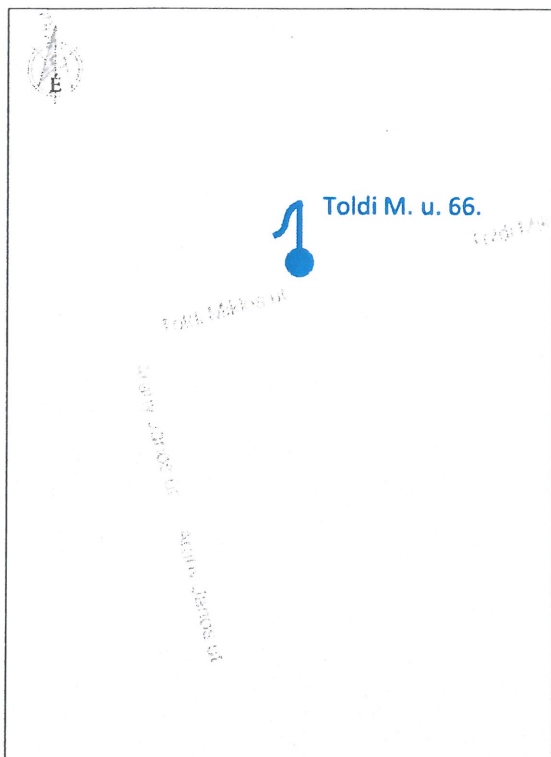

ÁNTSZ Kód: 1420-606-2207

Rákóczifalva, Jókai u. 38.

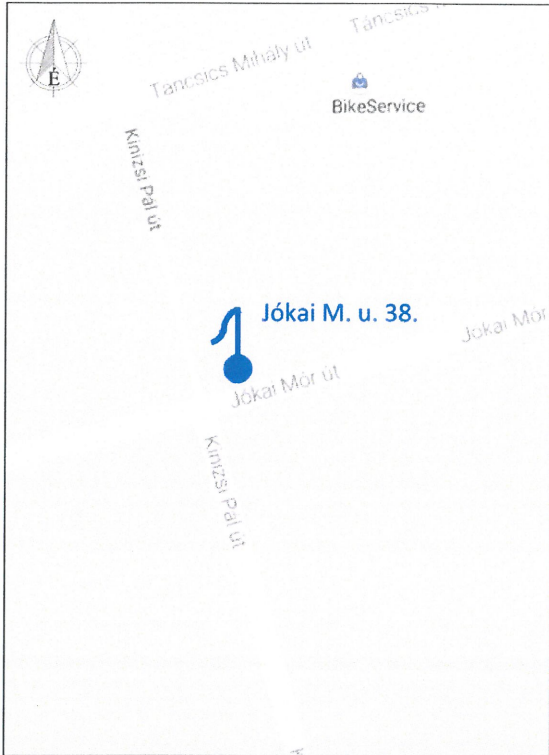



Petőfi S. u. 48.

Szent Rita templom



Dózsa Gy. u. 21.



Fő u. 30/a.



Árpád u. 7.





Varsányi u. 18.

RÁKÓCZIÚJFALU
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK


ÁNTSZ Kód: 1242-601-2207

Rákócziújfalu, Dózsa Gy. u. 21.

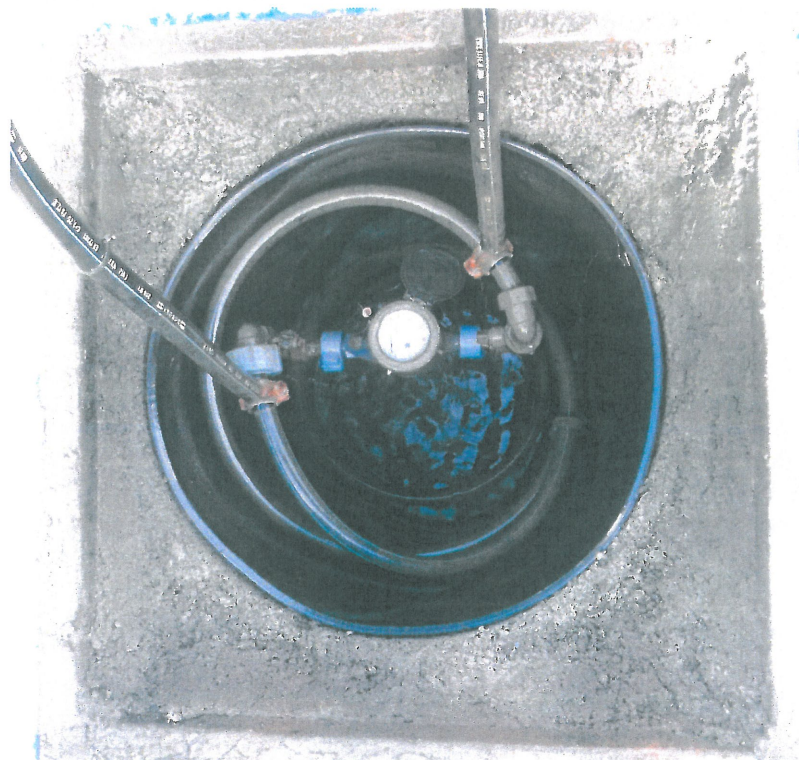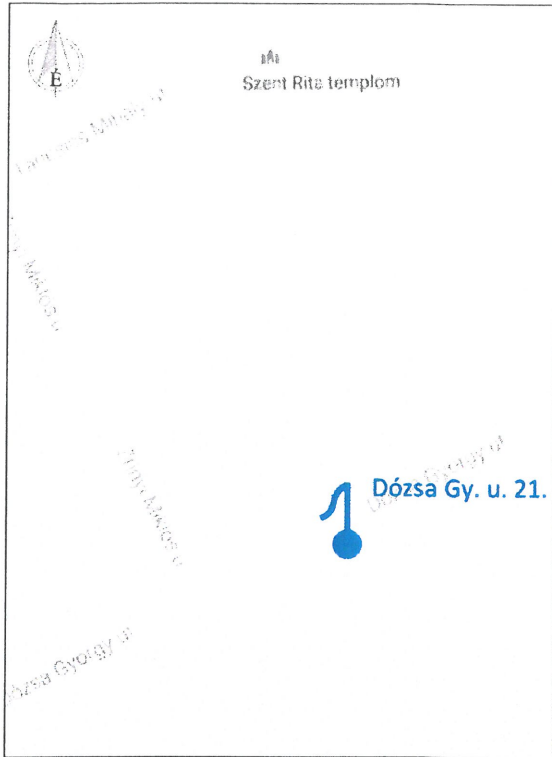


ÁNTSZ Kód: 1242-602-2207

Rákócziújfalu, Árpád u. 7.



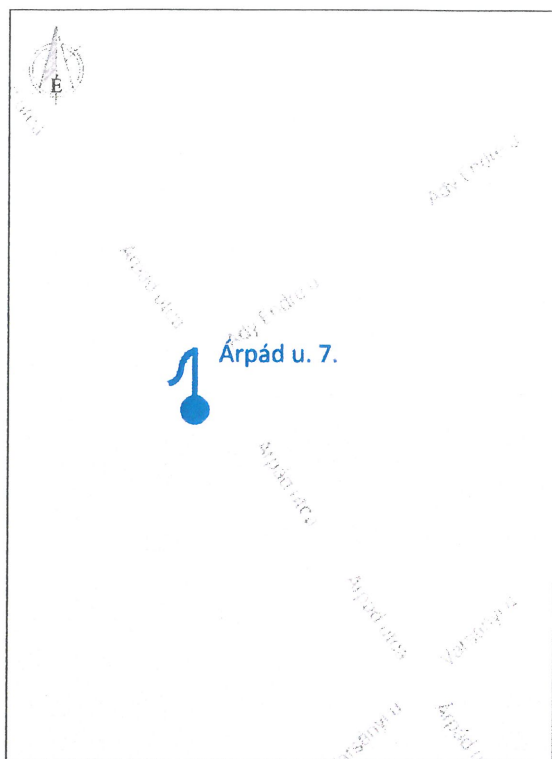


ÁNTSZ Kód: 1242-603-2207
Rákócziújfalu, Varsányi u. 18.

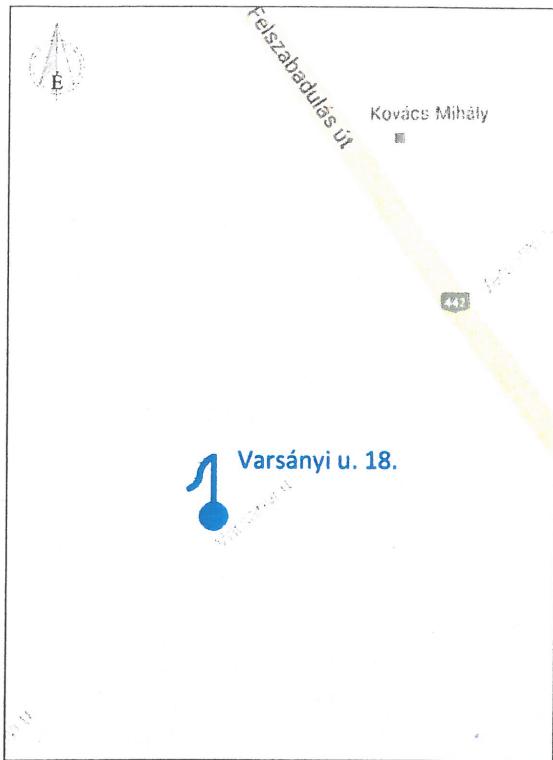

ÁNTSZ Kód: 1242-604-2207

Rákócziújfalu, Petőfi u. 48.

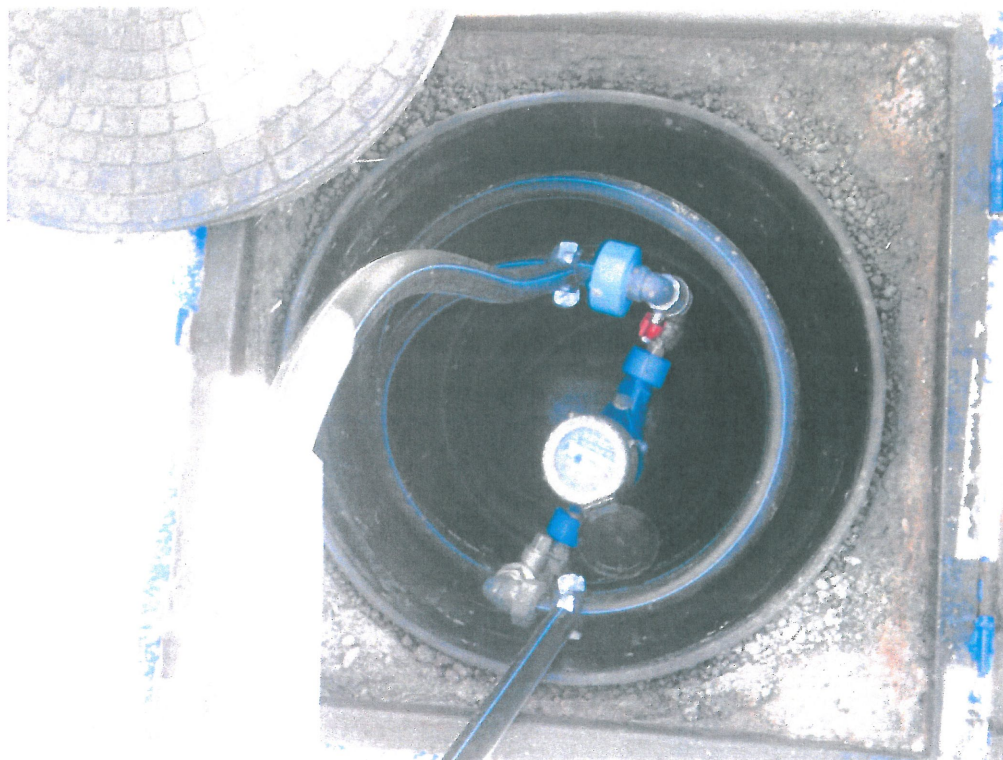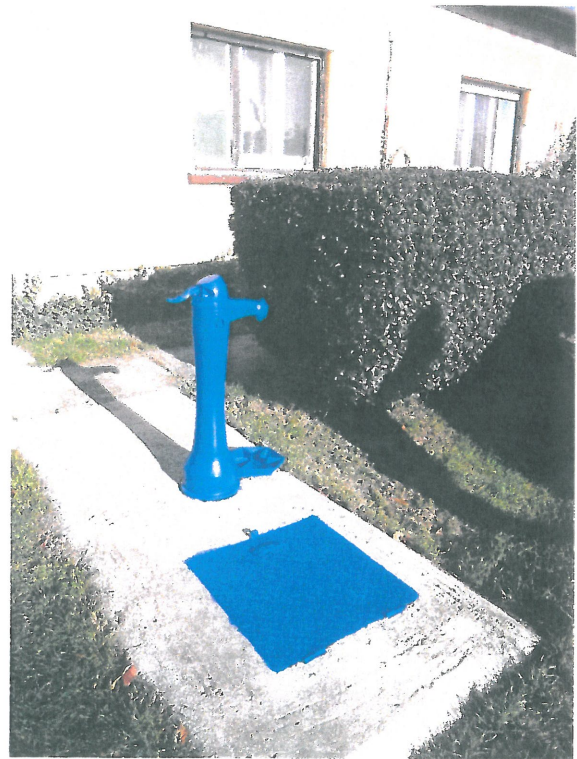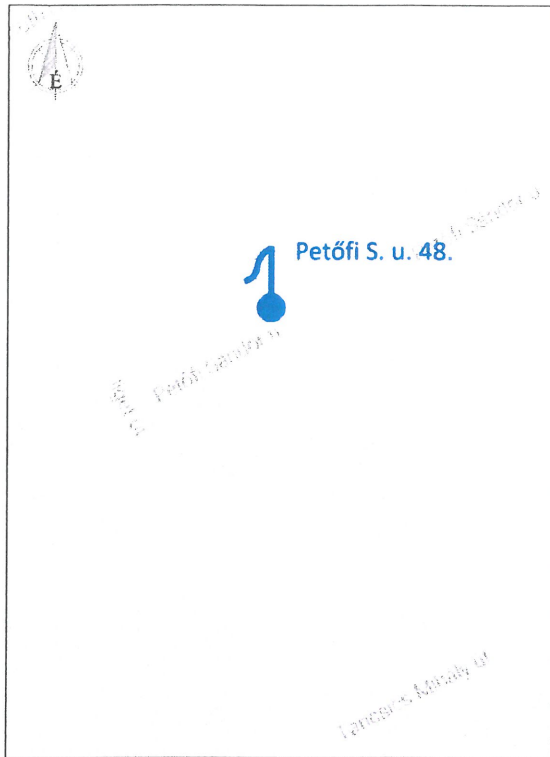

ÁNTSZ Kód: 1242-605-2207

Rákócziújfalú, Fő u. 30/a.





Patkó tér 1.
(DN 150 vízmérőnél lévő közkifolyó)





Attila u. 3.
(DN 300 vízmérőnél lévő közkifolyó)

TÓSZEG
IVÓVÍZ ÁTADÁSI PONTOK

ÁNTSZ Kód: 2785-616-1807

Átadási pontok Tószeg irányába



Patkó tér 1. (DN150 vízmérőnél lévő közkifolyó)

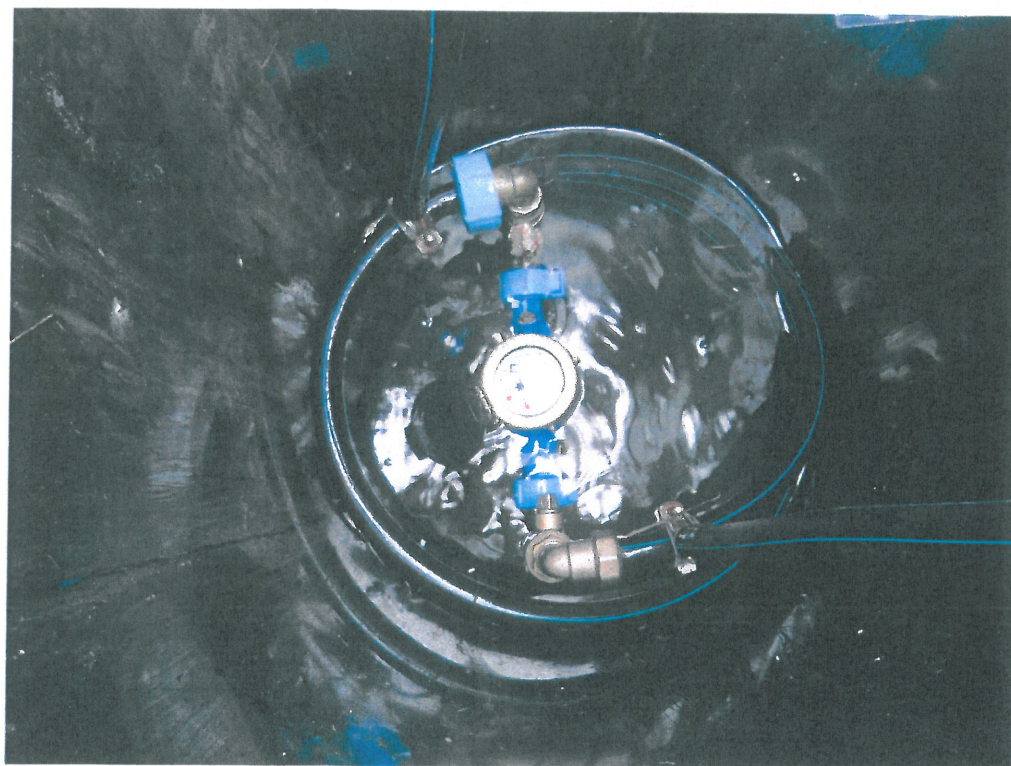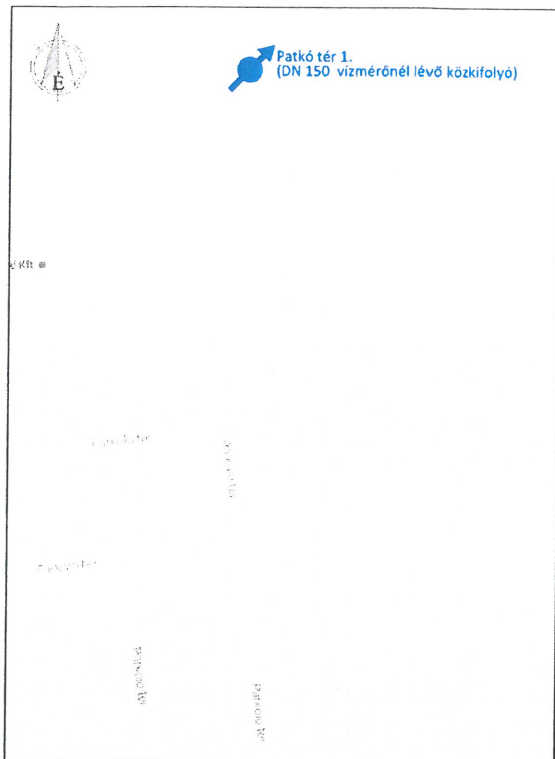

ÁNTSZ Kód: 2785-617-1807

Átadási pontok Tószeg irányába

Attila u. 3. (DN300 vízmérőnél lévő közkifolyó)

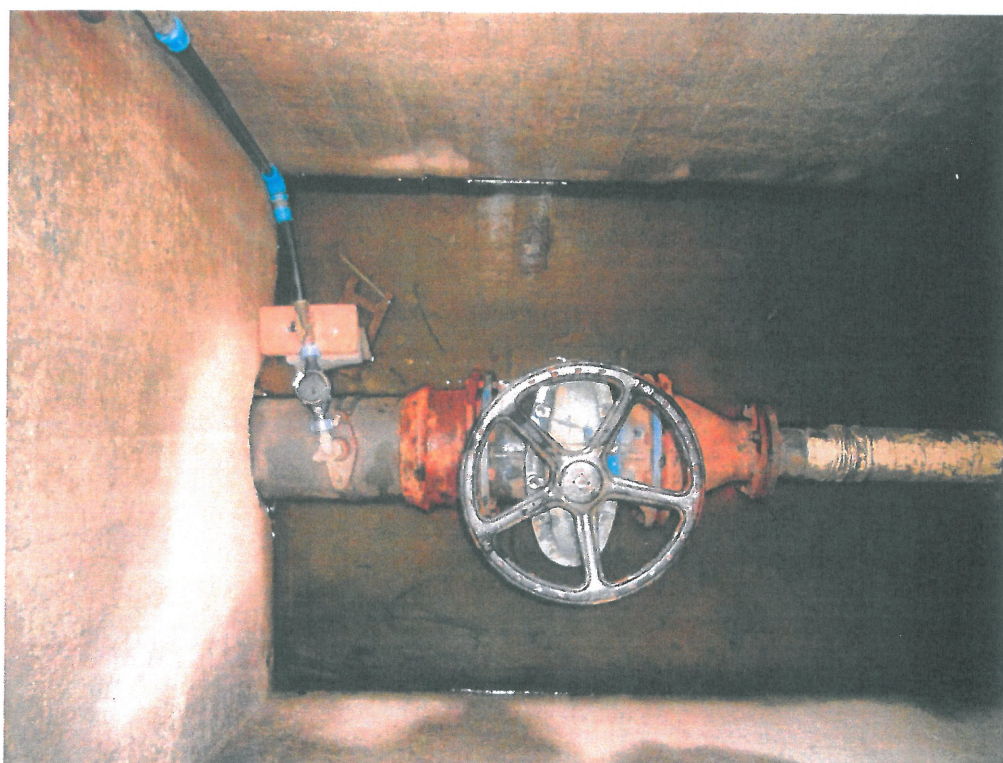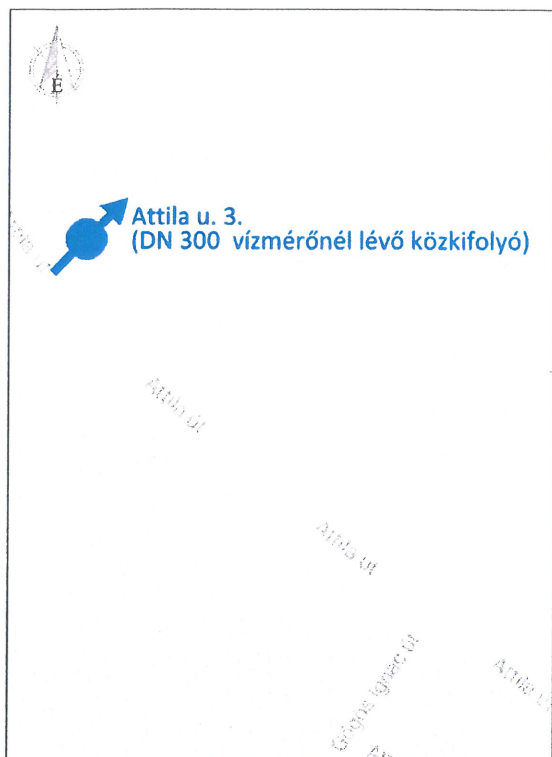





SZAJOL
IVÓVÍZ ÁTADÁSI PONTOK

ÁNTSZ Kód: 2785-618-1807

Átadási pontok Szajol irányába


Szolnok, 0693/23 hrsz. (MOL-NAIRAM)

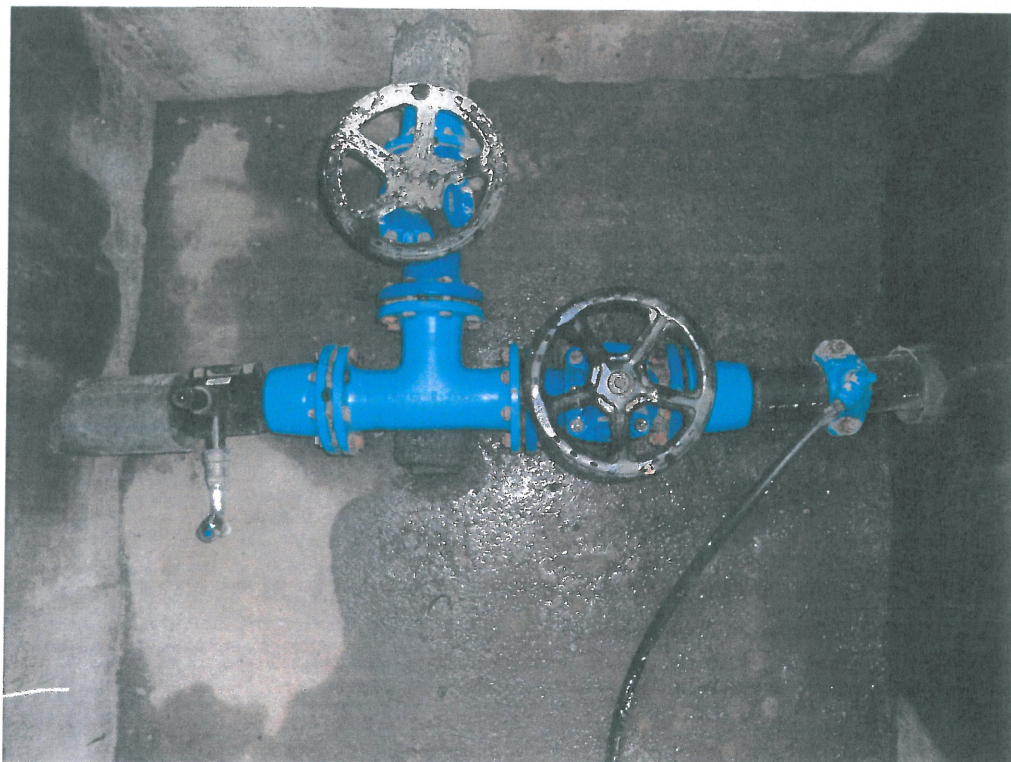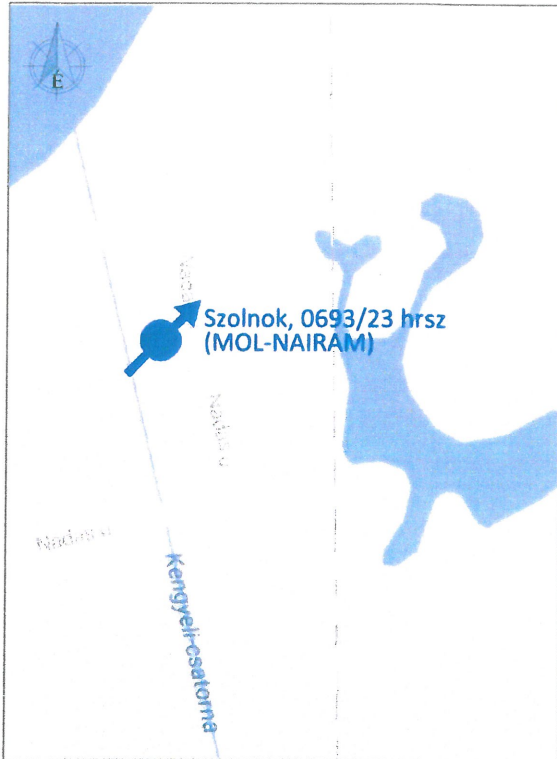

ÁNTSZ Kód: 2785-619-1807

Átadási pontok Szajol irányába



Szajol, 0475 hrsz. (4-es főút mellett)

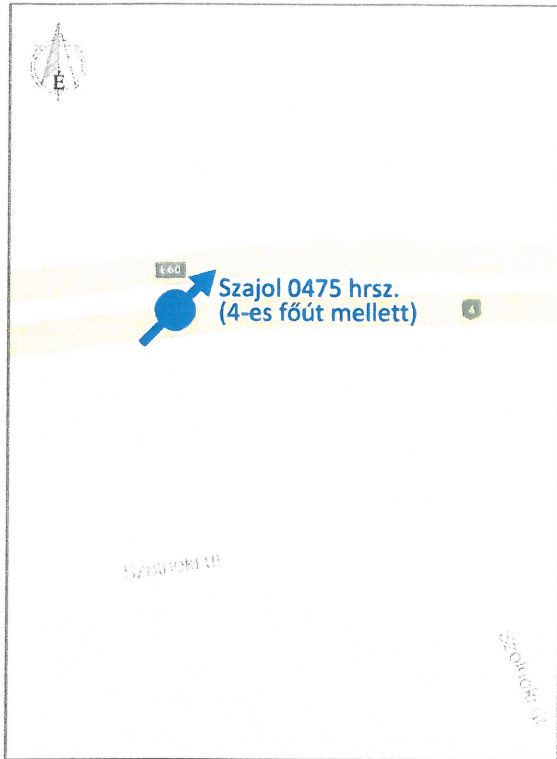

ÁNTSZ Kód: 2785-620-1807

Átadási pontok Szajol irányába

Szajol, 0140 hrsz. (Alamand dűlő 4.)

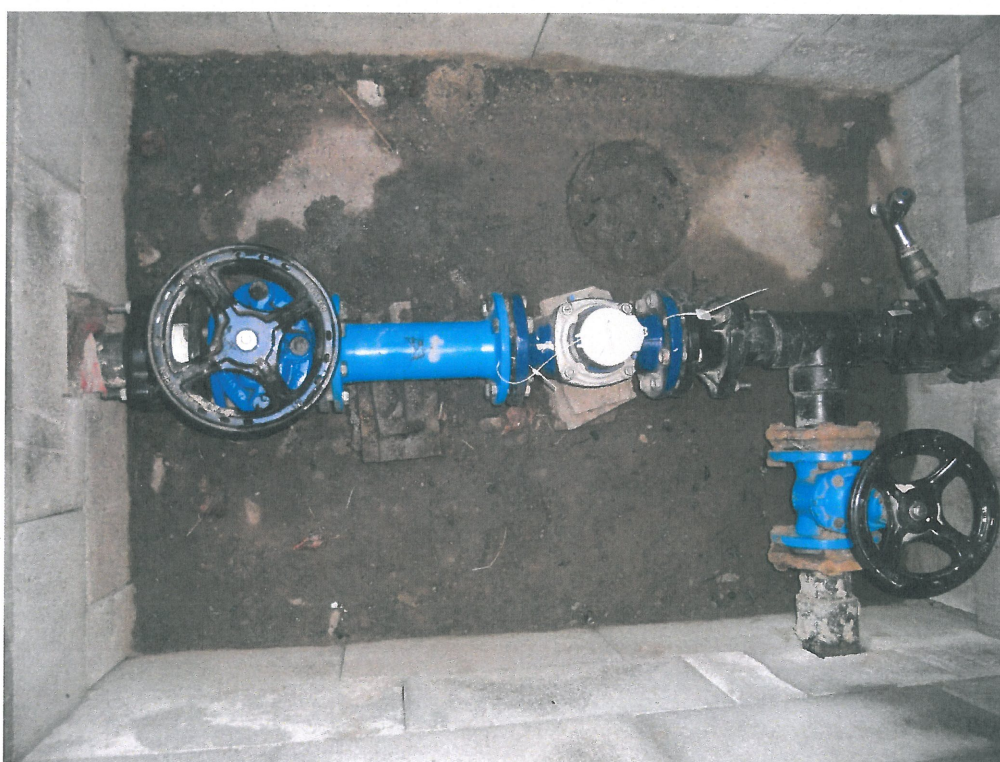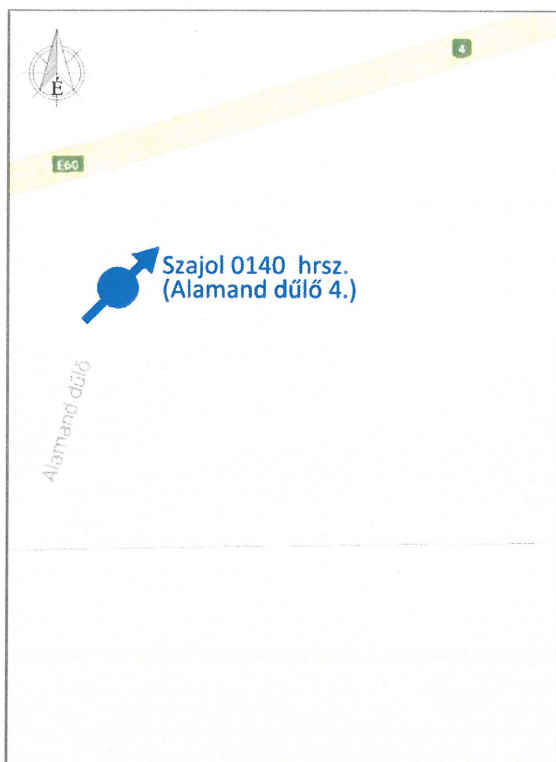



Batthyány u. 32.

Munkás u. 17.

Védgát sor 1.

Szigetvári u. 46.


Sas u. 14.

Ősz u. 2.

ÚJSZÁSZ
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK



ÁNTSZ Kód: 1529-600-2207

Újszász, Szigetvári u. 46.

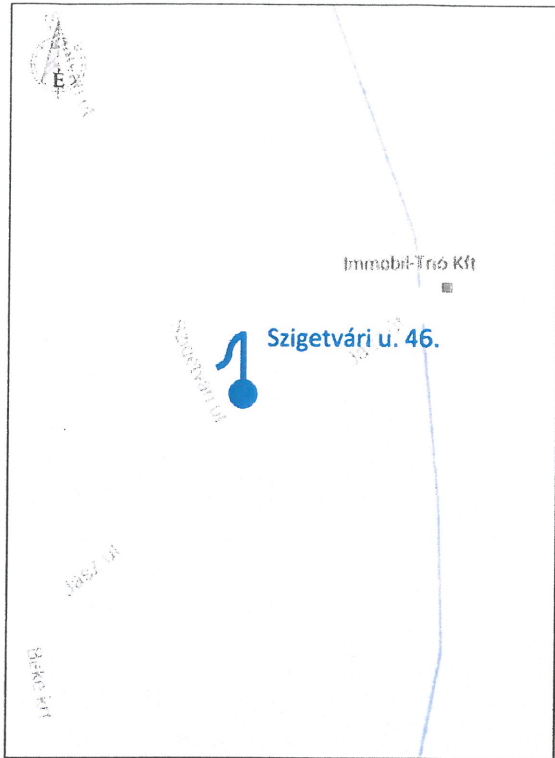



ÁNTSZ Kód: 1529-601-2207

Újszász, Védgát u. 1.

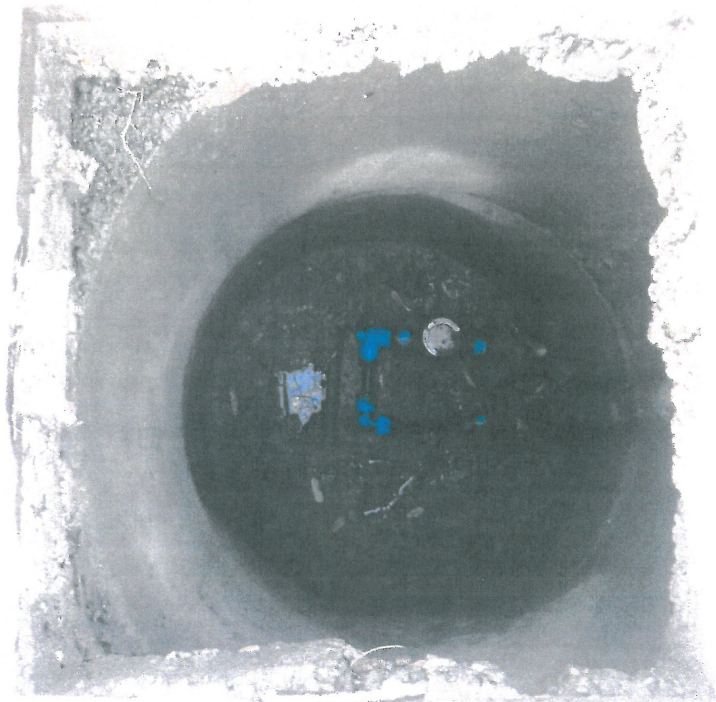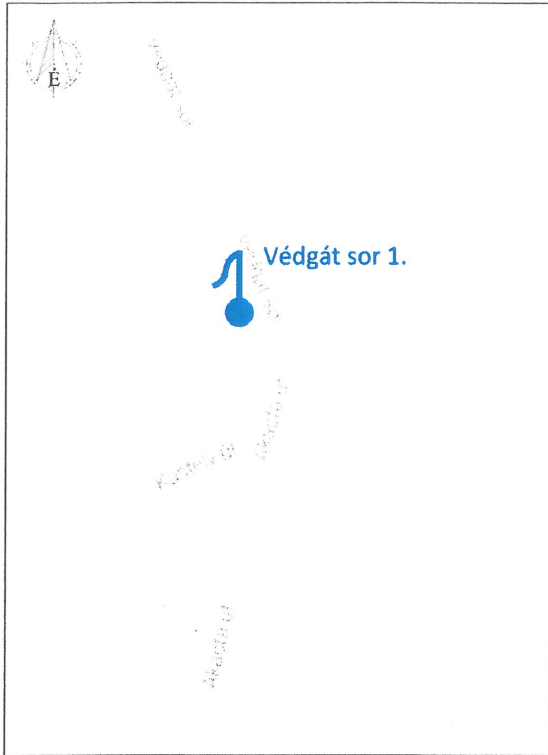



ÁNTSZ Kód: 1529-602-2207

Újszász, Sas u. 14.

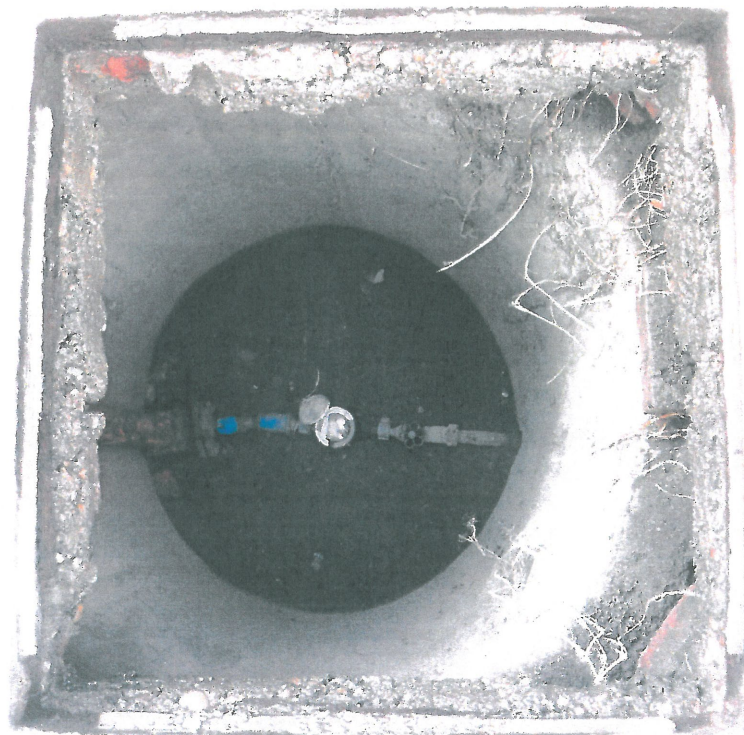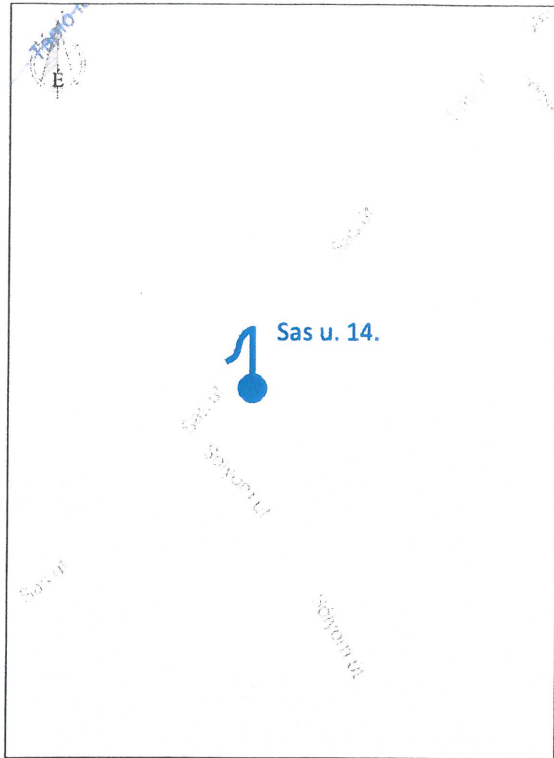


ÁNTSZ Kód: 1529-604-2207

Újszász, Munkás u. 17.

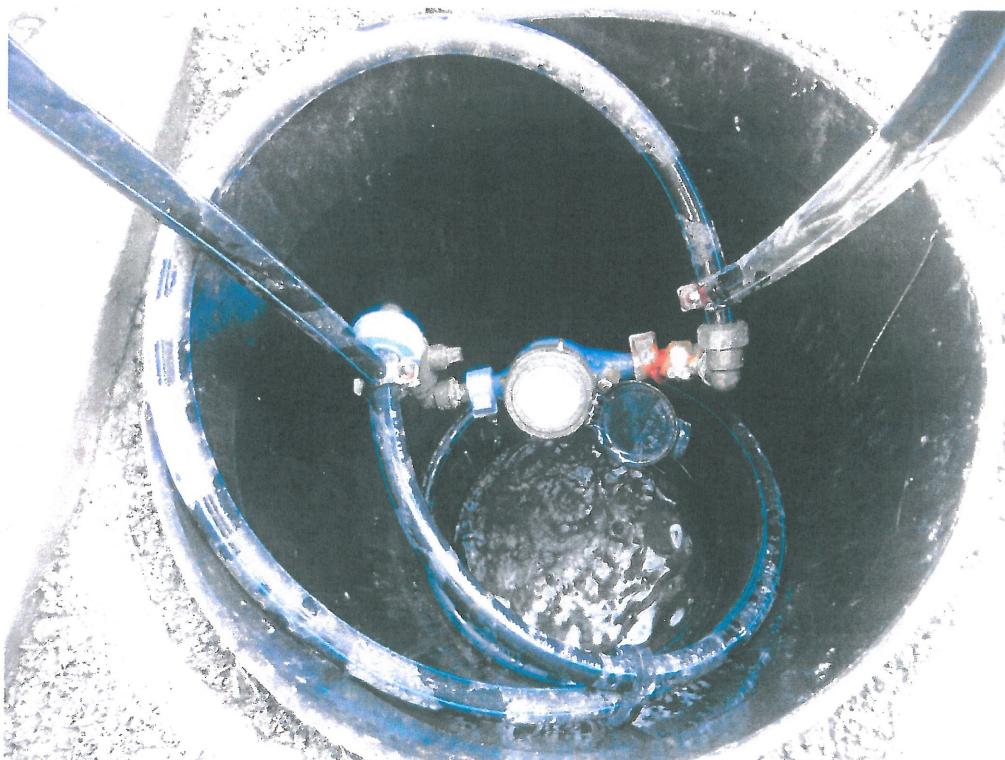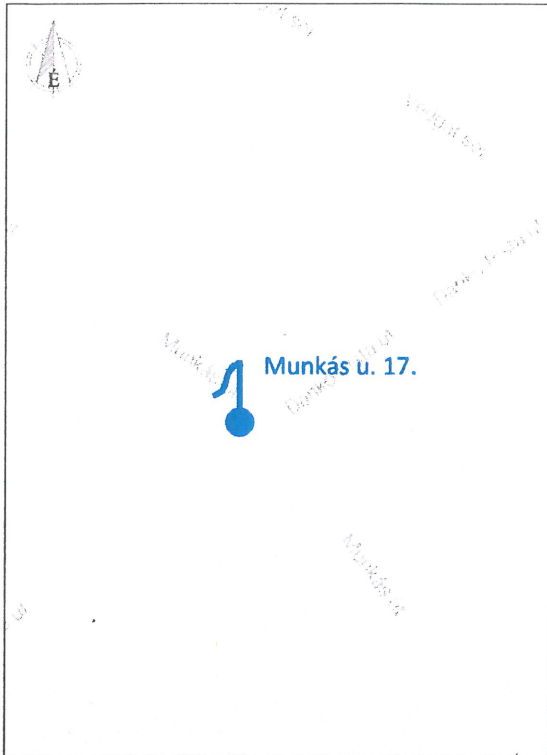


ÁNTSZ Kód: 1529-605-2207


Újszász, Batthyány u. 32.

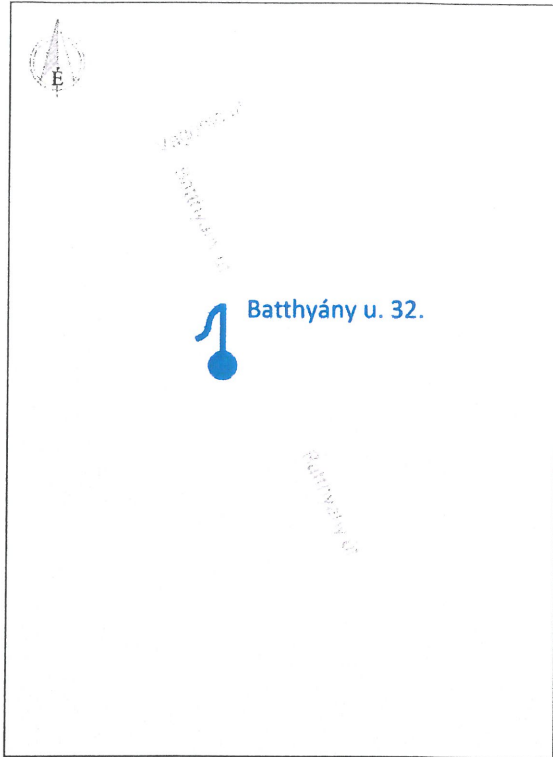

ÁNTSZ Kód: 1529-606-2207

Újszász, Ősz u. 2.

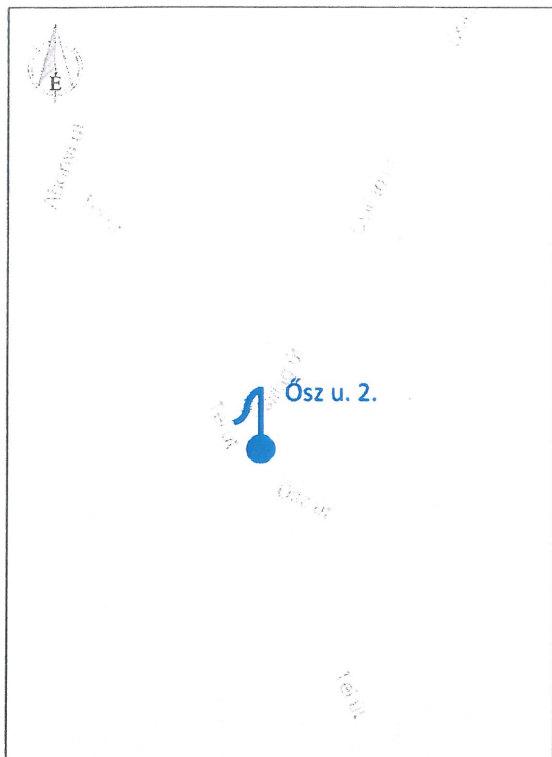

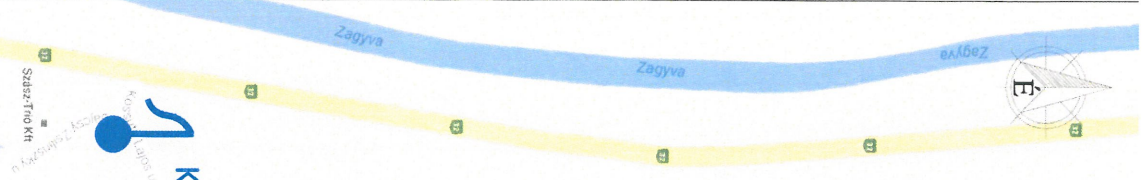

Árpád u. 55.



Móricz Zs. u. 120.



Kossuth u. 201.



Kossuth u. 212.





SZÁSZBEREK
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK





ÁNTSZ Kód: 0577-601-2207

Szászberek, Kossuth Lajos u. 201.

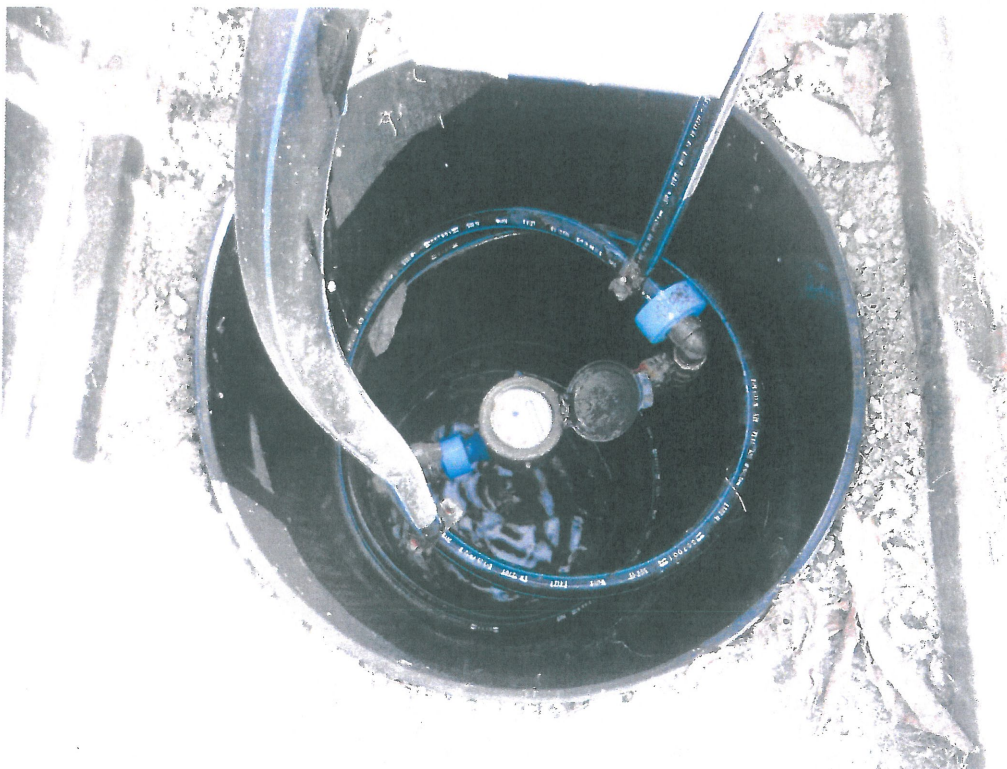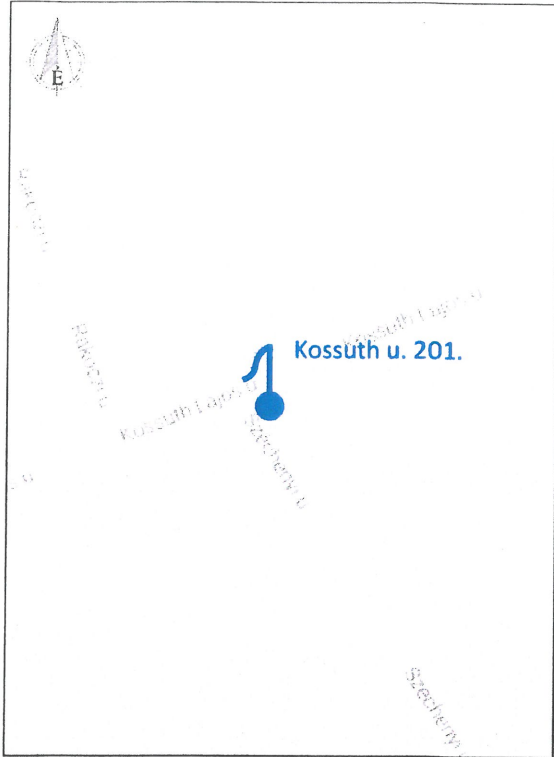


ÁNTSZ Kód: 0577-602-2207

Szászberek, Árpád u. 55.

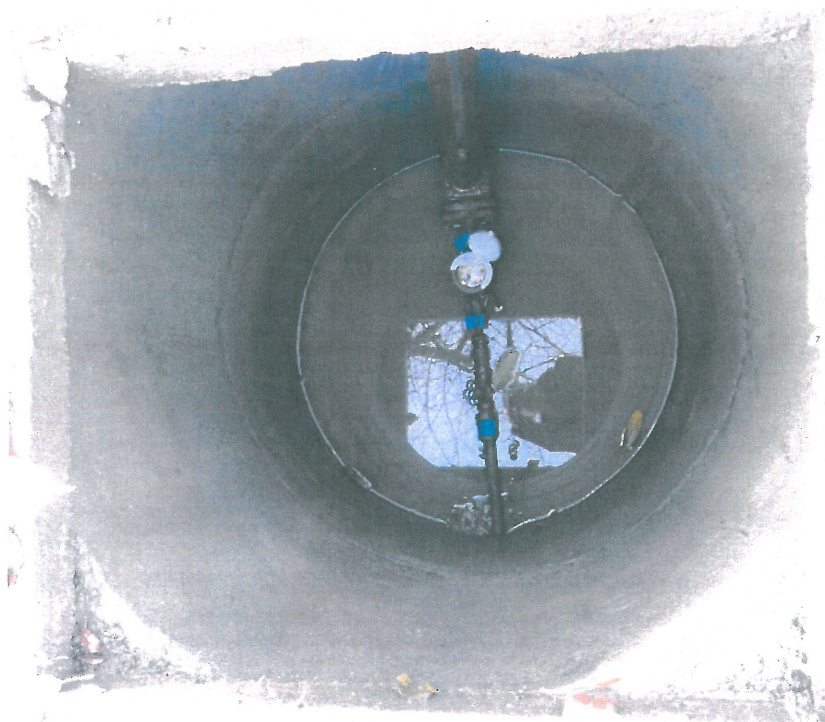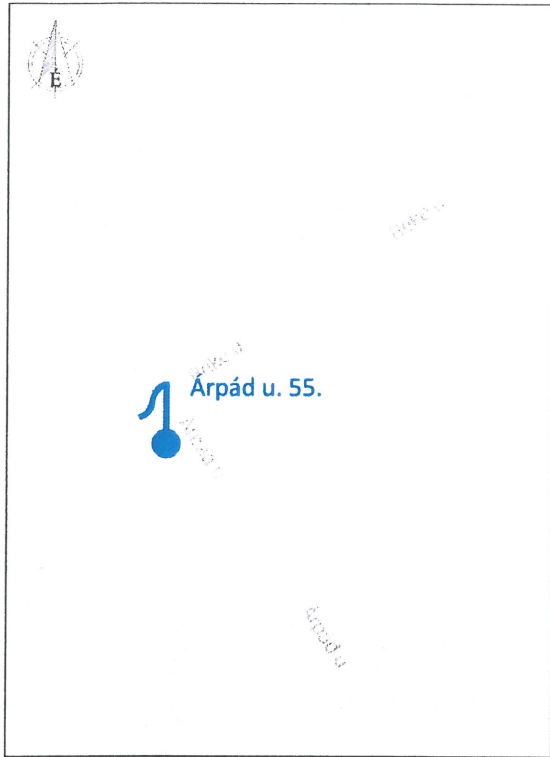


ÁNTSZ Kód: 0577-604-2207

Szászberek, Móricz Zsigmond u. 120.

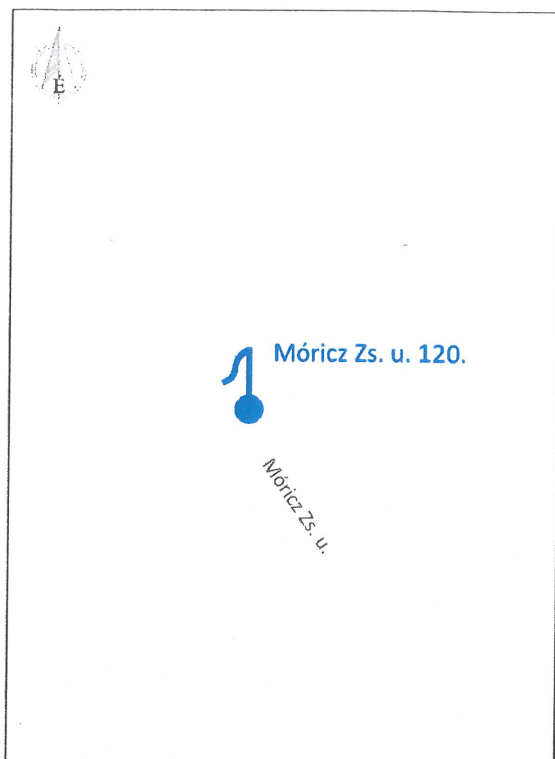

ÁNTSZ Kód: 0577-605-2207

Szászberek, Kossuth Lajos u. 212.

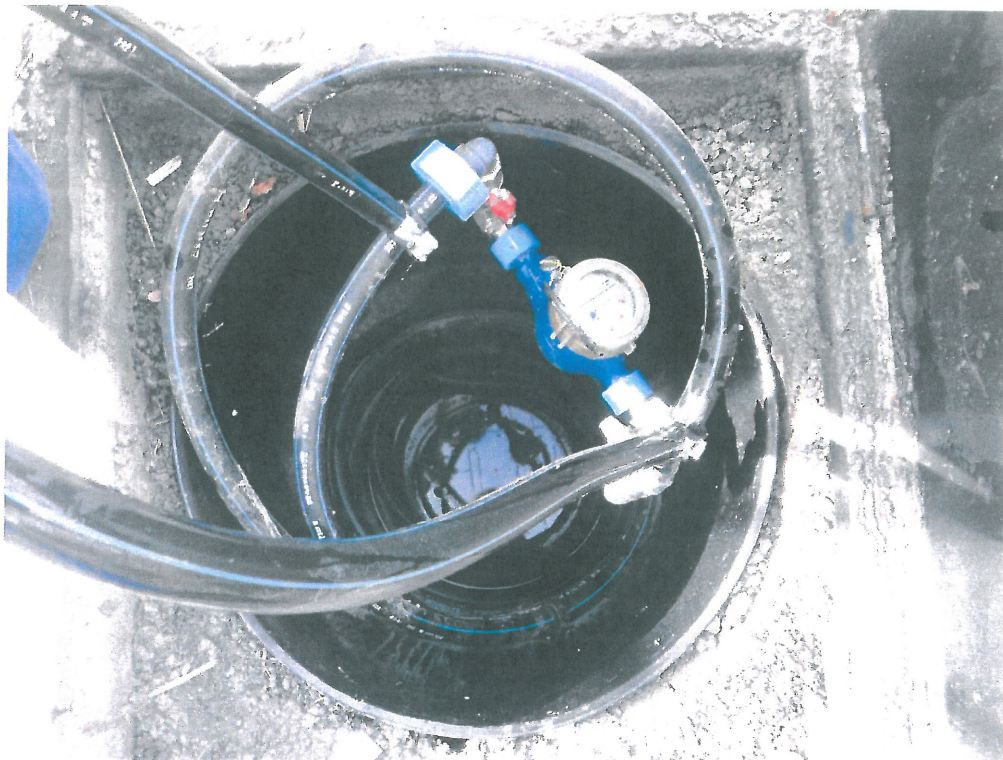



Nagyváradi u. 17.

Szabadság tér 2.

Egység u. 8.


Pozsonyi u. 7.

Csárda u. 1.

ZAGYVARÉKAS
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK



ÁNTSZ Kód: 1483-600-2207

Zagyvarékas, Egység u. 8.

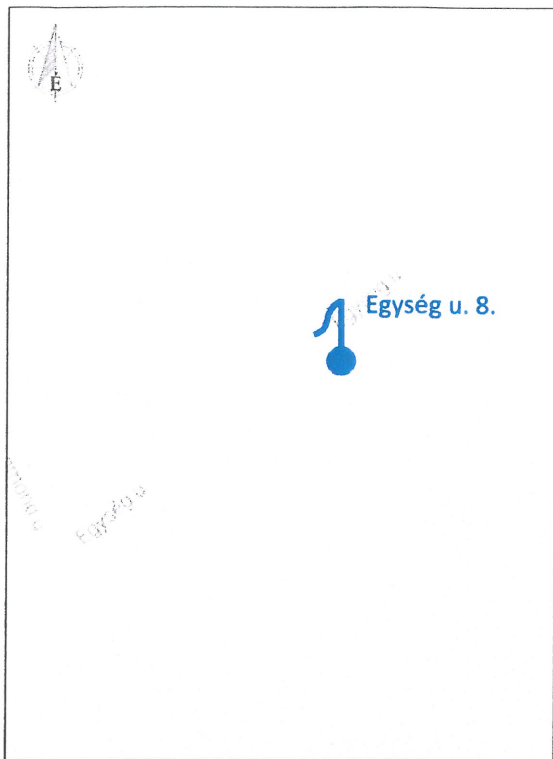



ÁNTSZ Kód: 1483-602-2207

Zagyvarékas, Pozsonyi u. 7.

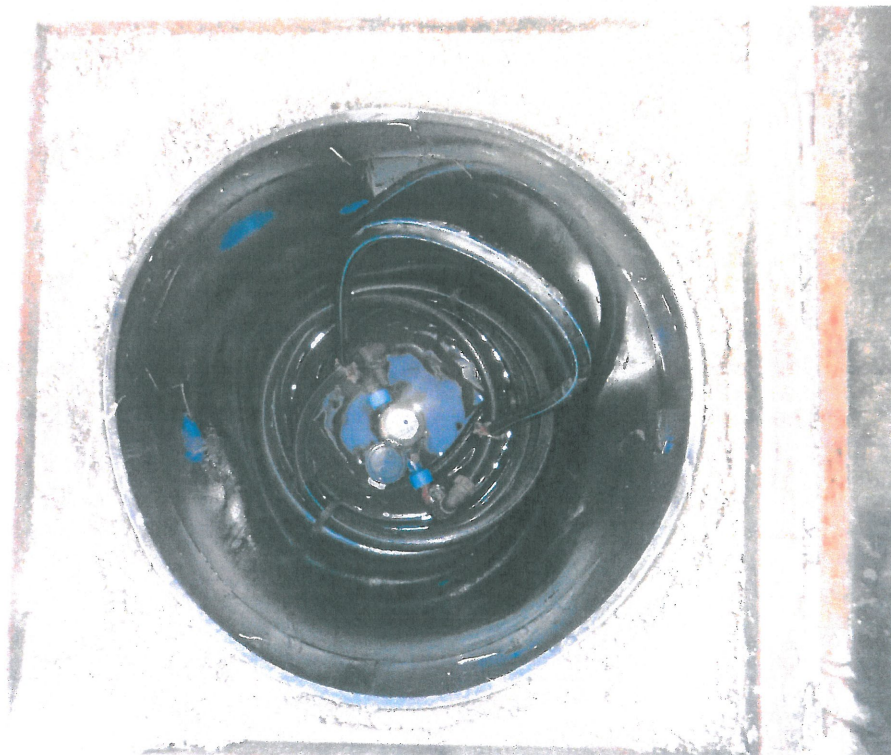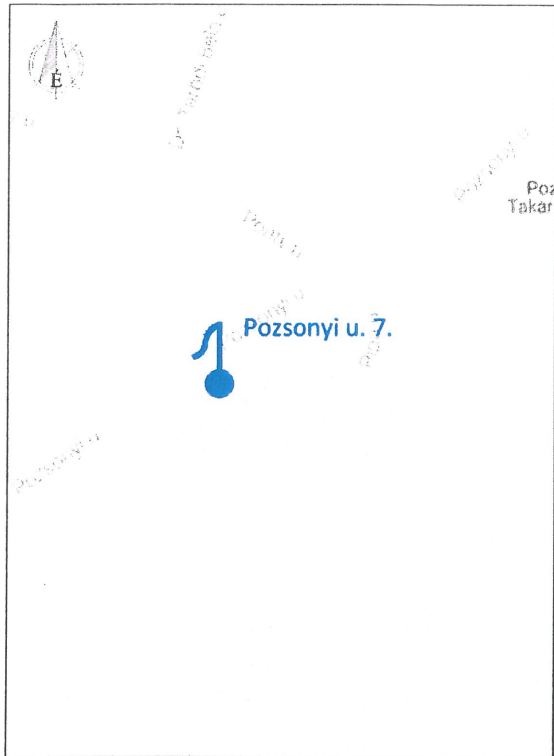


ÁNTSZ Kód: 1483-604-2207

Zagyvarékas, Szabadság tér 2.

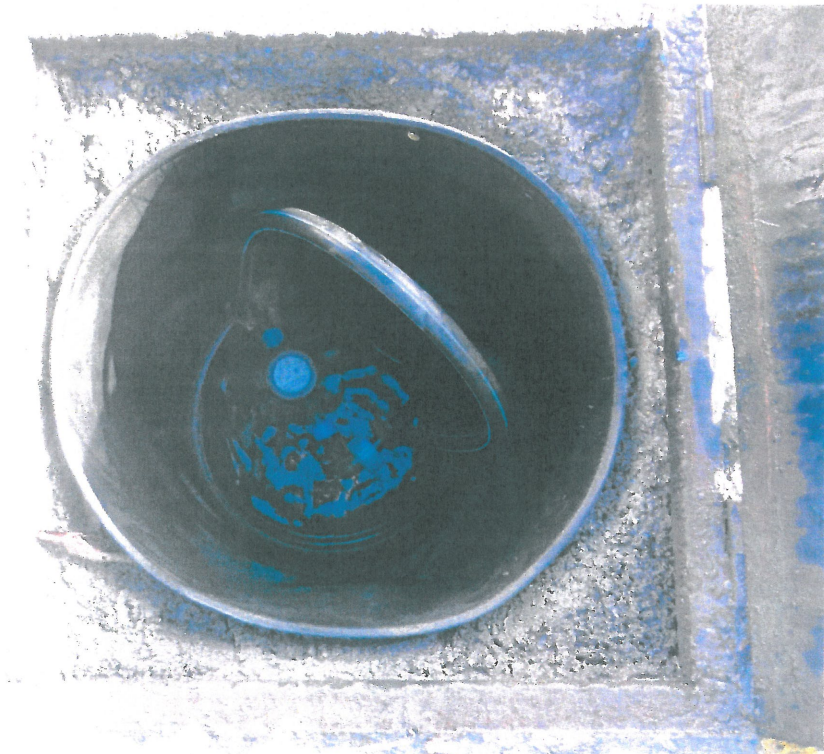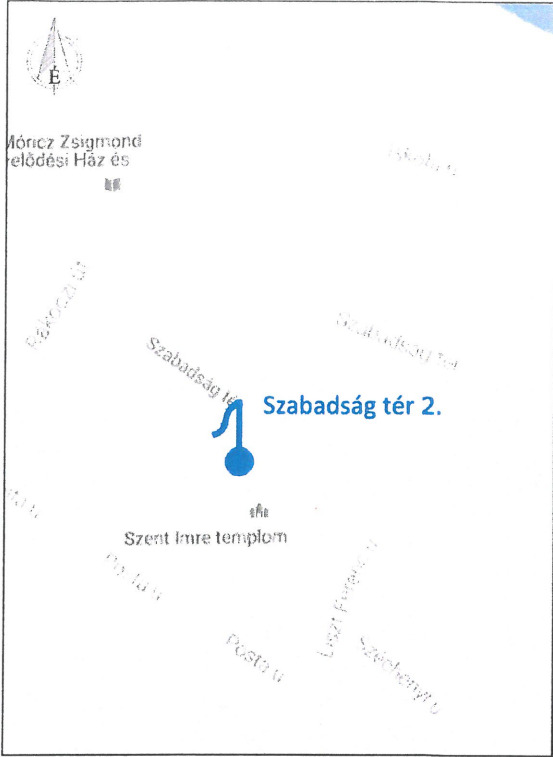

ÁNTSZ Kód: 1483-605-2207

Zagyvarékas, Nagyváradi u. 17.

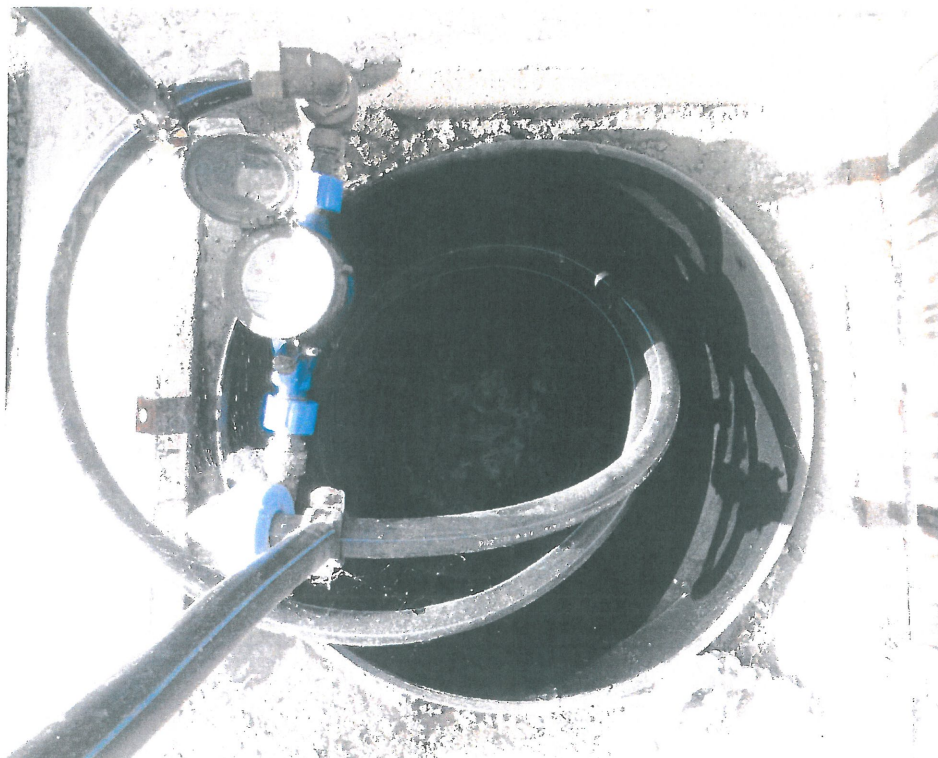

ÁNTSZ Kód: 1483-606-2207

Zagyvarékas, Csárda u. 1.

