


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	
Külső	
Dátum	Aláírás
2021 DEC. 30	Vadróc
Expedián	"Eü. sziv szerint"
"K" "E" "S" "P"	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Dátum	Aláírás



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iratkezelési feljegyzés	
sorszám	1000/2021
terület	1 db új
évszám	1500 JW. 4/1270
száma	1100007
kezelési módja	kv. kaja
nyitási idő	keleu
aláírás	

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN/NEF/1000-2/2021

Tárgy: VCSM Zrt. Szolnok által szolgáltatott ivóvíz 2022. évi vízvizsgálati tervének, ill. mintavételi helyeinek jóváhagyása

Melléklet: 1 db ivóvíz-vizsgálati ütemterv, 1 db ivóvíz mintavételi helyek dokumentum

Ügyintéző: Sléderné Szűcs Erika

Telefon: 56/795-640

HATÁROZAT

A Víz - és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (5002 Szolnok, Vízmű út 1. sz.) által üzemeltetett **Szolnok Felszíni Vízmű**:

- Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Rákóczifalva, Rákócziújfalú településeket ellátó vízhálózatainak;
- Szajol, Tószeg, ivóvíz távvezeték átadási pontjainak;

2022. évi vízminőség ellenőrzési ütemtervét, valamint a hozzá tartozó vízmintavételi helyeket közegészségügyi szempontból

jóváhagyom.

Ezen határozat **2022. december 31-ig** érvényes.

Felhívom jelen határozat címzettjét, hogy

- jelen határozattal 2022. évre jóváhagyott ütemterv szerint időarányosan kell az önellenőrző vizsgálatokat a 2023. évre vonatkozó ütemterv jóváhagyásáig teljesíteni, továbbá
- az önellenőrzési tervben meghatározott mintavételi program végrehajtása nem mentesít a rendkívüli helyzetekben, illetve pozitív vizsgálati eredmény esetén szükségessé váló kontroll vizsgálatok végzése alól.

Amennyiben a határozatban előírtakat nem teljesítik, úgy a kötelezettel szemben **eljárás bírság** szabható ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 10 000,- Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 000,- Ft, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1 000 000,- Ft.

Amennyiben az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértik, úgy **egészségügyi bírság** kiszabásának is helye van, melynek legkisebb összege

esetenként 30 000,- Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 5 000 000,- Ft. A bíróság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

Jogszabálysértés esetén a kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni Törvényszéknél (4026 Debrecen, Perényi u.1.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivatal) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> linken keresztül. (A benyújtás elősegítése céljából tájékoztatom, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartó hatósága: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma, PIR törzsszáma:789389, adószáma: 15789381-2-15.). A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. Az illeték megfizetéséről a Bíróság utólag rendelkezik (tárgyi illeték – feljegyzési jog).

INDOKOLÁS

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. (5002 Szolnok, Vízmű út 1. sz.) 2021. december 8-án az üzemeltetésében lévő Szolnoki Felszíni Vízmű 2022. évi hálózati vízminőség ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó ütemtervének, valamint vízmintavételi helyeinek jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál.

A kérelmező az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) által támasztott követelményeknek megfelelően beadványában ismertette a vízmintavételi programjának elemeit, meghatározva a mintavételi helyeket, a vizsgálati gyakoriságot, valamint mintacsoportonként a vizsgálandó paraméterek körét.

Az ütemtervet áttanulmányozva megállapítást nyert, hogy az megfelel a Rendeletben foglalt előírásoknak, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 39.§-a alapján, az 50. § (2) bekezdés c) pontban meghatározott határidőn belül döntöttem.

Az aláírt, hivatali bélyegzővel ellátott jóváhagyott ivóvíz-vizsgálati ütemterv, illetve ivóvíz mintavételi pontok egy-egy példányának dokumentációja ezen határozat mellékletét képezi.

Az eljárási bíróság kiszabhatóságáról az Ákr. 77. §-a alapján, az egészségügyi bíróság kiszabásának lehetőségéről az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1) bekezdés a) pontja, (1a), (5) és (10) bekezdései alapján rendelkeztem.

A döntést a hivatkozott jogszabályok alapján az Ákr. 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a határozat a közléssel végleges.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. tv. 4. melléklet 3. pontján alapul. A bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza.

Határozatomat a Rendelet 5. § (1) és (1a) bekezdéseiben biztosított hatáskörömben, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján megállapított illetékességemben eljárva adtam ki.

Szolnok, 2021. december 30.

*Dr. Berkó Attila kormány megbízott nevében
és megbízásából kiadmányozó:*



Értesülnek:

1. Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 5002 Szolnok, Vízmű út 1. - hivatali kapun keresztül - (VCSMZRTSZ KRID: 208333702)
2. Irrattár





Techno-Víz Laboratóriumi és Mérőszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK

2022. I. negyedév

Mintavételi helyek:	január		február		március	
	BCC, KKF KLO	BTC, TOC	Teljes részletes RHR	KRF	BCC	KRF, KPB KFL, KBO
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BCC, KRF	BTC, KKF KLO	BCC	KRF KBT	BCC	BCC, KRF
Sárkány u. 9. 2785-601-1807	BCC, KRF	BCC, KRF	KKF, BTC KLO THM	BCC, KRF	BCC	BCC, KRF
Kómúves u. 38. 2785-602-1807	BCC, KRF	BCC, KRF	BTC, TOC	BCC, KKF	BCC, KRF KLO	BCC, KRF
Horog u. 27. 2785-610-1807	BCC, KRF	BCC	BCC, BIB	BTC	BCC, KKF	BCC, KRF
Kőrösi u. 51. (Erdért) 2785-603-1807	BCC, KRF	BCC	BCC, KKF, PES, VOCI	BTC	BCC, KKF	BCC, KKF
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KKF	BTC, THM	BCC
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	BTC, TOC	BCC
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC, BIB	BCC, KRF	BCC, KRF KBT	BCC	BCC, KRF BIB	BTC
Vörösmező u. 142. 2785-609-1807	BTC, THM	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KKF, PES, VOCI	BTC
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BTC, TOC	BCC, KRF	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC KBT
Vágóhid u. 30. 2785-606-1807		BCC	BCC, KRF	BCC	KRF	BCC
Barátság u. 35. 2785-615-1807		BCC	KRF	BCC	KRF	
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807		BCC		BCC		

JN/NEF/ 1000-2 / 2021
számú írt 1.12. melléklete



JN/NEF/1000-2/2021. id.u. bealakit
melléklete



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**
Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemeltazgafosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu
Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2022. II. negyedév

Mintavételi helyek:	április			május			június		
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BCC, KBT			BCC, KRF			BCC, KRF		BTC
Sárkány u. 9. 2785-601-1807	BCC			BCC, KRF			BTC, KRF TOC		BTC
Kömüves u. 38. 2785-602-1807	BCC	BCC, KRF KPB		BCC, KRF KBT		BCC	BTC, KRF THM BCC		BCC, KRF
Horog u. 27. 2785-610-1807	BCC	BCC, KRF		BCC, KRF	BTC, KRF, KPB KFL, KBO		KRF, BIB		BCC, KRF
Kőrösi u. 51. (Erdérf) 2785-603-1807	BCC, KLO KRF	BCC, KRF		Teljes részletes RHR	BTC		BCC, KKF		BCC
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC, KRF	BCC, KLO		BTC, KRF TOC	BCC		BCC		BCC, KKF
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC, KRF	BCC		BTC, KKF KLO, THM	BCC		BCC, KKF		BCC, KRF KPB, KBT
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC, KRF	BTC, KKF, PES, VOCl		BCC, KRF BIB	BCC, KKF, KLO		BCC, KRF		BCC, KRF
Vörösmező u. 142. 2785-609-1807	BCC, KKF	BTC		BCC, KKF	BCC		BCC, KLO		BCC, KRF
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BTC, KRF TOC	BCC, KKF		BCC	BCC, KRF		BCC		BCC, KRF
Vágóhid u. 30. 2785-606-1807	BTC, KRF THM	BCC		BCC	BCC, KRF, PES, VOCl		BCC		BCC, KRF
Barátság u. 35. 2785-615-1807	BIB	BCC, KRF		BCC	BCC, KRF, KBT				BCC
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807	KKF	BCC, KRF			BCC, KRF				

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratórium és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu

Kapsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2022. III. negyedév

Mintavételi helyek:	július			augusztus			szeptember		
	BCC, KBT	KRF	KRF	BCC	KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF
Áchim A. u. 51. 2785-600-1807	BCC, KBT	KRF	KRF	BCC	KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF
Sárkány u. 9. 2785-601-1807	BCC, BIB	KRF	KRF	BCC	KRF, PES, VOCI	BCC	BCC	BCC	BCC
Kőműves u. 38. 2785-602-1807	BTC, TOC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF KBT	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	BCC	BCC
Horog u. 27. 2785-610-1807	BTC, THM	BCC	BCC	BCC, KKF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC	BCC	BCC
Kőrösi u. 51. (Erdébt) 2785-603-1807	BCC, BIB PES, VOCI	BTC	BTC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KBT	BCC, KRF	BCC, KRF
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC, KKF	BTC	BTC	Tejjes részesítés RHR	BCC	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC, KRF	BCC, KKF	BCC, KKF	BTC, TOC	BCC	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC, KRF	BCC, KRF KPB	BCC, KRF KPB	BTC, THM	BCC	BCC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC
Vörösmező u. 142. 2785-609-1807	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC KKF, BIB	BTC	BTC	BCC, KRF	BCC, KRF	BCC
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BCC, KRF KLO	BCC	BCC	BCC, KRF	BTC, KKF, KPB KFL, KBO KBT	BCC, KRF	KRF, BIB	KRF, BIB	BCC
Vágóhid u. 30. 2785-606-1807	BCC	BCC	BCC	BCC, KRF KLO	BCC	BCC	BTC, KKF TOC	BTC, KKF KPB	BCC, KRF KPB
Barátság u. 35. 2785-615-1807	KRF	BCC	BCC	BCC, KRF	BCC	BCC	BTC, KLO THM	BTC, KLO THM	BTC, KKF
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807	KRF	BCC	BCC	KRF	BCC	BCC	BIB	BIB	BTC, KRF

szf



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnök-szolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**
Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemeltazgatosag@vcszm.hu, vizhalozat@vcszm.hu
Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Siéderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, HÁLÓZATI KÖZKIFOLYÓK 2022. IV. negyedév

Mintavételi helyek:	október			november			december		
Achim A. u. 51. 2785-600-1807	BTC,KRF TOC		BCC,KRF		BCC		KRF		
Sárhány u 9. 2785-601-1807	BTC,KRF THM		BCC,KRF	KRF	BCC		KRF		
Kőműves u. 38. 2785-602-1807	BCC KRF,BTB		BCC	BCC,KRF	BCC		KRF		
Horog u 27. 2785-610-1807	BCC,KKF	KRF	BCC	BCC,KRF	BCC		KRF		
Kőrösi u. 51.(Erdévt) 2785-603-1807	BCC		BCC,KKF	BTC,TOC	BCC,KRF	BCC,KRF KBT	BCC		
Hunyadi u. 34. 2785-607-1807	BCC,KRF KBT		BCC,KRF	BTC,THM	BCC,KRF KLO	BCC	BCC		
Avar u. 19. b 2785-604-1807	BCC,KRF		BCC,KRF	BCC,BTB		BCC,KRF	BCC		
Sólyom u. 3. 2785-611-1807	BCC		BCC,KRF	BCC,KKF		BCC,KRF	BCC		
Vörösmező u 142. 2785-609-1807	BCC		BCC,KRF	Teljes részletes RHR	BCC	BTC,KRF TOC	BCC		
Horgász u. 2. 2785-608-1807	BCC		BCC	BCC,KRF KBT	BCC,KKF	BTC,KRF THM	BCC		
Vágóhid u. 30. 2785-606-1807	BCC		BCC	BCC,KRF	BCC	BCC KCF,BTB	BCC		
Barátság u. 35. 2785-615-1807	KRF		BCC	BCC,KRF, PES, VOCl	BCC	KRF	BCC,KF KLO KBT		
Tiszaligeti sétány 34. (Camping) 2785-614-1807			BCC KLO	KRF, KP B, KFL KBO	BCC		BCC, KRF, PES, VOCl		

Vízhalozat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján kerüli elvégzésre.

Wapf



Techno-Víz Laboratórium és Mérnök Szolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Szolnok, Hálózati közkfolyók

Jelmagyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 216 db	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 42 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 14 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
THM 12 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
TOC 13 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klórmétán, bromoform)
KRF 131 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KKF 33 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szin, szag, íz, zavarosság, Ph, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KPB 8 db	Ólom
KFL 4 db	Fluorid
KBO 4 db	Bór
KLO 15 db	Klorit
KBT 16 db	bromát
Teljes részletes 4 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES KRT: (teljes, részletes kémiai vizsgálatok): nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán,nitrit, nitrát, klorid, szulfát,pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szin, szag, íz, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szeleń, antimon, TOC: összes szerves széntartalom (TOC) és/vagy oldott szerves széntartalom (DOC), THM: Trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klórmétán, bromoform), PAH: Policiklusos aromás szénhidrogének (benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pirén, benz(ghi)perilén) összes PAH BTEX: Illékony aromás szénhidrogének (benzol), VOCL: Ilékony halogénezett szénhidrogének (vinil-klorid, 1,2-diklóretilén (cisz,transz) 1,2-diklóretán, triklor-etilén, tetraklóretilén, epiklórhidrin), BTC: E.coli, telep 22°C, telep 37°C, Coliform, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridiumszám, BIB: Ivóvíz mikroszkópos biológia PES: - pszittidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint A pszittidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 4 db	trícium, radon, indikatív dózis A radokémiai vizsgálatokat akkreditált: alvállalkozó laboratórium végzi.
PES 8 db	Peszttid (elosztva negyedévenként) A pszittidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
VOCL 8 db	Tri- és tetraklóretilén, cisz- 1,2-diklóretilén, elosztva negyedévenként

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**
Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemeltazgatosag@vcszm.hu, vizhalozat@vcszm.hu
Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erlika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – RÁKÓCZIFALVA 2022.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szl. László u. 102. 1420-600-2207	BCC,KRF				BTC,BIB THM KKF,TOC		BCC		Teljes részletes RHR			
Jókai út 38. 1420-606-2207	BCC,KRF		BCC,KRF BIB,KPB KFL,KBO		BCC	BCC,KKF KLO					BCC,BIB	
Kun u. 12. 1420-603-2207					Teljes részletes RHR	BCC,BIB		BTC,THM KKF,TOC KPB,KFL KBO			BCC	
Toldi u. 65. 1420-605-2207			BTC,TOC THM			BCC,KRF KBT		BCC			BTC,THM KKF,TOC	
Béke u. 2. 1420-602-2207	BCC,KRF		BCC,KRF		BCC	BCC		BCC				

Vízhalozat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján kerül elvégzésre.
A vizsgálati kódok jelmagyarazata a következő oldalon található.

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnök Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Vízmu u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Rákóczi falva

Leírás:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 16 db	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
KKF 4 db	ívívíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KRF 6 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szulfát, szin, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., lúgcság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KOI _{sp}
THM 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szin, szag, íz, zavarosság, pH, fajl.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klórmétán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit
KBT 1 db	Bromát
Tejjes részletes 2 db	Tejjes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES KRT:(tejjes, részletes kémiai vizsgálatok): nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szin, szag, íz, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, TOC: összes szerves széntartalom (TOC) és/vagy oldott szerves széntartalom (DOC), THM: Trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klórmétán, bromoform), PAH: : Policiklusos aromás szénhidrogének (benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pirén, benz(ghi)perilén) összes PAH BTEX: Illékony aromás szénhidrogének (benzol), VOCL: Illékony halogénezett szénhidrogének (vin l-klorid, 1,2-diklóretilén (cisz,transz) 1,2-diklóretán, triklor-etilén, tetra-klóretilén, epiklórhidrin), BTC: E.coli, telep 22°C, Coliform, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridiumszám, BIB: Ivóvíz mikroszkópos biológia PES: - peszticidok: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint A peszticidok vizsgálatát akkreditáló laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált, akkreditáló laboratórium végzi.

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratórium és Mérnökszolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**
Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemeltazogatosag@vccsm.hu, vizhalozat@vccsm.hu
Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Slederné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – RÁKÓCZIÚJFALU 2022.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Fő u. 30/a. 1242-605-2207	BCC,KRF				BTC,BIB THM,KKF KLO TOC		BCC, KPB KFL, KBO		BCC		BCC,KRF BIB	
Dózsa Gy. u. 21. 1242-601-2207	TOC		BCC,BIB			BTC,THM KKF,TOC		Teljes részletes RHR			BTC,TOC	
Árpád u. 7. 1242-602-2207			BCC		BCC			BCC,KKF				
Varsányi u. 18. 1242-603-2207			BCC,THM KPB, KFL KBO			BCC,KRF BIB KBT					BTC,THM KKF	
Petőfi u. 48. 1242-604-2207	BCC,KRF				Teljes részletes RHR			BCC				

Vízhalozat részletes teljes vizsgálata a 201./2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján kerül elvégzésre.
A vizsgálati kódok jelmagyarazata a következő oldalon található.

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratórium és Mérnök Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Vízmu u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Rákócziújfalú

Jelmagyarázat:	Vizsgálati paraméterek:
Vizsgálati kód:	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BCC 12 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KO_{15}
KRF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórometán, dibróm-klórmetán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bőr
KLO 1 db	Klorfát
KBT 1 db	Bromát
Tejjes részletes 2 db	Tejjes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES KRT: (teljes, részletes kémiai vizsgálatok): nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrát, nitrit, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szín, szag, íz, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, TOC: összes szerves széntartalom (TOC) és/vagy oldott szerves széntartalom (DOC), THM: Trihalometánok (kloroform, bróm-diklórometán, dibróm-klórmetán, bromoform), PAH: Polciklusos aromás szénhidrogének (benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pirén, benz(ghi)perilén) összes PAH BTEX: Illékony aromás szénhidrogének (benzol), VOCL: Illékony halogénezett szénhidrogének (vinil-klorid, 1,2-diklor-etilén (cisz,transz) 1,2-diklor-etán, triklor-etilén, tetra-kloroetilén, epiklorohidrin), BTC: E.coli, telep 22°C, telep 37°C, Coliform, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridiumszám, BIB: Ivóvíz mikroszkópos biológia PES: - peszticidok a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint A peszticidok vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnök-szolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**
Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatotasag@vcszm.hu, vizhalozat@vcszm.hu
Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear-antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÁTADÁSI PONTOK TÓSZEG IRÁNYÁBA 2022.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Patkó tér 1. (DN 150 vízmérőnél lévő közkfolyó)	BTC,BIB	BCC,KRF KLO BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB, KPB KFL, KBO	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB, KPB BIB	BCC,BIB
2785-616-1807												
Attila u. 3. (DN 300 vízmérőnél lévő közkfolyó)	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB	BCC,BIB	BTC,BIB	BCC,KRF BIB, KPB KFL, KBO	BCC,BIB
2785-617-1807												

Tószeg település vízellátását a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok a táblázatban szereplő átadási pontokon keresztül valósítja meg.
Vizhalozat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján kerül elvégzésre.
A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

Jelmagyarázati:

Vizsgálath kód:	Vizsgálath paraméterek:
BCC 16 db	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint: telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 8 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
BIB 24 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KRF 8 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji vez.képz., permanganátos kémiai oxidánsérték, alumínium, kötött aktív klor, szabad aktív klor
KPB 2 db	Olom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bőr
KLO 1 db	Klorit

10004



Techno-Víz Laboratórium és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné. Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatóság@vcszm.hu, vizhalozat@vcszm.hu

Kapsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@bear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÁTADÁSI PONTOK SZAJOL IRÁNYÁBA 2022.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szajol, 0140 hrsz. (Alamand dűlő 4.) 2785-620-1807	BCC BIB KRF	BCC	BCC BIB KRF	BTC	BCC KRF BIB KP KFL KBO	BCC	BTC BIB	BCC KRF	BCC BIB	BTC	BCC KRF BIB	BCC
Szajol, 0475 hrsz. (4-es főút mellett) 2785-619-1807	BCC BIB	BCC KRF	BCC BIB	BIB	BCC KRF	BCC BIB	BTC	BCC KRF KLO BIB	BCC	BCC BIB	BCC KRF KPB KFL KBO	BCC BIB
Szolnok, 0693/23 hrsz. (MOL-NAIRAM) 2785-618-1807	BTC	BCC KRF KPB KFL KBO	BCC KRF	BIB	BCC KRF	BIB	BCC KRF	BIB	BTC KRF	BIB	BCC KRF	BIB

Szajol település vízellátását a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok a táblázatban szereplő átadási pontokon keresztül valósítja meg. Vízhálózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján kerül elvégzésre.

Figyelmeztetések:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 24 db	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 6 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 18 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
KRF 15 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KPB 3 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szén, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganát-os kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klor, szabad aktív klor
KFO 3 db	Ólom
KLO 1db	Fluorid
	Bór
	Klorit

Ujjvári



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökcsolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**
Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemiazgatosag@vcszm.hu
Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@eat.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ÚJSZÁSZ 2022.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Szigetvári u. 46. 1529-600-2207	BCC,KRF		BCC	BCC,KRF		BCC	BCC,KRF	BCC,KRF	BCC,KRF	BCC	BCC	BCC
Védgát u. 1. 1529-601-2207		BCC,BIB		BCC,THM KKF	BCC,KRF	Teljes részletes RHR	BTC,TOC	BCC,KRF KPB,KFL KBO	BCC	BCC,KRF		
Sas u. 14. 1529-602-2207	BCC		BTC,KRF TOC	BCC,KRF KPB,KFL KBO	BCC,BIB THM,KKF	BCC	KRF	BCC	BCC	BCC,KRF KLO	BCC,KRF	BCC,KRF KBT
Ősz u. 2. 1529-606-2207		BCC,KRF		BCC	BTC,TOC	BCC,THM KKF	BCC		BCC	BCC,BIB		
Munkás u. 17. 1529-604-2207	BCC		BCC,KRF	BCC	BCC KBT	BCC,KRF	BCC,BIB THM,KKF	BCC	KRF	Teljes részletes RHR	BTC,TOC	
Battyhány u. 32. 1529-605-2207	BCC	BCC		KRF	BCC	BCC	BCC	BCC,BIB THM,KKF	BTC,TOC	KRF		BCC

Vizhálózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján kerül elvégzésre.
A vizsgálati kódok lelmagyarázata a következő oldalon található.

Wapf



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Újszász

Jelmagyarázat:	
Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 45 db	201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint: telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 5 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 5 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 5 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szulfát, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, CO_3^{2-}
KRF 20 db	ammónium, vas, mangán, nitrít, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 5 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klorometán, bromoform)
TOC 5 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1db	Klorit
KBT 2 db	Bromát
Teljes részletes 2 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES KRT: (teljes, részletes kémiai vizsgálatok): nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán,nitrít, nitrát, klorid, szulfát,pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szín, szag, íz, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, TOC: összes szerves széntartalom (TOC) és/vagy oldott szerves széntartalom (DOC), THM: Trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klorometán, bromoform), PAH: Policiklusos aromás szénhidrogének (benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pirén, benz(ghi)perilén) összes PAH BTEX: Illékony aromás szénhidrogének (benzol), VOCL: Illékony halogénezett szénhidrogének (vinil-klorid, 1,2-diklór-etilén (cisz,transz) 1,2-diklór-etán, triklor-etilén, tetraklóretilén, epiklórhidrin), BTC: E.coli, telep 22°C, telep 37°C, Coliform, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridiumszám, BIB: Ivóvíz mikroszkópos biológia PES: - peszticidok: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint A peszticidok vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**
Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalozat@vcsm.hu
Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Sléderné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozseg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZÁSZBEREK 2022.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kossuth Lajos u. 201. 0577-601-2207		BCC,BIB						BCC,KRF KPB,KFL KBO		BIB		BCC
Árpád u. 55. 0577-602-2207		KRF		BTC,THM KKF,KLO TOC				BCC		BTC,THM KKF,TOC KBT		
Kossuth Lajos u. 212. 0577-605-2207				BCC,KPB KFL,KBO		BTC,BIB THM,KKF						BCC
Móricz Zsigmond. u. 17. 0577-604-2207		BCC,TOC				Teljes részletes RHR		BTC,BIB THM,KKF TOC		BCC		

Vizhálózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján kerül elvégzésre.
A vizsgálati kódok jármagyarázata a következő oldalon található.



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmu u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Szászberek

Jelmagyarázat:	
Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 8 db	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint: telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 4 db	Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KKF 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, szin, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, CO_2
KRF 2 db	ammónium, vas, mangán, nitrit, nitrát, klorid, szin, szag, íz, zavarosság, pH, faji.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
THM 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklorometán, dibrom-klórmetán, bromoform)
TOC 4 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KPB 2 db	Ólom
KFL 2 db	Fluor
KBO 2 db	Bór
KLO 1 db	Klorit
KBT 1 db	Bromát
Teljes részletes 1 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES KRT: (teljes, részletes kémiai vizsgálatok): nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szin, szag, íz, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, TOC: összes szerves széntartalom (TOC) és/vagy oldott szerves széntartalom (DOC), THM: Trihalometánok (kloroform, bróm-diklorometán, dibrom-klórmetán, bromoform), PAH: Policiklusos aromás szénhidrogének (benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pirén, benz(ghi)perilén) összes PAH BTEX: Illékony aromás szénhidrogének (benzol), VOCL: Illékony halogénezett szénhidrogének (vinil-klorid, 1,2-diklor-etién (cisz,transz) 1,2-diklor-etián, triklor-etién, tetra-kloroetilén, epiklorhidrin), BTC: E.coli, telep 22°C, telep 37°C, Colliform, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridiumszám, BIB: Ivóvíz mikroszkópos biológia PES: - peszticidok vizsgálatát akkreditált, aválalkozó laboratórium végzi. A peszticidok vizsgálatát akkreditált, aválalkozó laboratórium végzi.
RHR 1 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált aválalkozó laboratórium végzi.

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vassas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu, vizhalezat@vcsm.hu

Kapcsolattartó NSZSZ részéről: Slederné Szűcs Erika, Tel.: +36(56)510-200, e-mail: kozeg@ear.antsz.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – ZAGYVÁRÉKAS 2022.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Egység u. 8. 1483-600-2207	BCC			BT _C ,BIB THM,KKF KLO		Teljes részletes RHR		BCC, KRF				BCC
Nagyvárad u. 17. 1483-605-2207	BCC	BCC, KRF						BIB		BCC, KRF		
Pozsonyi u. 7. 1483-602-2207		BCC		BCC, KRF KBO, KPB KFL		BT _C ,BIB THM,KKF TOC		BT _C ,THM KKF,TOC KBT				BCC
Csárda u. 1. 1483-606-2207	BCC, KRF	BCC, KRF		BCC		BCC				BT _C ,BIB THM,KKF TOC		
Szabadság tér 2. 1483-604-2207		TOC		BCC				BCC, KBO KPB, KFL		Teljes részletes RHR		BCC

Vízálózat részletes teljes vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján kerül elvégzésre.
A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratórium és Mérnökszolgálati Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, +36(30)983-1742

Település: Zagyvarékas

Írlemgyarázat:

Vizsgálati kód:	Vizsgálati paraméterek:
BCC 16 db	201/2001(X.25.) Kormányrendelet szerint:
BTC 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium szám
BIB 4 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, E.coliszám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám, Clostridium szám
KKF 4 db	Ívóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok
KRF 6 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl. vez.kép., lúgosság (m), összes keménység, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór, KO _{15s}
THM 4 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, klorid, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajl. vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, alumínium, kötött aktív klór, szabad aktív klór
TOC 4 db	trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klorometán, bromoform)
KPB 2 db	összes szerves széntartalom (TOC) és oldott szerves széntartalom(DOC)
KFL 2 db	Ólom
KBO 2 db	Fluor
KLO 1db	Bőr
KBT 1 db	Klorit
	Bromát
Teljes részletes 2 db	Teljes részletes vizsgálat a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet 2.sz. melléklet B) rész 2.6. pontja alapján: KRT BTC BIB BTEX VOCL THM TOC PAH PES KRT; (teljes, részletes kémiai vizsgálatok): nátrium, ammónium, kalcium, vas, mangán, nitrát, klorid, szulfát, pH, zavarosság, fajlagos vezetőképesség, permanganátos oxigénigény, arzén, alumínium, m-lúgosság, összes keménység, fluorid, bór, cianid(összes), kötött aktív klór, szabad aktív klór, szín, szag, íz, réz, kadmium, ólom, nikkel, króm(összes), higany, szelén, antimon, TOC: összes szerves széntartalom (TOC) és/vagy oldott szerves széntartalom (DOC), THM: Trihalometánok (kloroform, bróm-diklórmétán, dibrom-klorometán, bromoform), PAH: Polciklusos aromás szénhidrogének (benzol), VOCL: Illékony halogénezett szénhidrogének (benzo(b)fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pirén, benz(ghi)perilén) összes PAH BTEX: Illékony aromás szénhidrogének (benzol), BTC: E.coli, telep 22°C, telep 37°C, Coliform, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridiumszám, BIB: Ívóvíz mikroszkópos biológia PES: tetraklóretilén, epiklóridim), BTC: E.coli, telep 22°C, telep 37°C, Coliform, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridiumszám, BIB: Ívóvíz mikroszkópos biológia PES: - peszticidek: a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai szerint A peszticidek vizsgálatát akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.
RHR 2 db	trícium, radon, indikatív dózis A radiokémiai vizsgálatokat akkreditált alvállalkozó laboratórium végzi.

Handwritten signature or initials.



SZOLNOK REGIONÁLIS VÍZMŰ ÉS VÍZELLÁTÓ HÁLÓZAT

IVÓVÍZ MINTAVÉTELI PONTOK

2022



Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok

JN/NEF/1000-2/2021. i.é. 12.
munkálatok melléklete





1. Boráros u. 25.
2785-615-1807

1. Sá-Bány u. 9.
2785-601-1807

1. Achm u.
2785-600-1807

1. Selyem u. 3.
2785-611-1807

1. Kéményes u. 38.
2785-602-1807

1. Hunyadi u. 34.
2785-607-1807

1. Horca u. 27.
2785-610-1807

1. Tiszaiéti sétány 2c
Camping
2785-614-1807

1. Horváth u.
2785-608-1807

1. Kőrösi u. 51.
2785-609-1807

1. Vágóhíd u. 30.
2785-606-1807



1. Avar u. 19.
2785-604-1807

1. Vörösmarty u. 142.
2785-609-1807

1. SZOLNOK
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK



ÁNTSZ Kód: 2785-600-1807

Szolnok, Áchim A. u. 51.

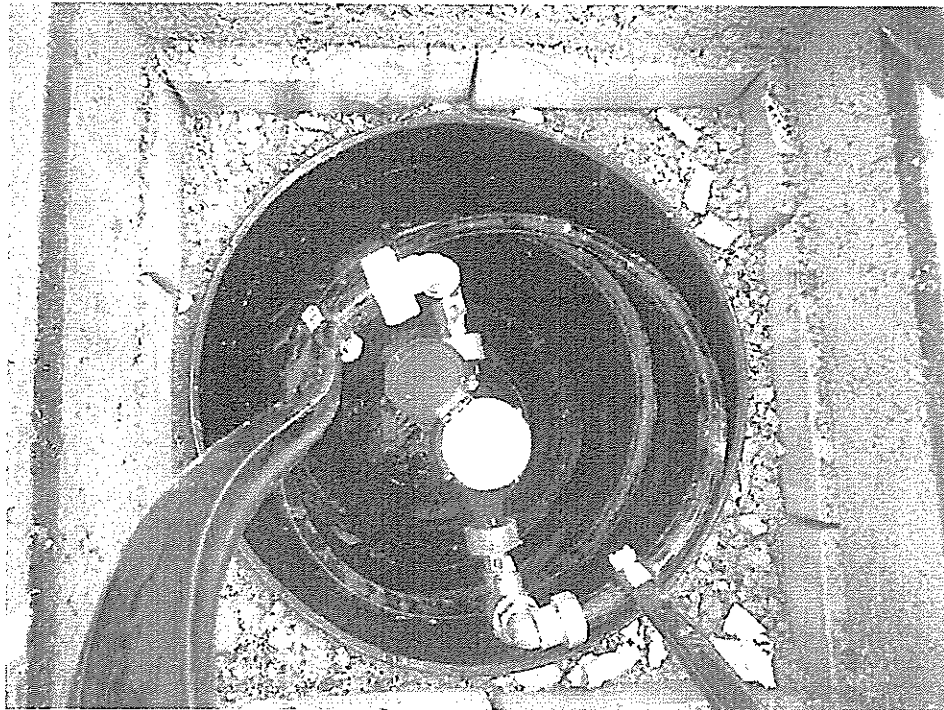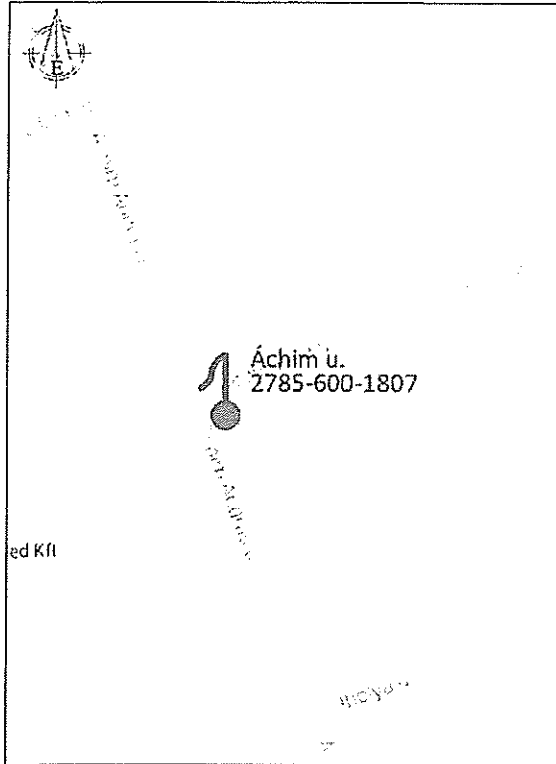



ÁNTSZ Kód: 2785-601-1807

Szolnok, Sárkány u. 9.


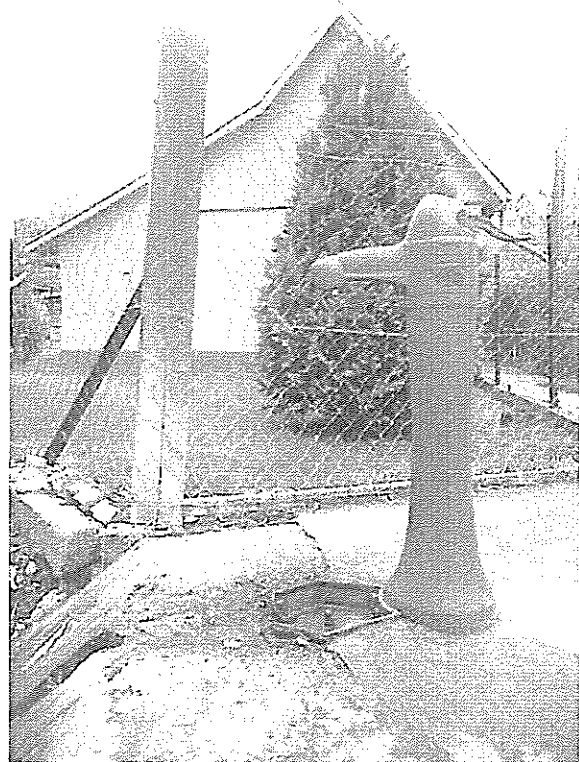
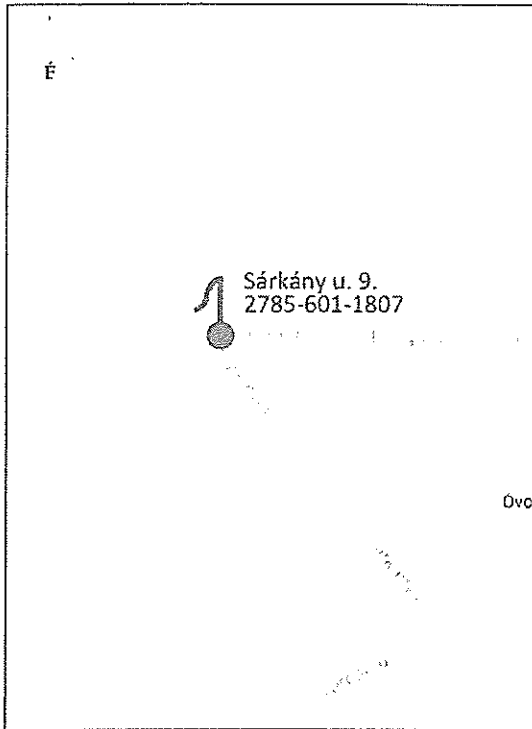


ÁNTSZ Kód: 2785-602-1807

Szolnok, Kőműves u. 38.

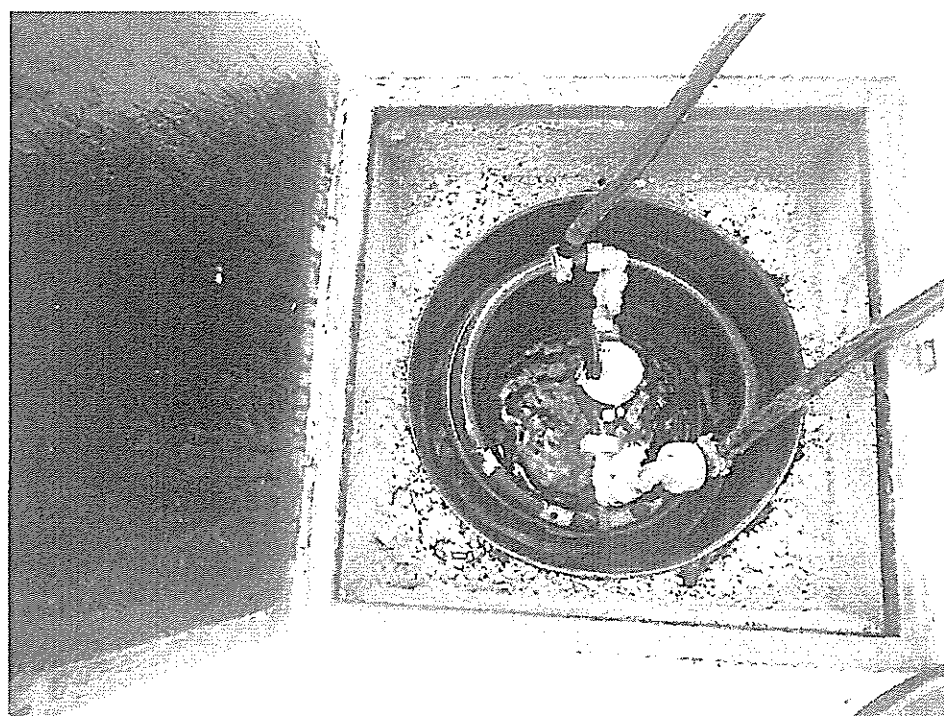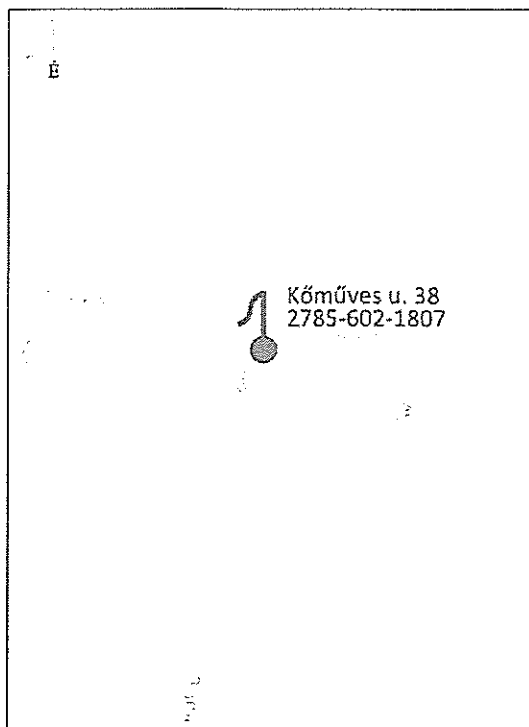


ÁNTSZ Kód: 2785-603-1807
Szolnok, Kőrösi u. 51. (Erdéért)

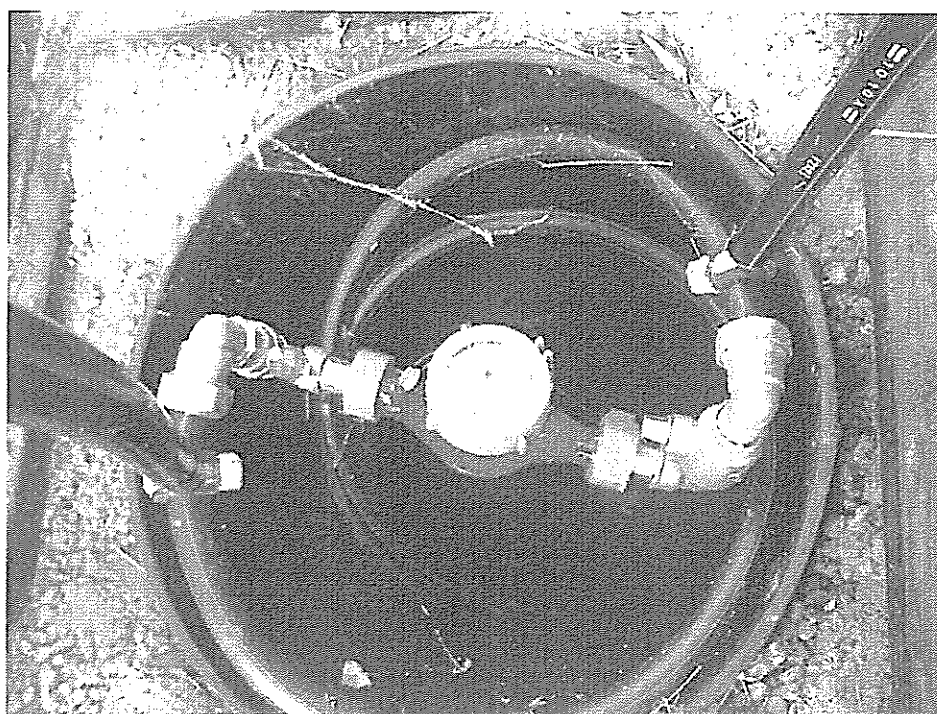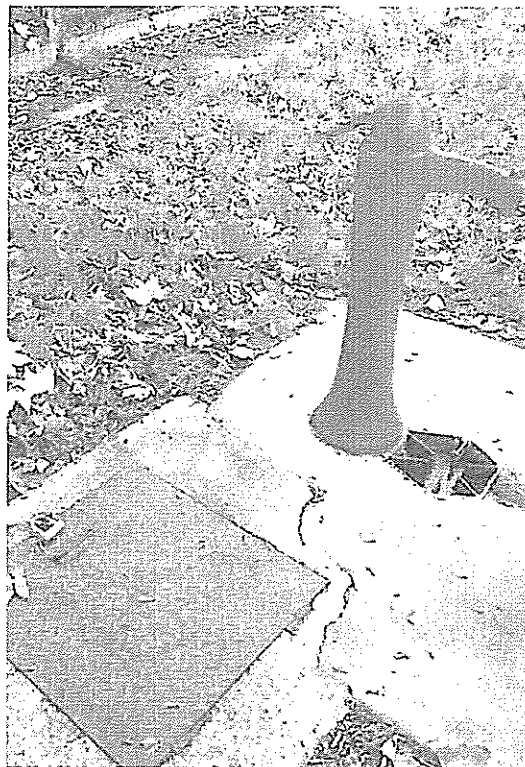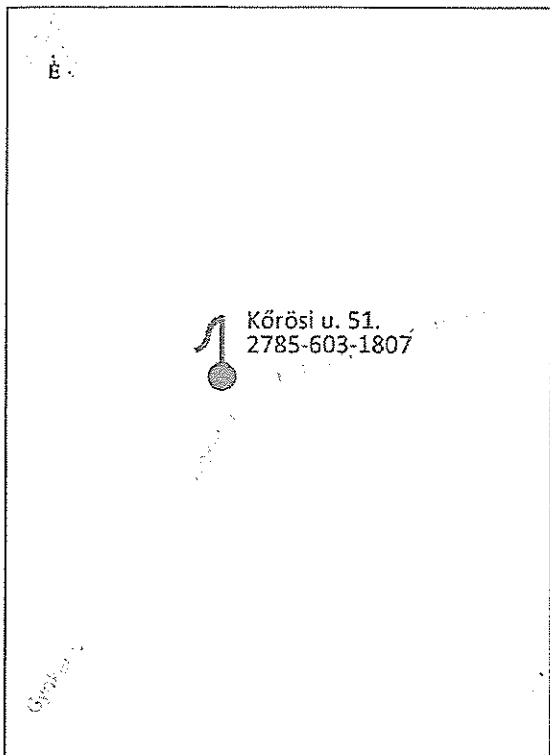




ÁNTSZ Kód: 2785-604-1807

Szolnok, Avar u. 19. b

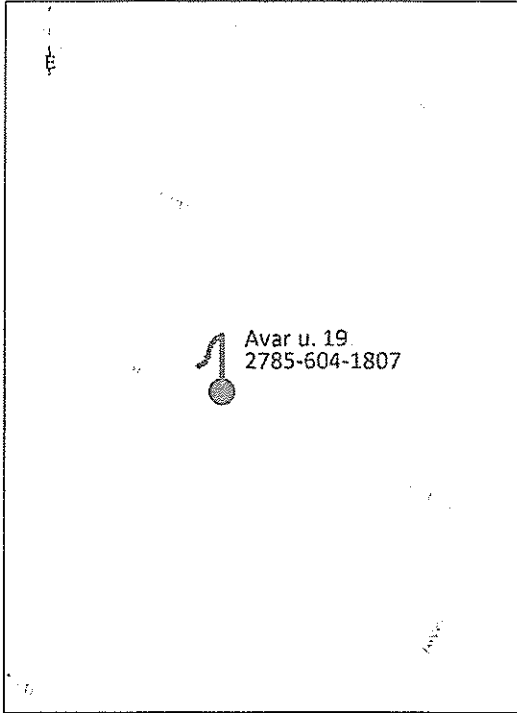



ÁNTSZ Kód: 2785-606-1807

Szolnok, Vágóhíd u. 30.

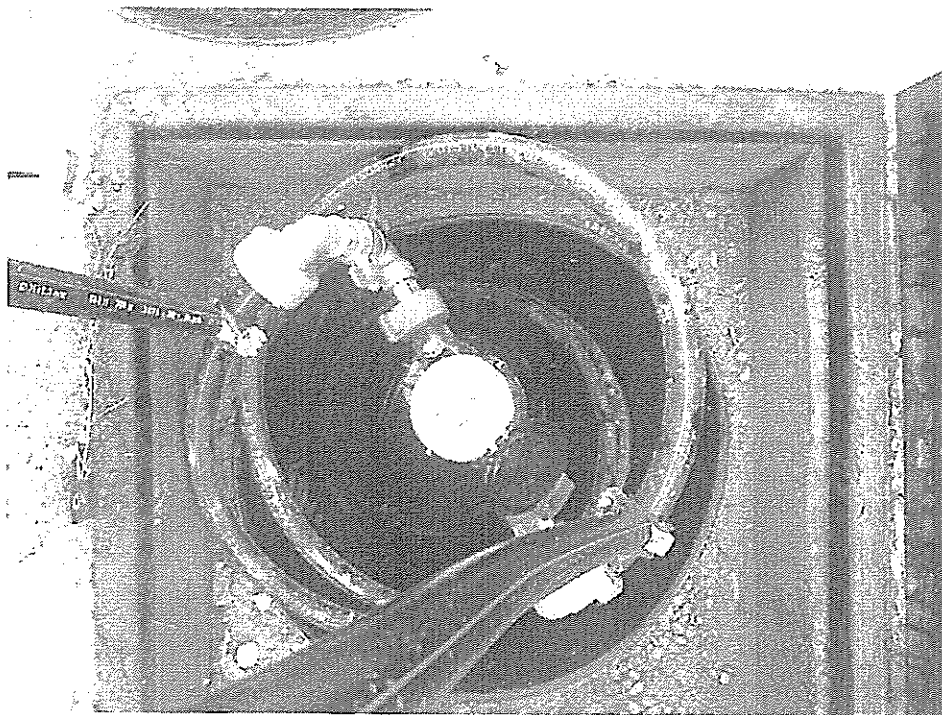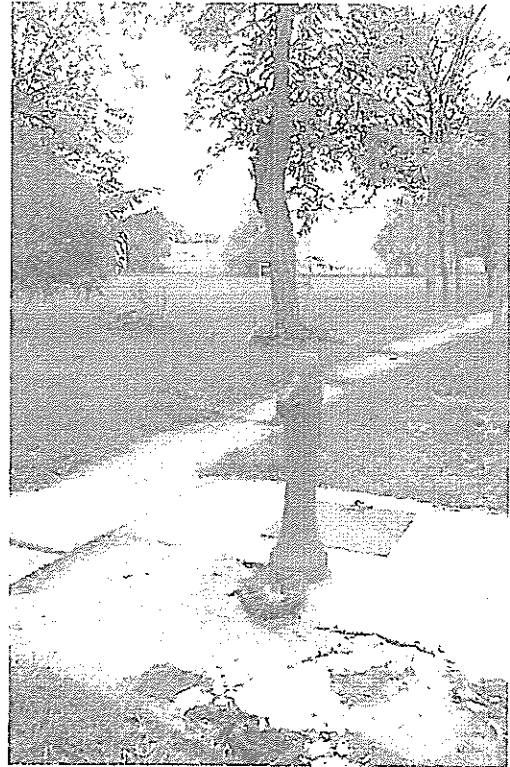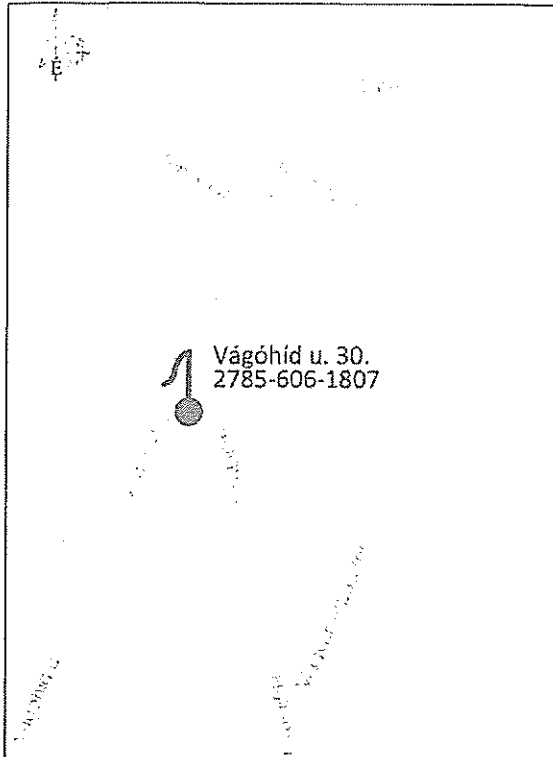




ÁNTSZ Kód: 2785-607-1807

Szolnok, Hunyadi u. 34.

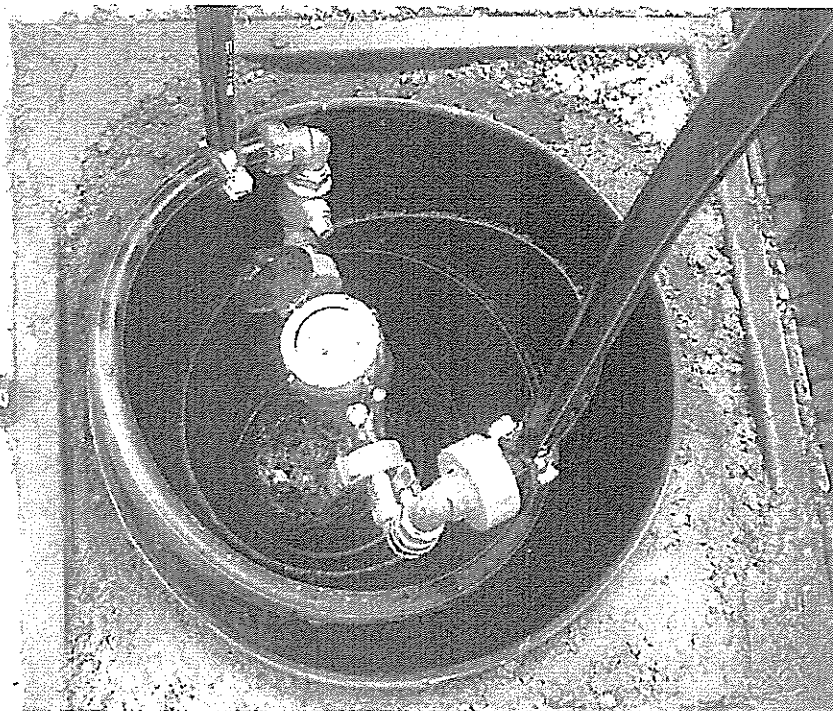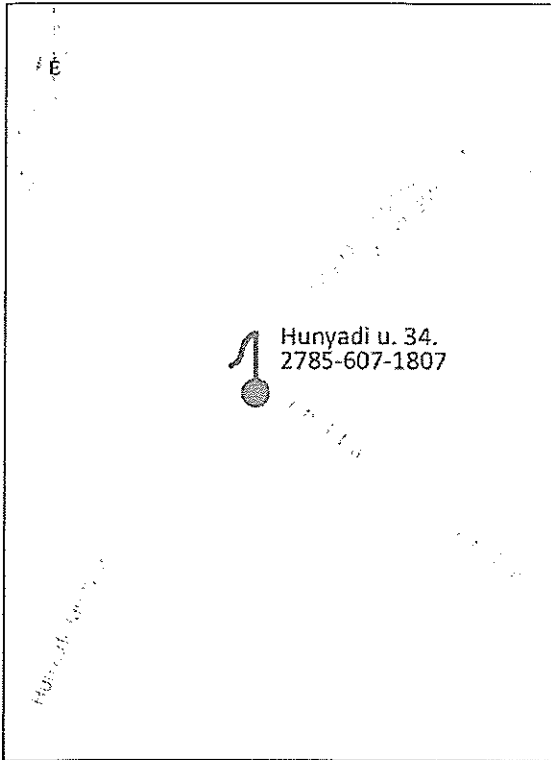



ÁNTSZ Kód: 2785-608-1807

Szolnok, Horgász u. 2.

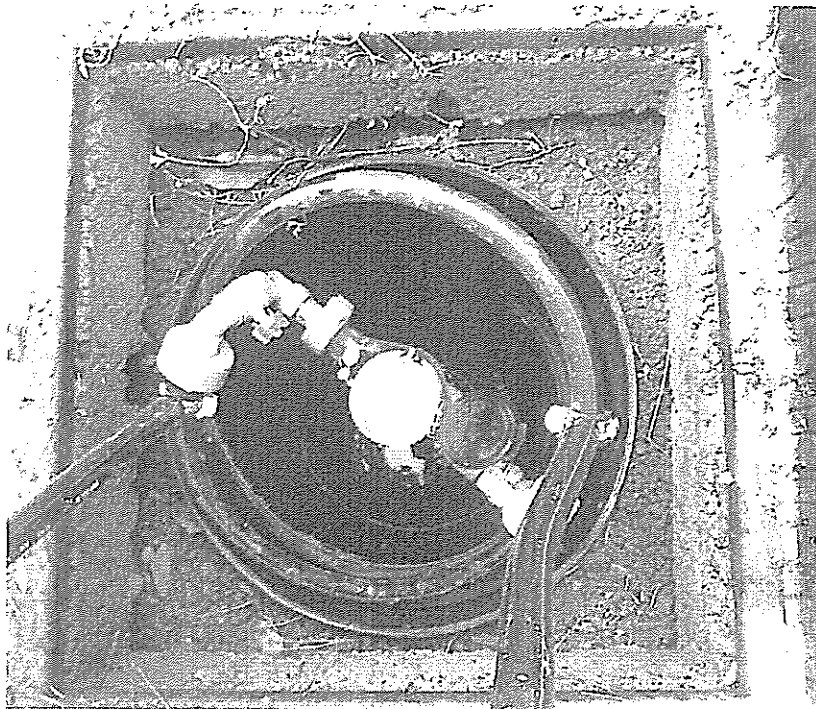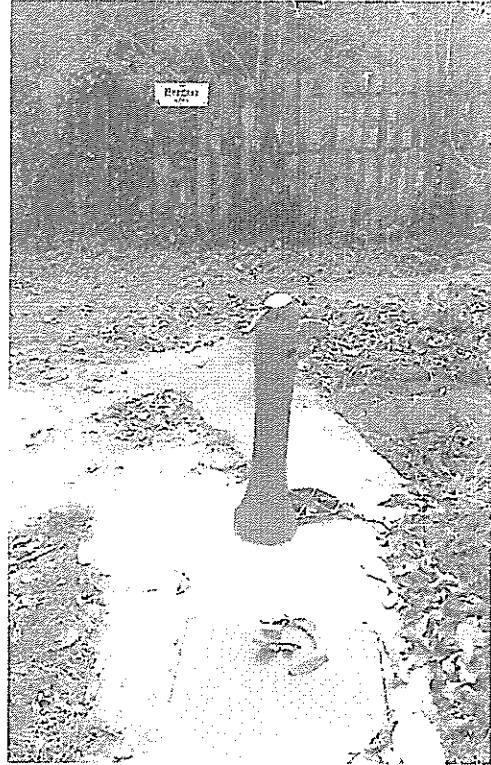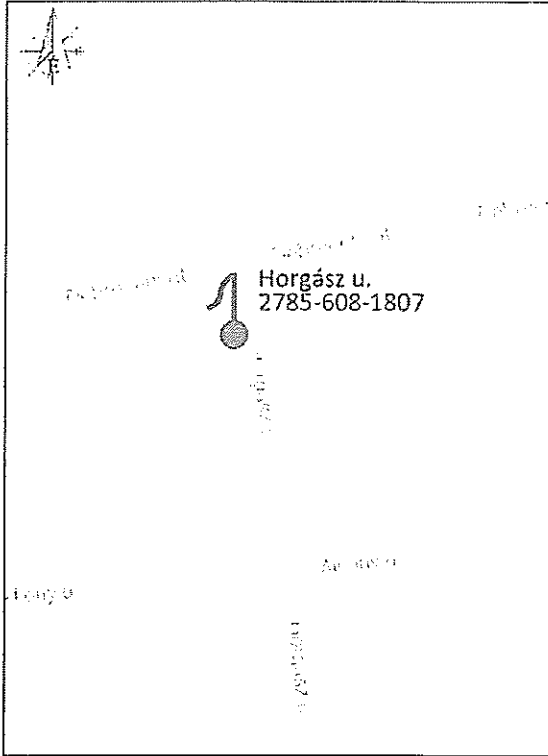



ÁNTSZ Kód: 2785-609-1807

Szolnok, Vörösmező u. 142.

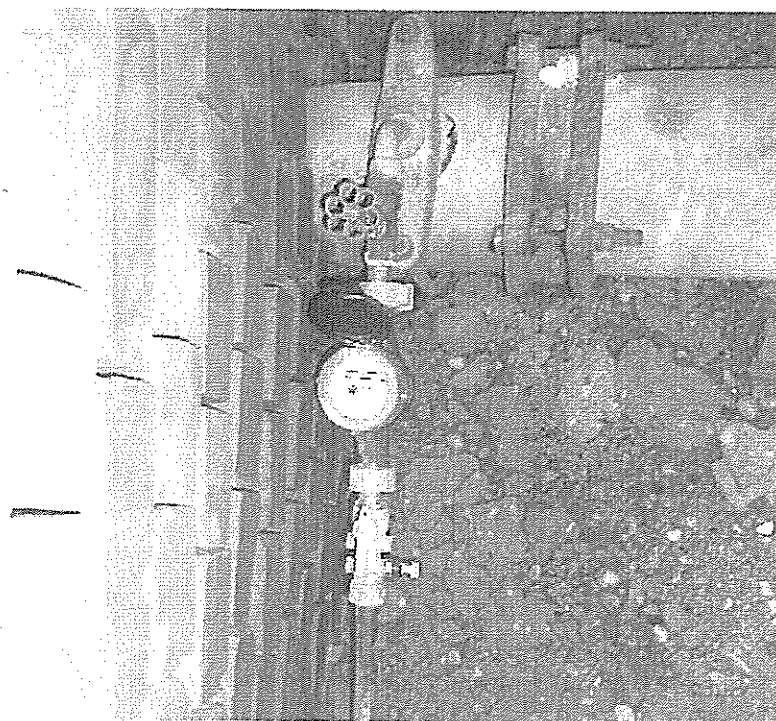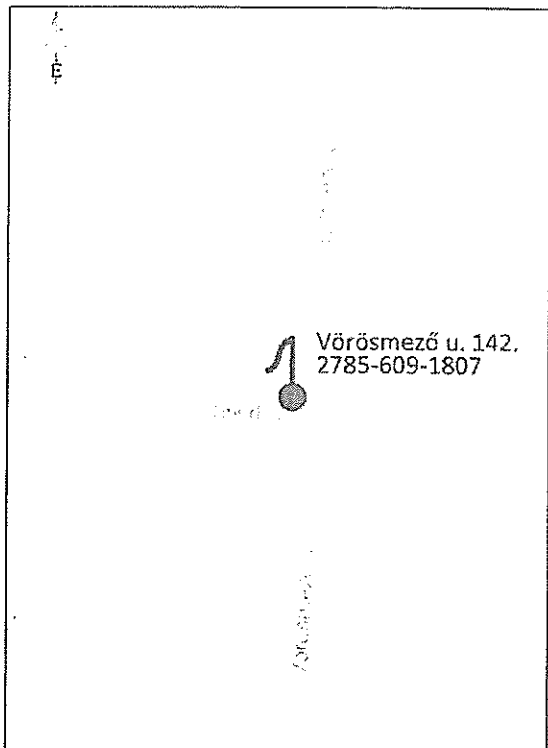



ÁNTSZ Kód: 2785-610-1807

Szolnok, Horog u. 27.

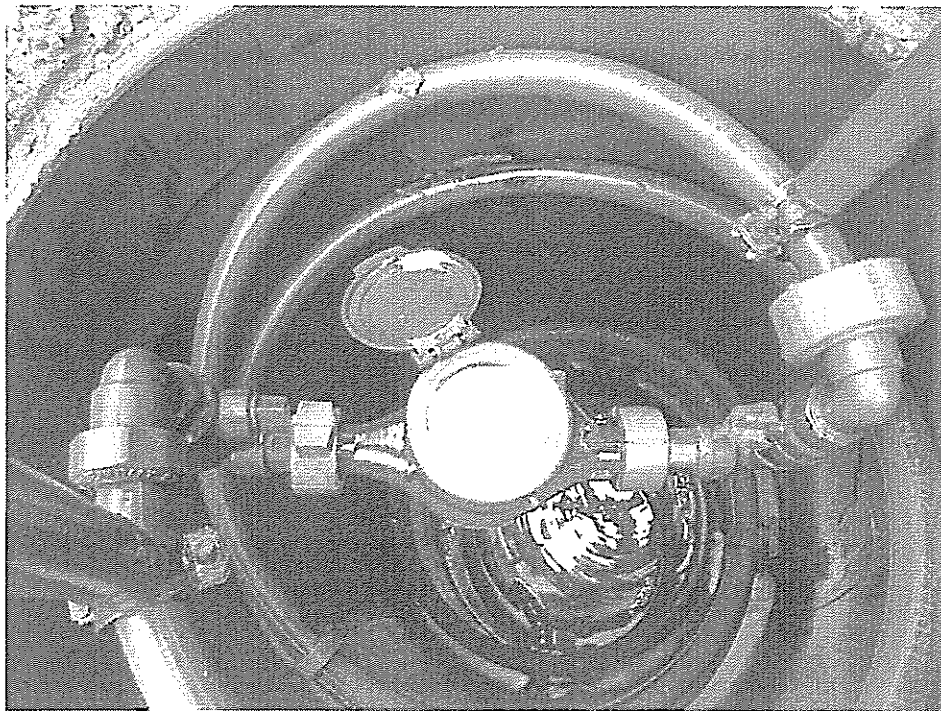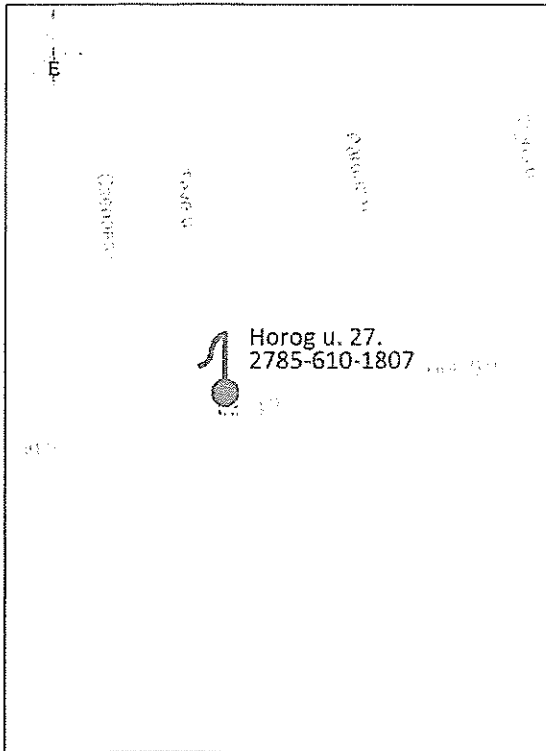



ÁNTSZ Kód: 2785-611-1807

Szolnok, Sólyom u. 3.

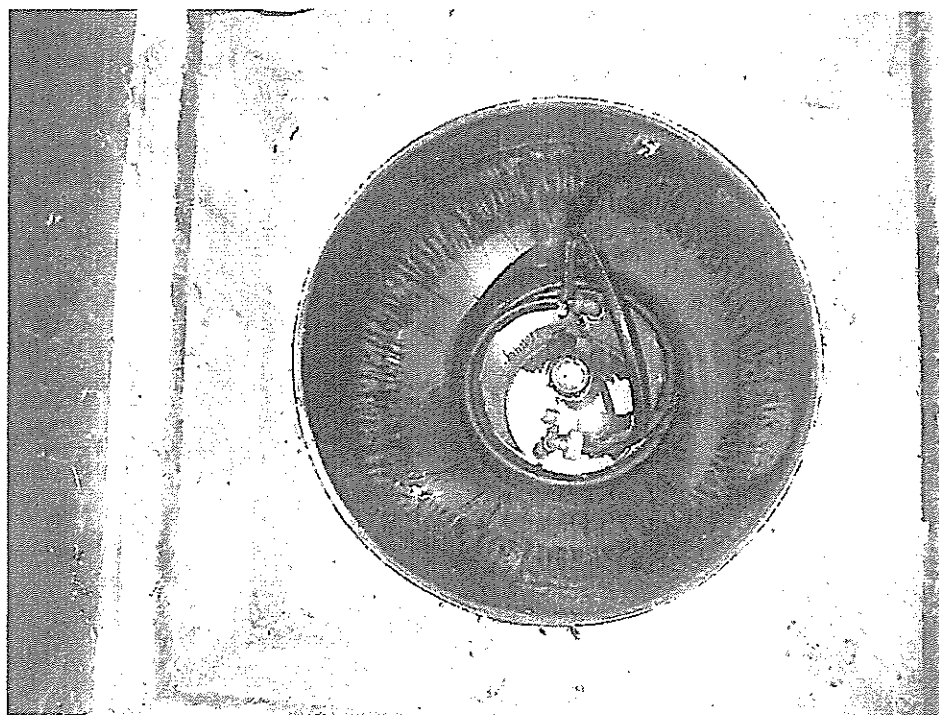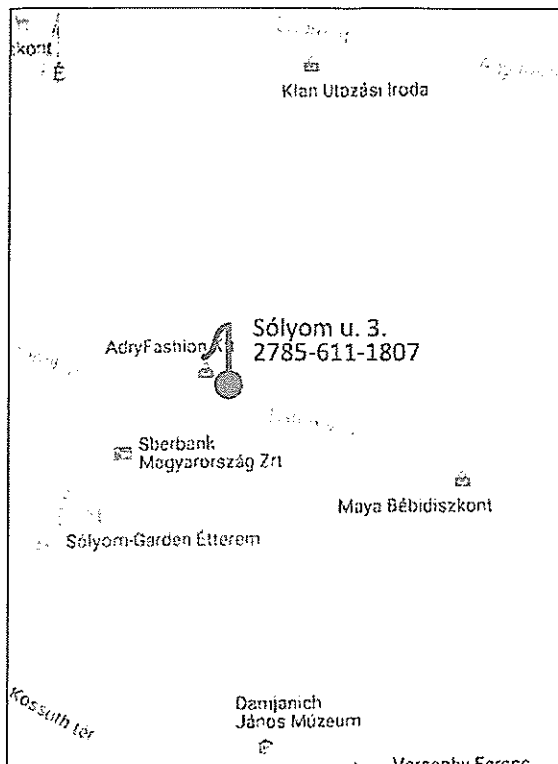



ÁNTSZ Kód: 2785-614-1807

Szolnok, Tiszaligeti sétány 34. (Camping)

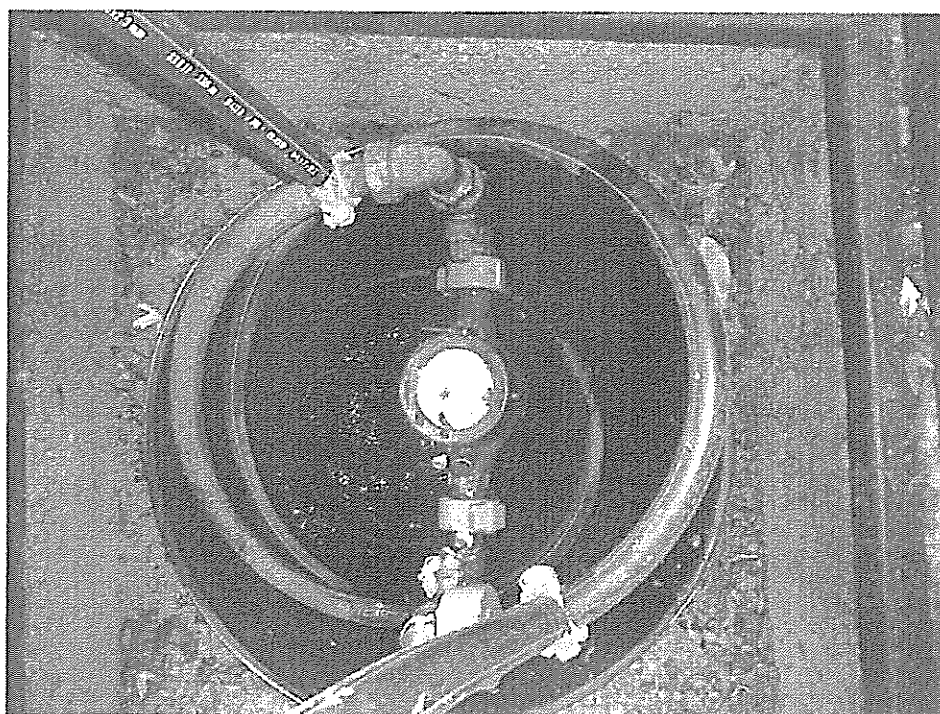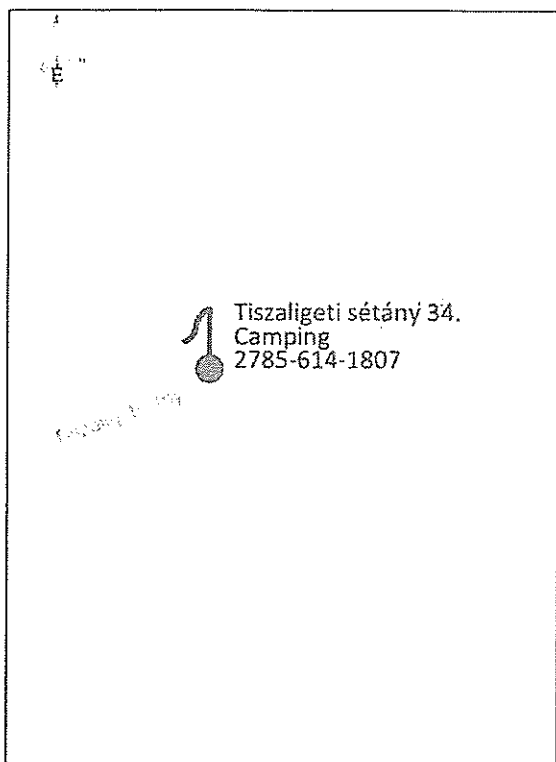

ÁNTSZ Kód: 2785-615-1807

Szolnok, Barátság u. 35.

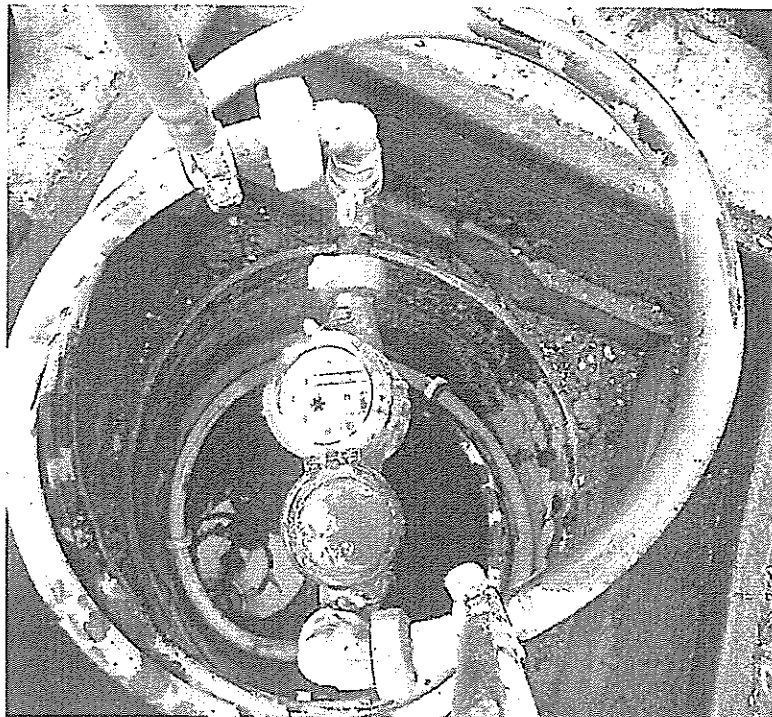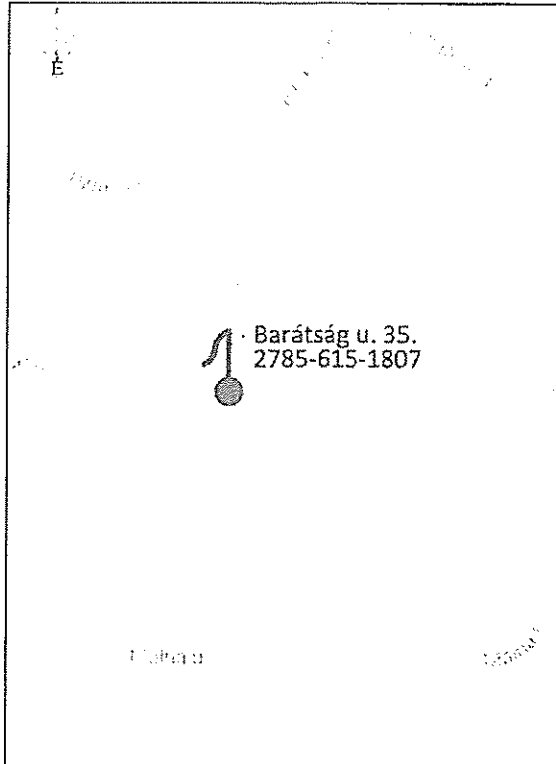



1
Szent László k. u. 102

1
Béke u. 2

1
István M. u. 38.


1
Toldi M. u. 66

1
Kun u. 12.

1
RÁKÓCZIFALVA
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK




ÁNTSZ Kód: 1420-600-2207

Rákóczifalva, Szt. László u. 102.

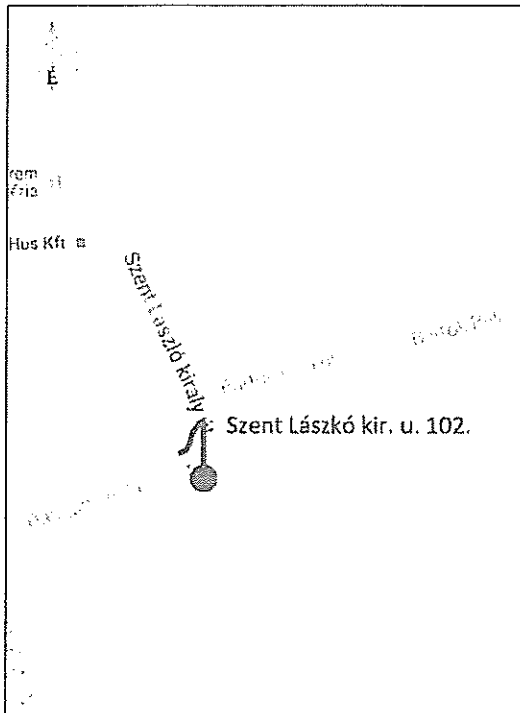




ÁNTSZ Kód: 1420-602-2207

Rákóczifalva, Béke u. 2.

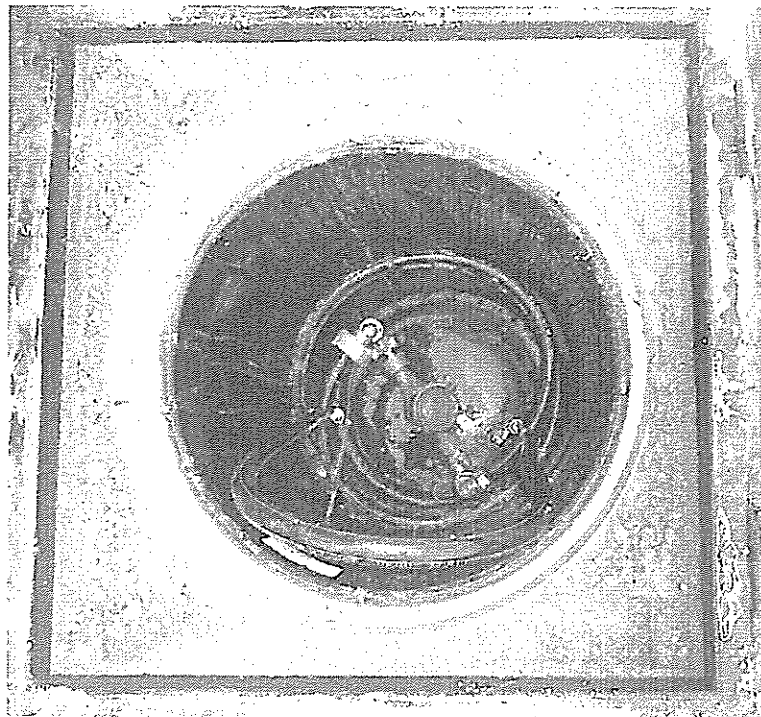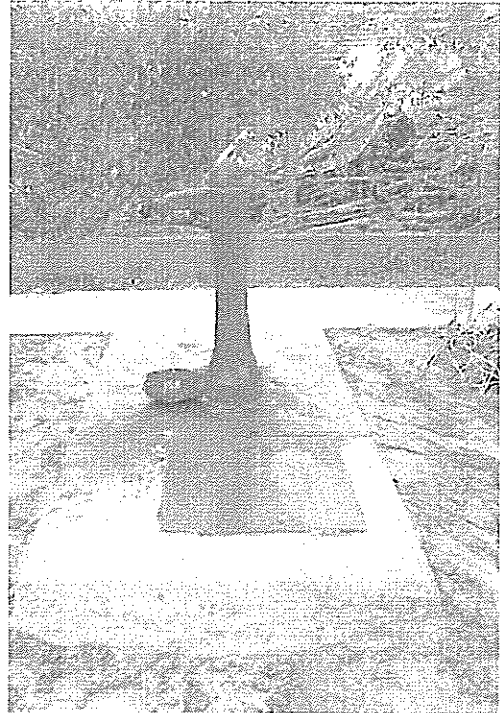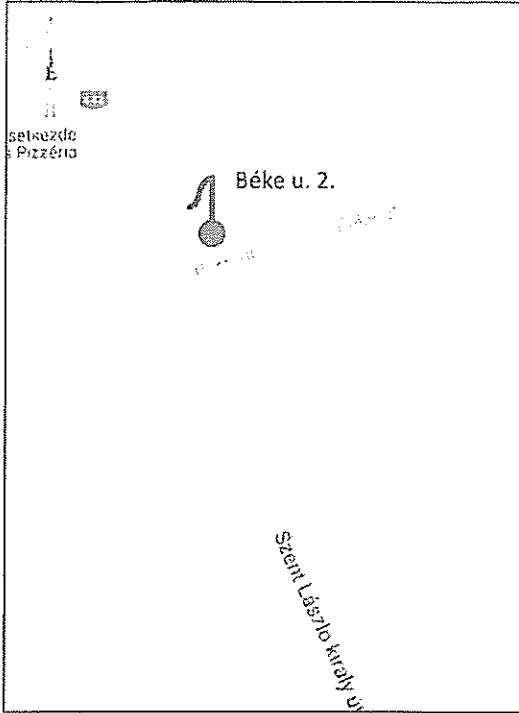



ÁNTSZ Kód: 1420-603-2207

Rákóczifalva, Kun u. 12.

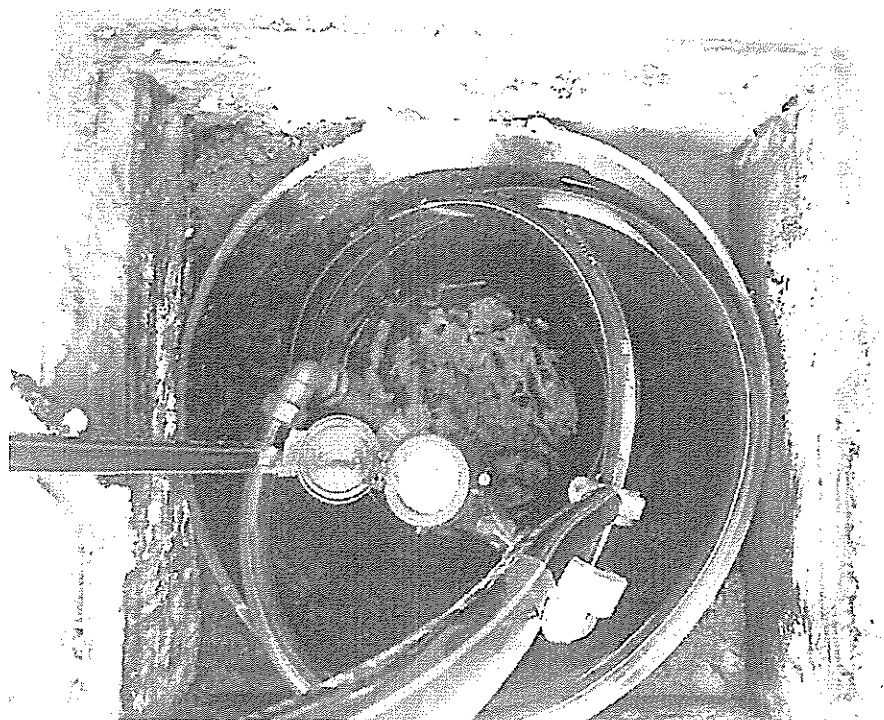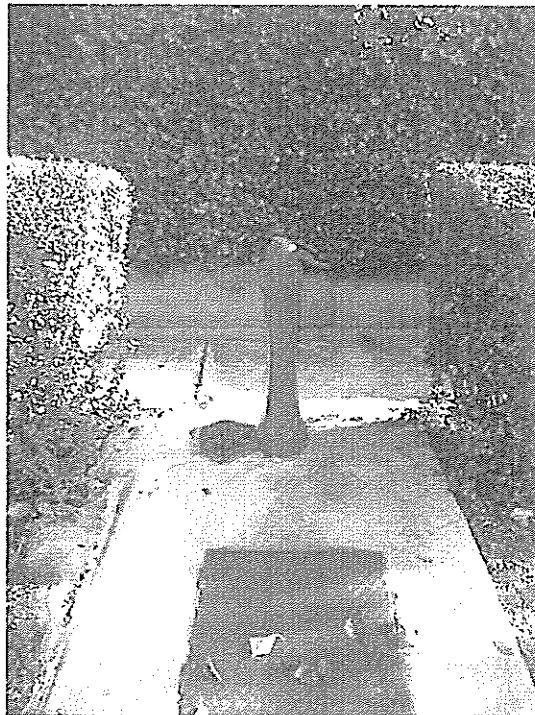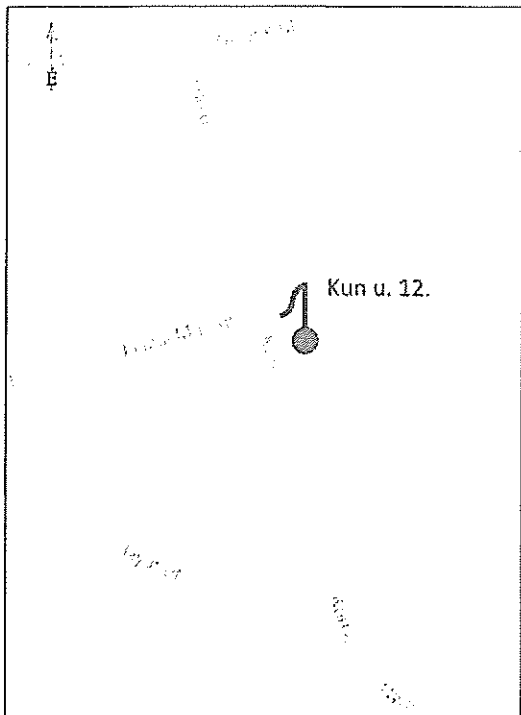




ÁNTSZ Kód: 1420-605-2207

Rákóczifalva, Toldi u. 66.

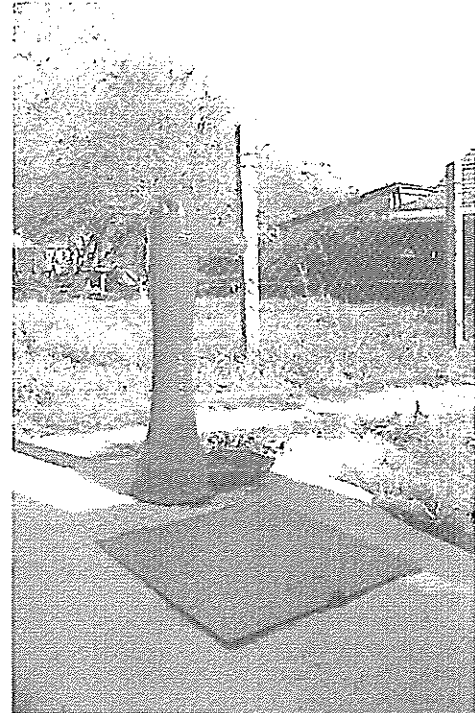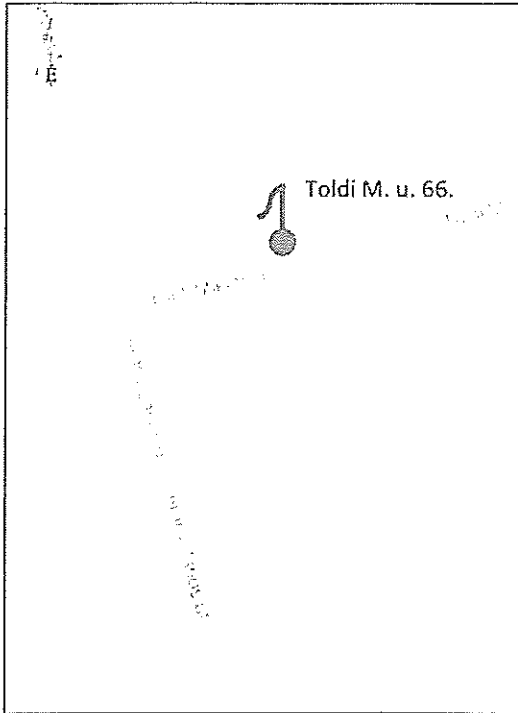

ÁNTSZ Kód: 1420-606-2207

Rákóczifalva, Jókai u. 38.

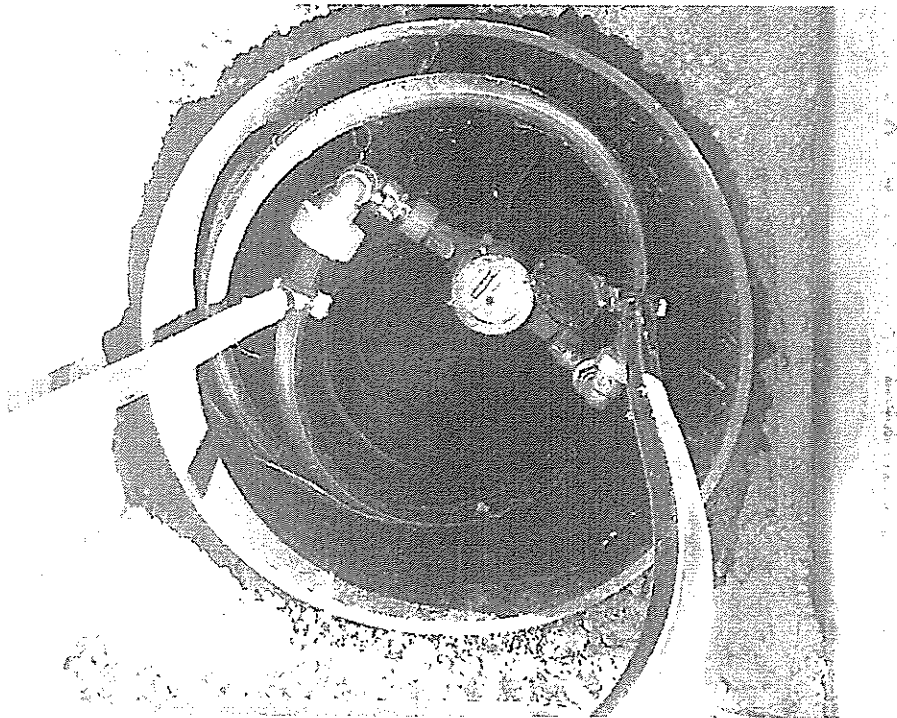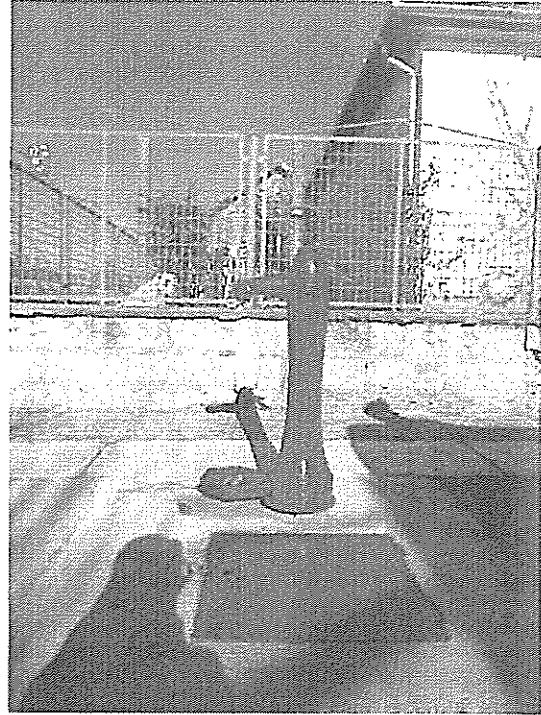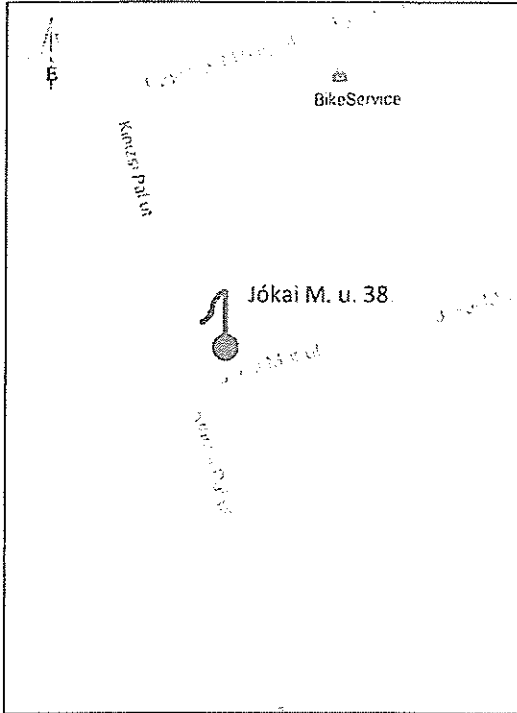



Petőfi S. u. 48.

Ócsanakör



Dózsa Gy. u. 21.




Fő u. 30/a.

Rákócziújfalu
Árvíz Zárt
Rt.



Árpád u. 7.





Varsányi u. 18.



RÁKÓCZIÚJFALU
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK



ÁNTSZ Kód: 1242-601-2207

Rákócziújfalú, Dózsa Gy. u. 21.

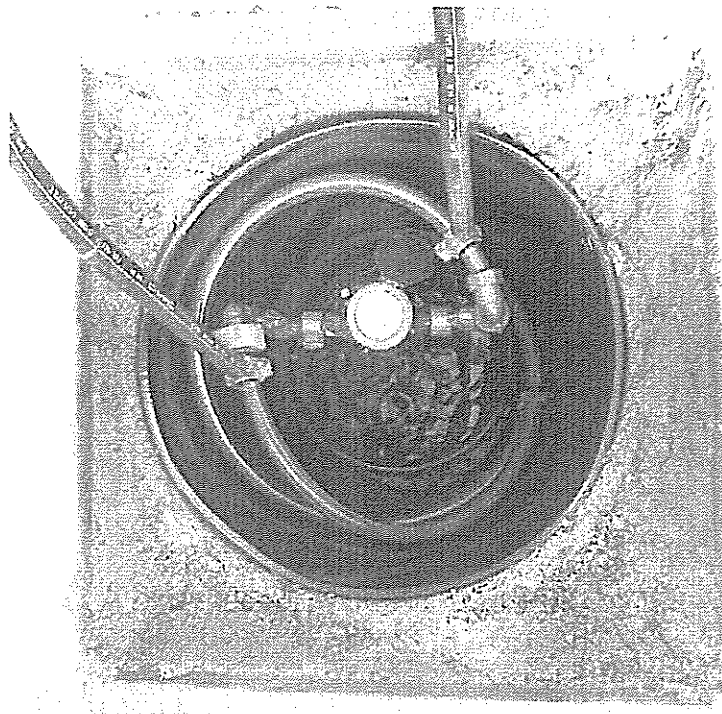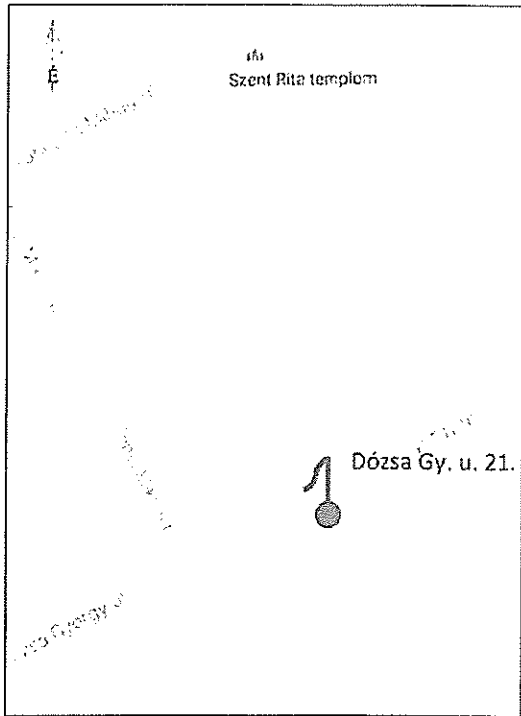




ÁNTSZ Kód: 1242-602-2207

Rákócziújfalú, Árpád u. 7.

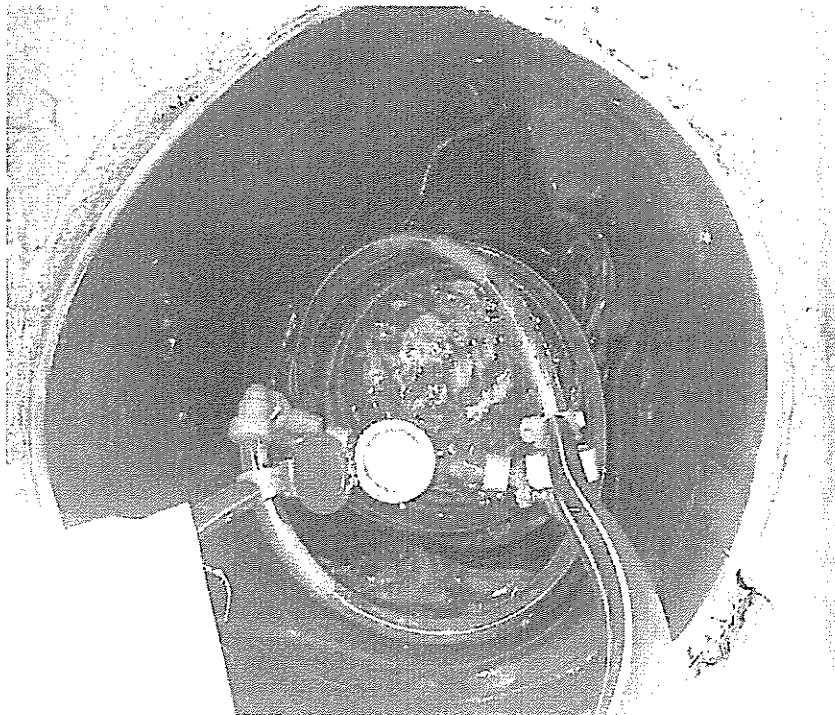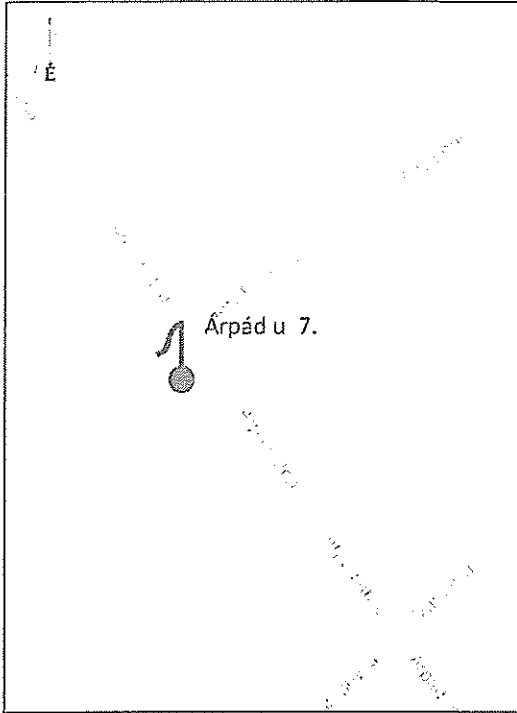




ÁNTSZ Kód: 1242-603-2207

Rákócziújfalu, Varsányi u. 18.

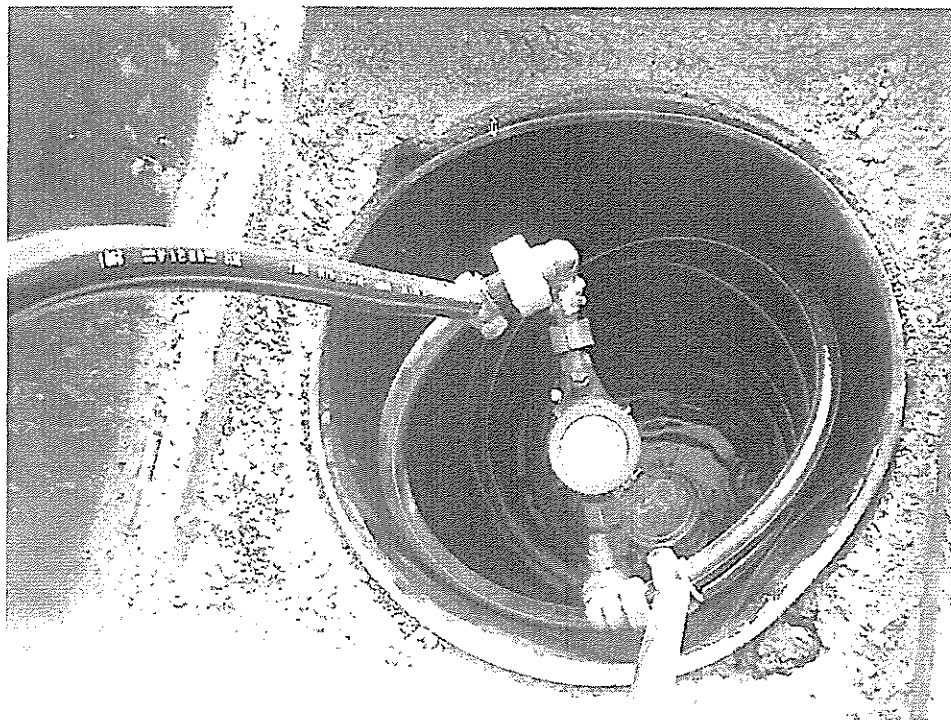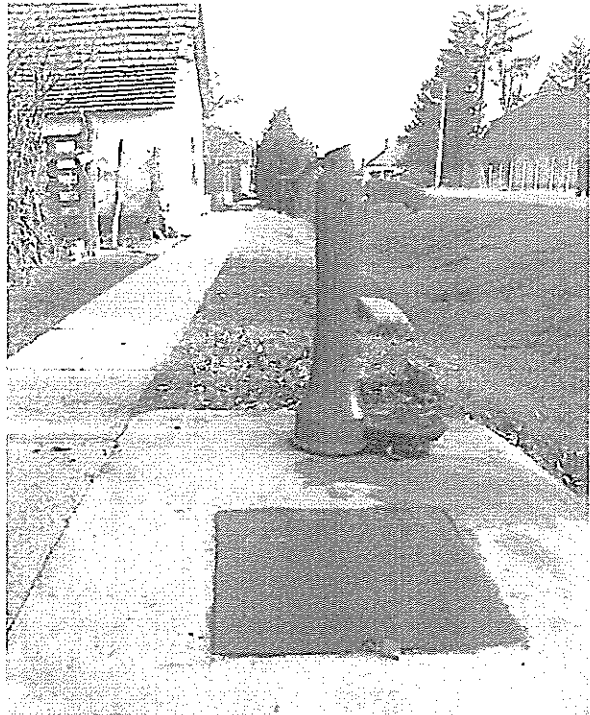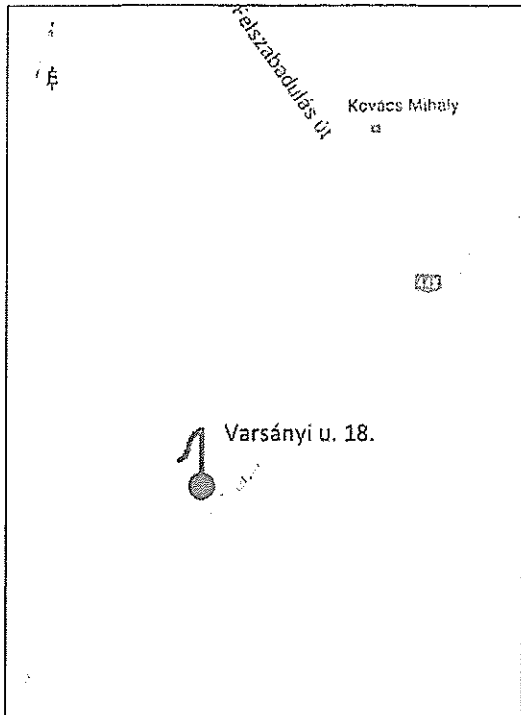




ÁNTSZ Kód: 1242-604-2207

Rákócziújfalu, Petőfi u. 48.

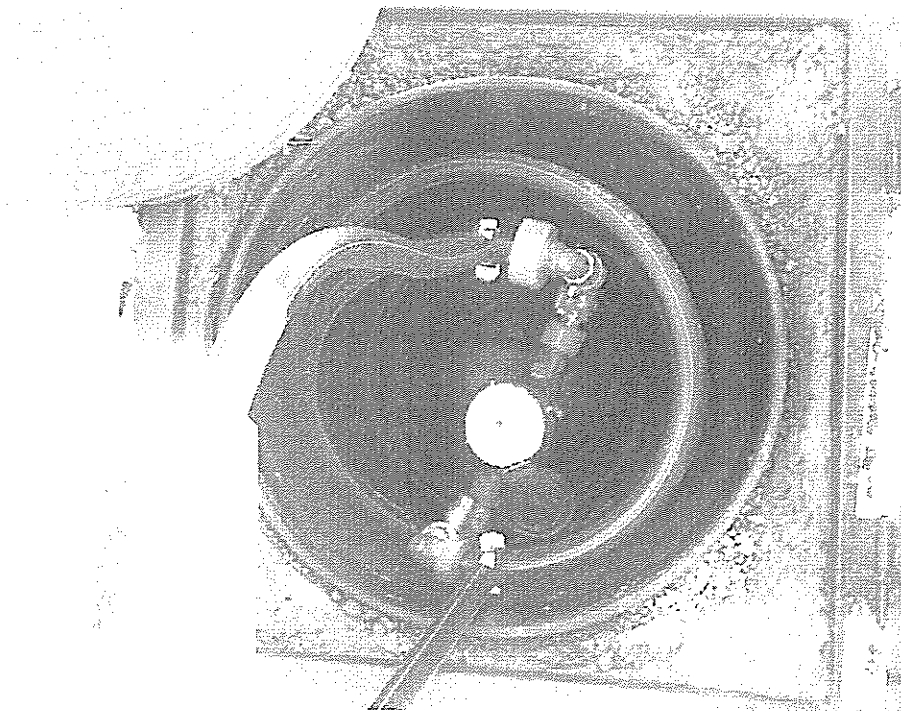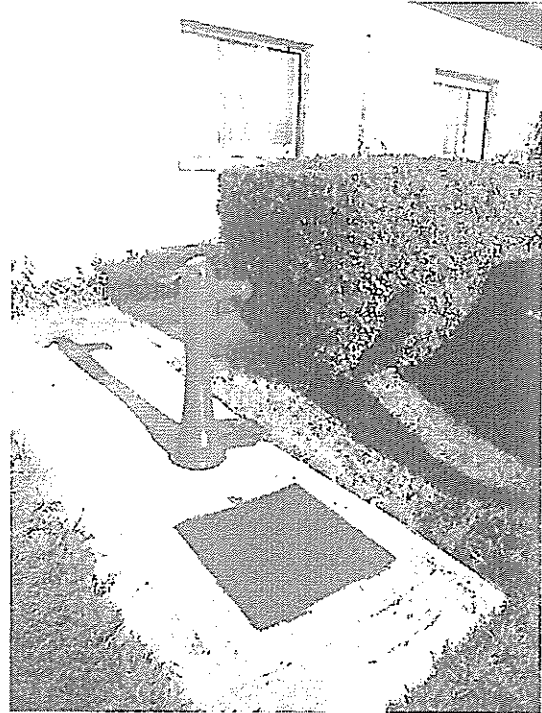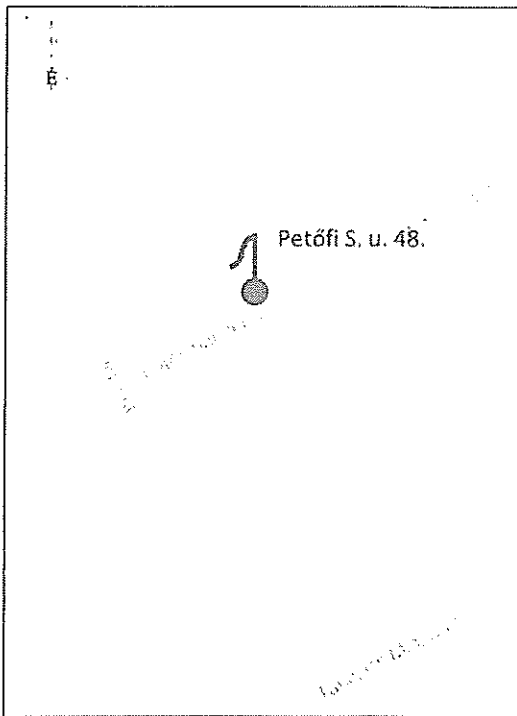

ÁNTSZ Kód: 1242-605-2207

Rákócziújfalu, Fő u. 30/a.

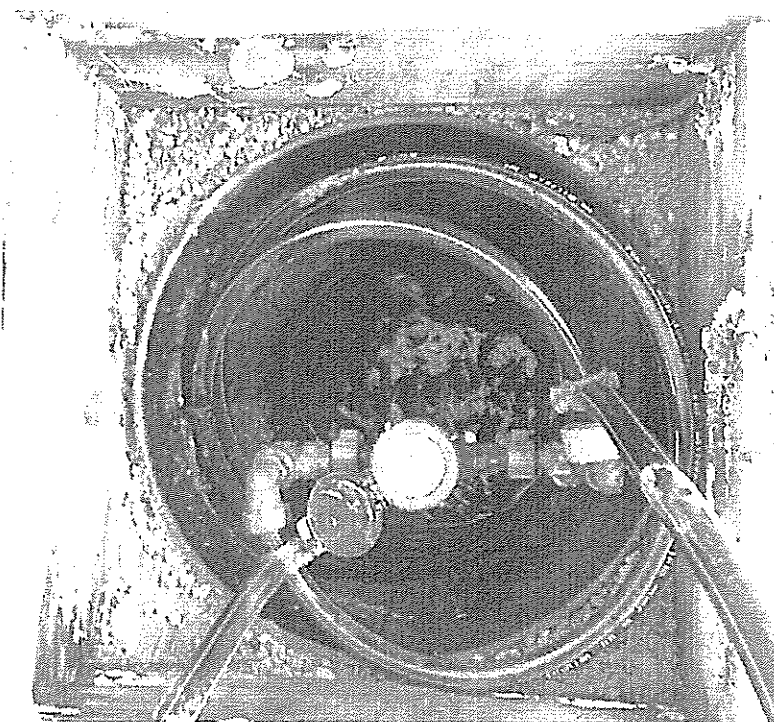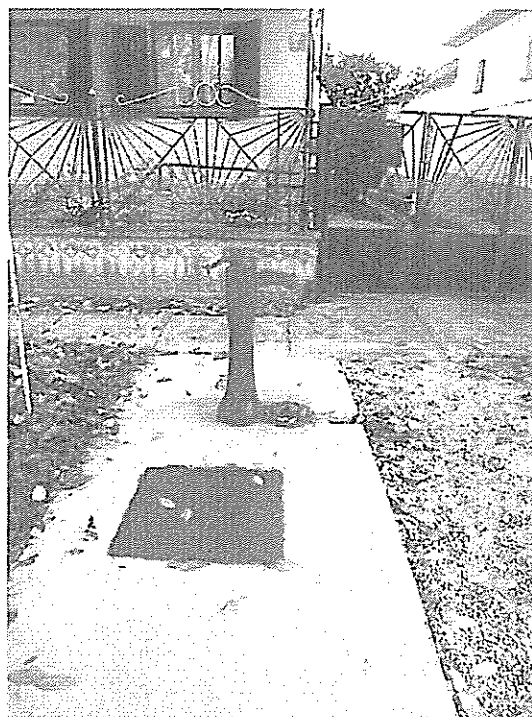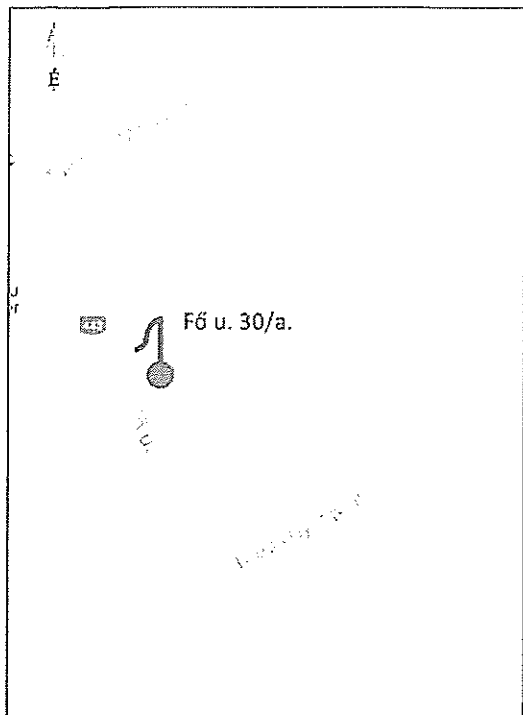



Patkó tér 1.
(DN 150 vízmérőnél lévő közkifolyó)

1. BÉNYÓ UTCA

2. BÉNYÓ UTCA

3. BÉNYÓ UTCA

4. BÉNYÓ UTCA

5. BÉNYÓ UTCA

6. BÉNYÓ UTCA

7. BÉNYÓ UTCA



Attila u. 3.
(DN 300 vízmérőnél lévő közkifolyó)

8. BÉNYÓ UTCA

9. BÉNYÓ UTCA





TÓSZEG
IVÓVÍZ ÁTADÁSI PONTOK

ÁNTSZ Kód: 2785-616-1807

Átadási pontok Tószeg irányába



Patkó tér 1. (DN150 vízmérőnél lévő közkifolyó)

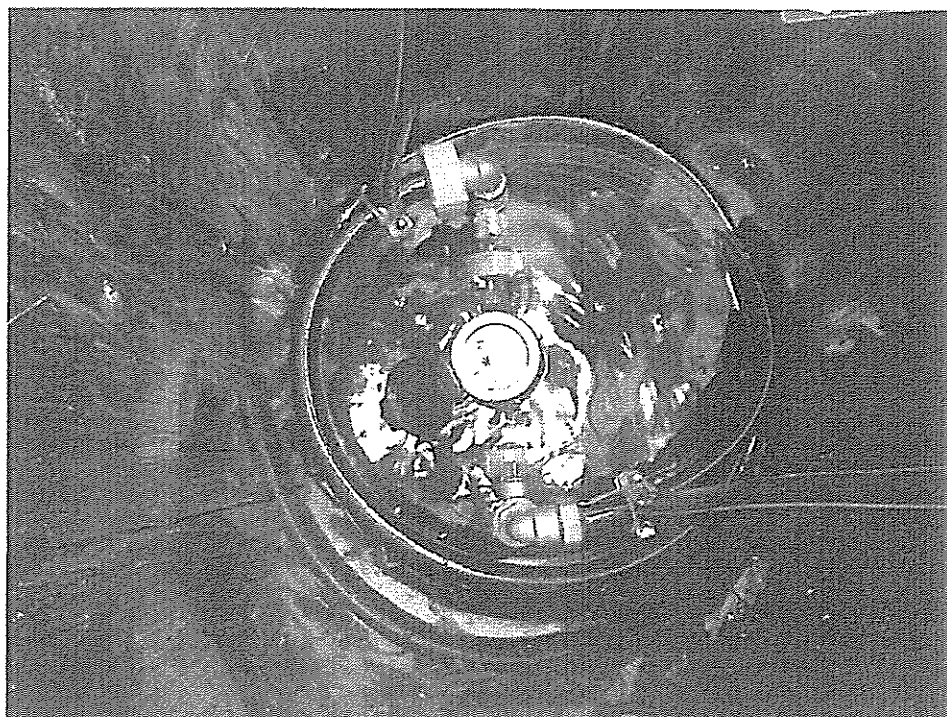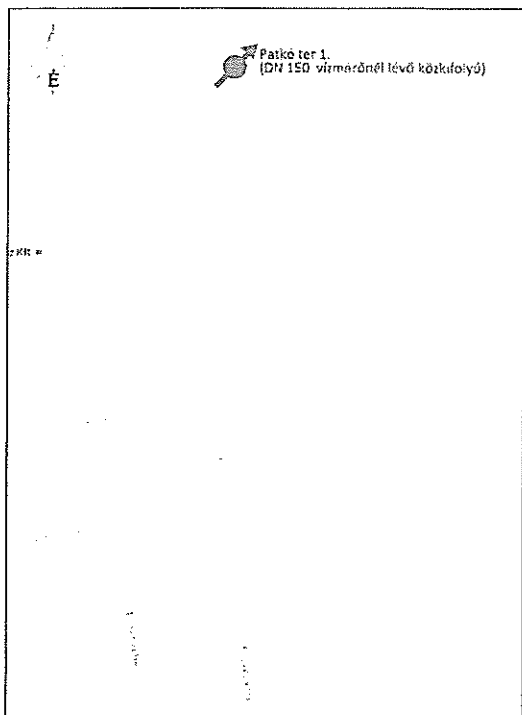

ÁNTSZ Kód: 2785-617-1807

Átadási pontok Tószeg irányába

Attila u. 3. (DN300 vízmérőnél lévő közkifolyó)

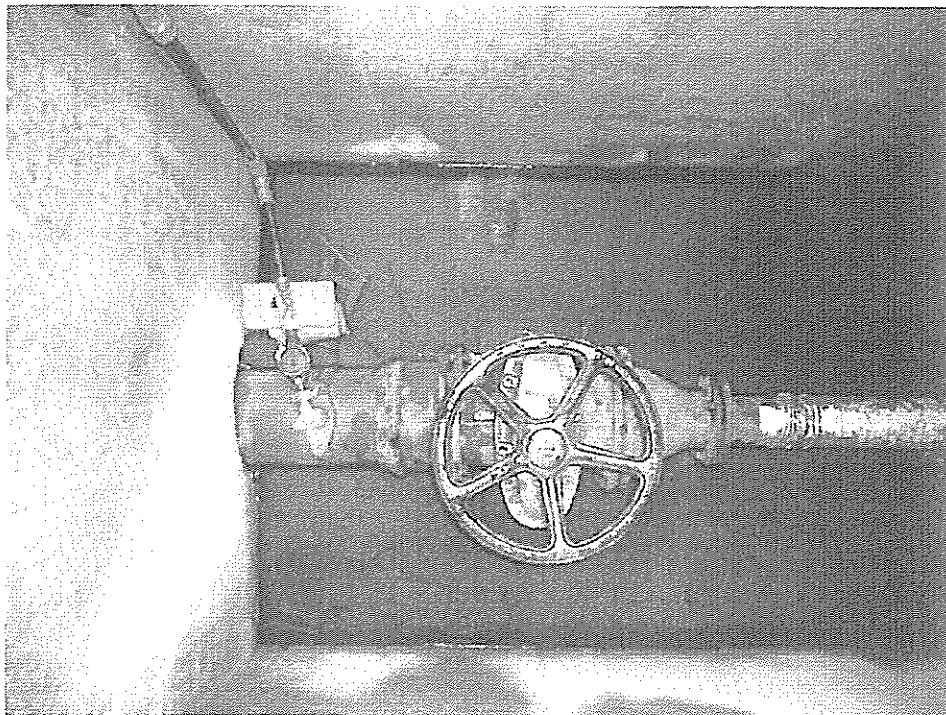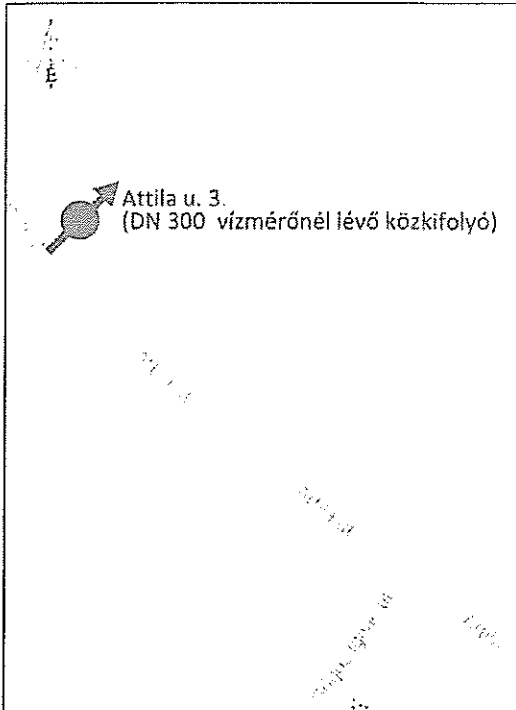



Szajol 0475 hrsz.
(4-es főút mellett)

Szajol 0140 hrsz.
(Alámani dűlő 4.)

Szolnok, 0693/23 hrsz
(MOL-NAIRAM)





SZAJOL
IVÓVÍZ ÁTADÁSI PONTOK

ÁNTSZ Kód: 2785-618-1807

Átadási pontok Szajol irányába



Szolnok, 0693/23 hrsz. (MOL-NAIRAM)

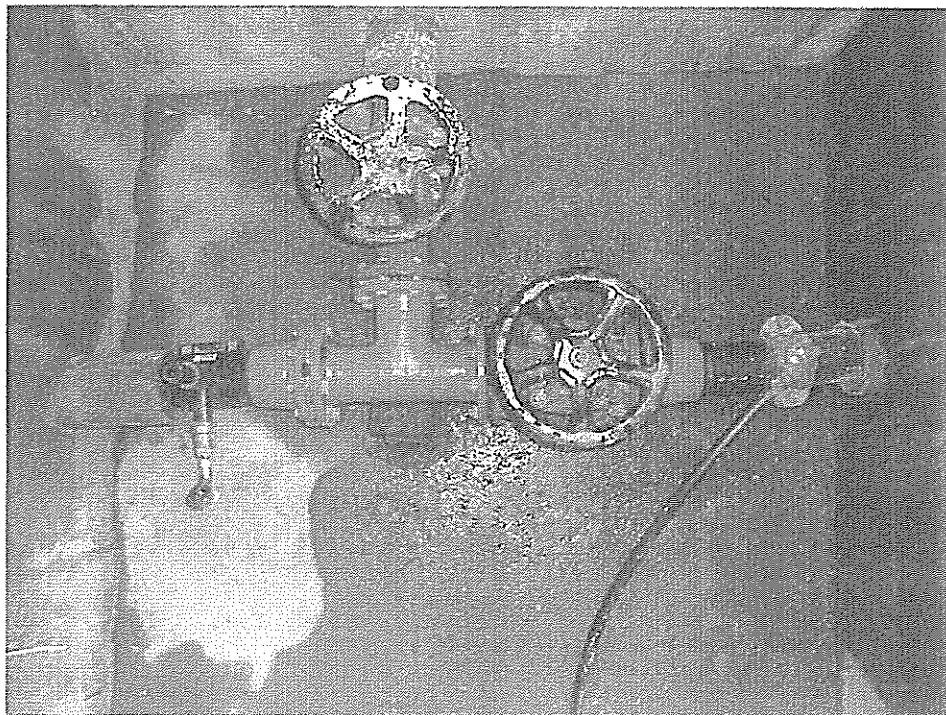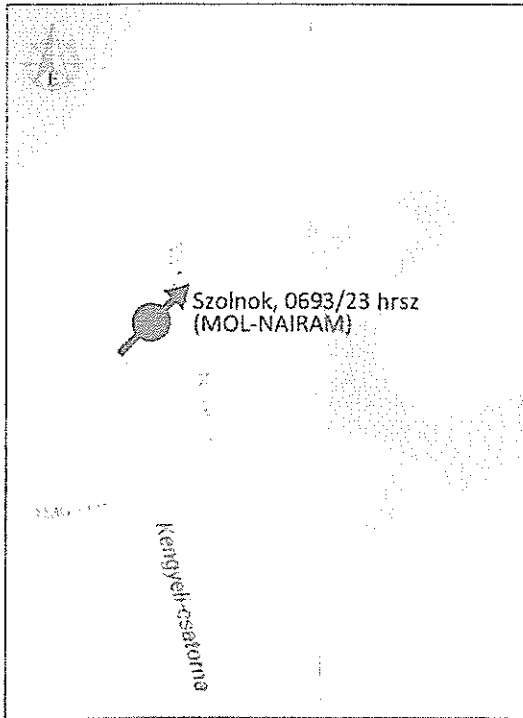

ÁNTSZ Kód: 2785-619-1807

Átadási pontok Szajol irányába




Szajol, 0475 hrsz. (4-es főút mellett)

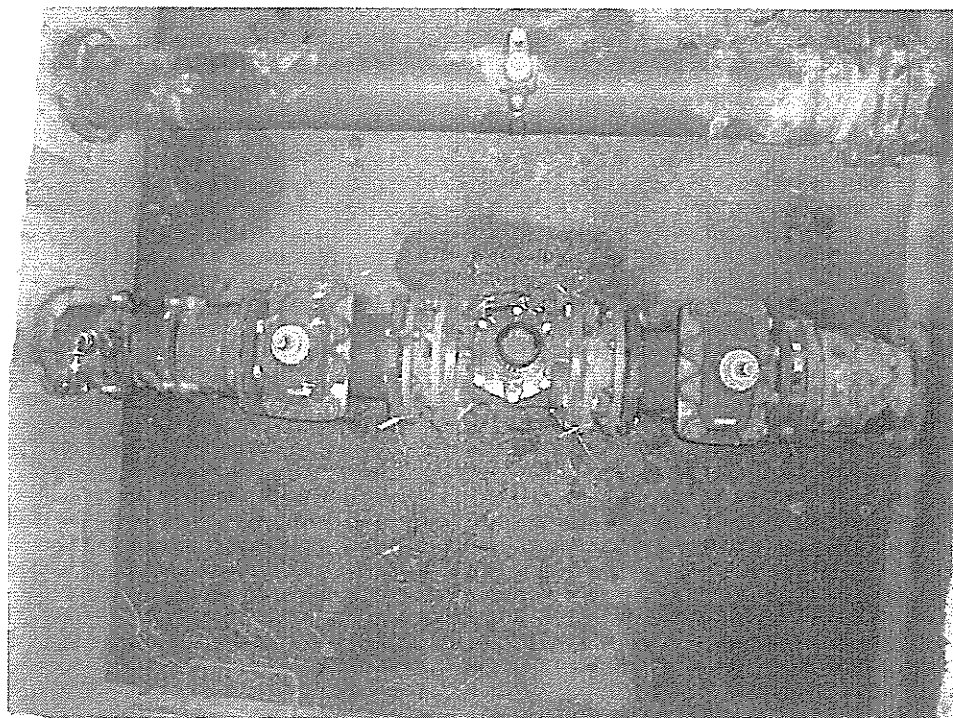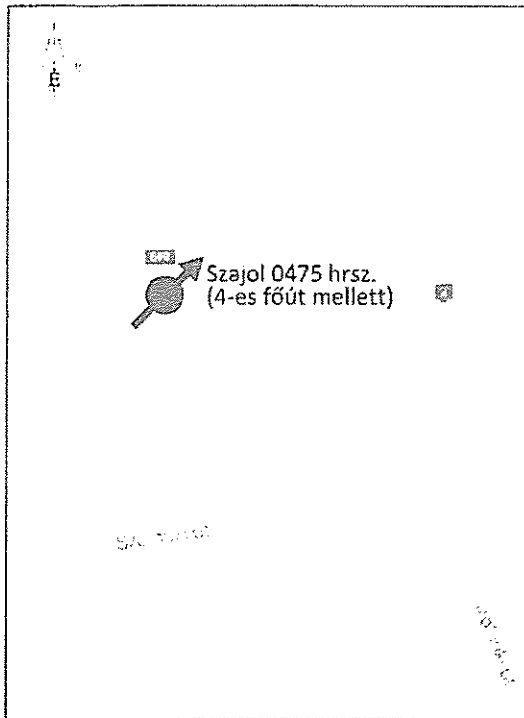

ÁNTSZ Kód: 2785-620-1807

Átadási pontok Szajol irányába

Szajol, 0140 hrsz. (Alamand dűlő 4.)

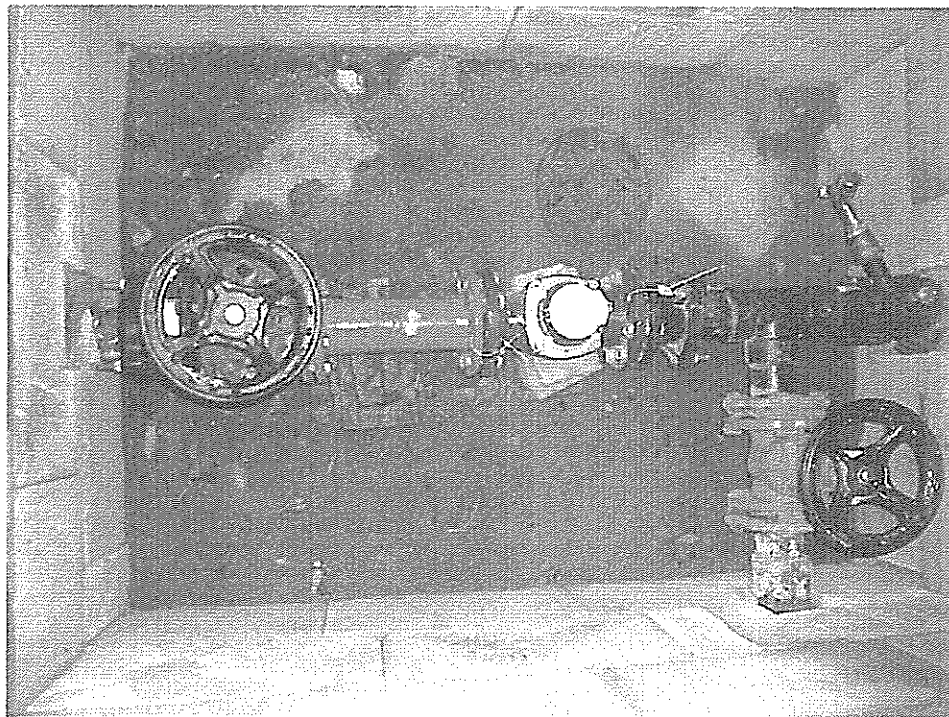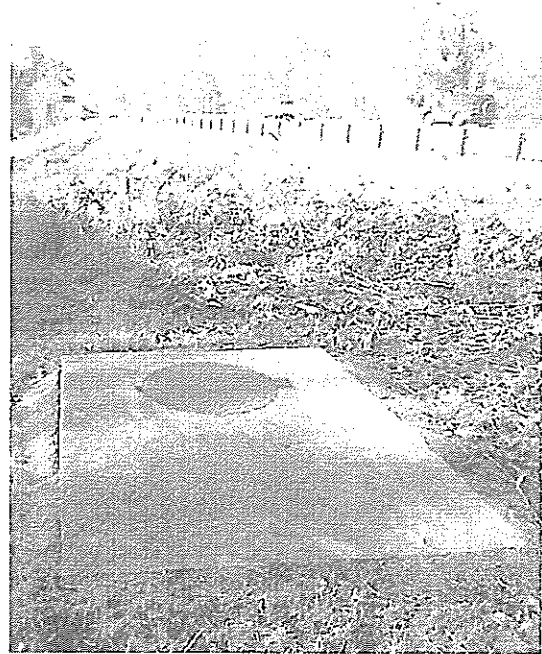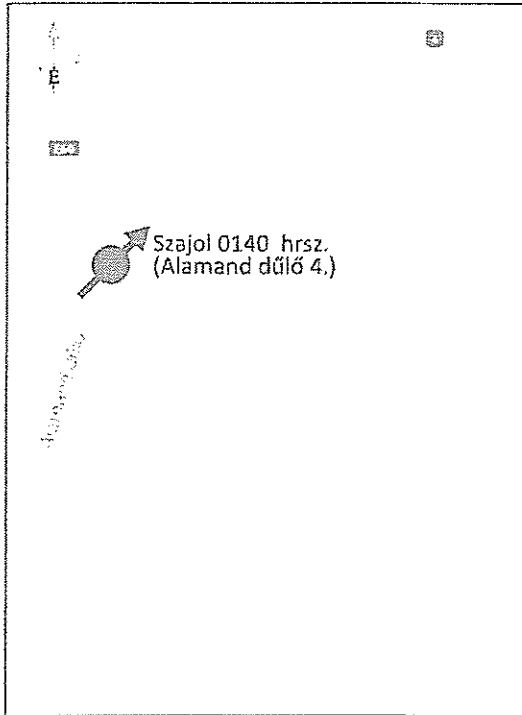



Munkás u. 17.

Batthyány u. 32.

Védgát sor 1.

Szigetvári u. 46.

Sas u. 14.



Ősz u. 2.



ÚJSZÁSZ
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK



ÁNTSZ Kód: 1529-600-2207

Újszász, Szigetvári u. 46.

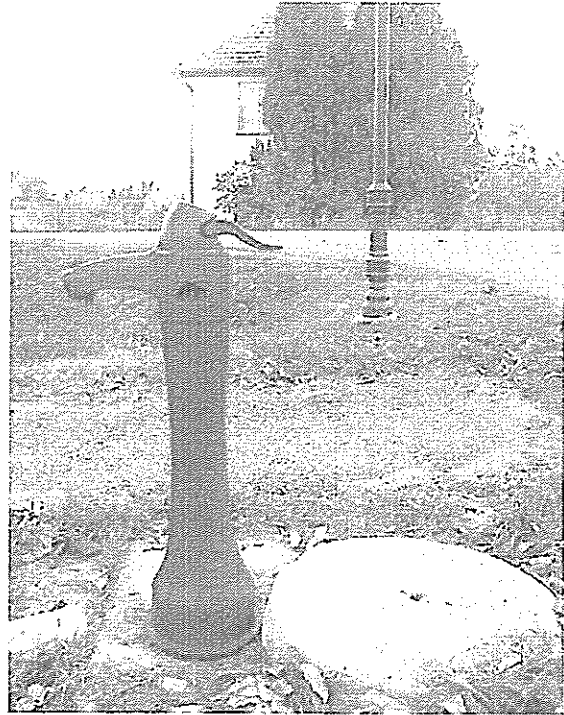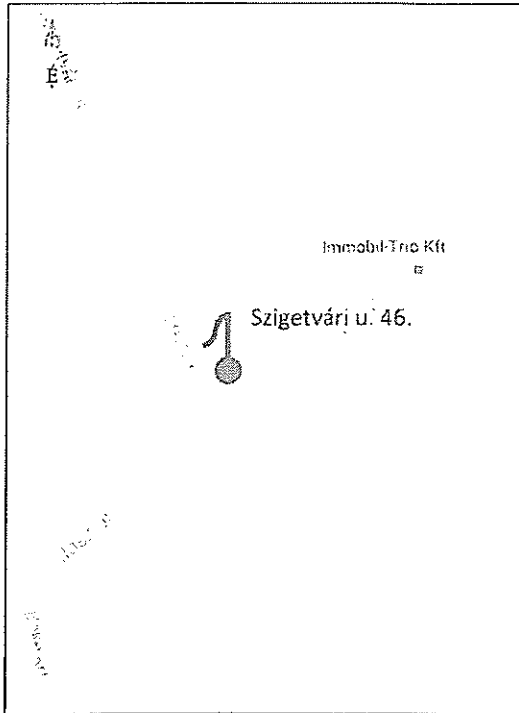




ÁNTSZ Kód: 1529-601-2207

Újszász, Védgát u. 1.

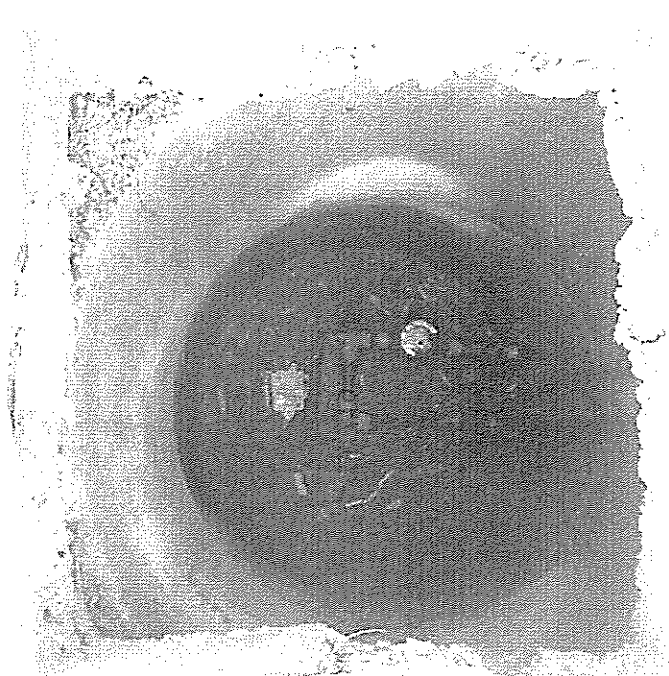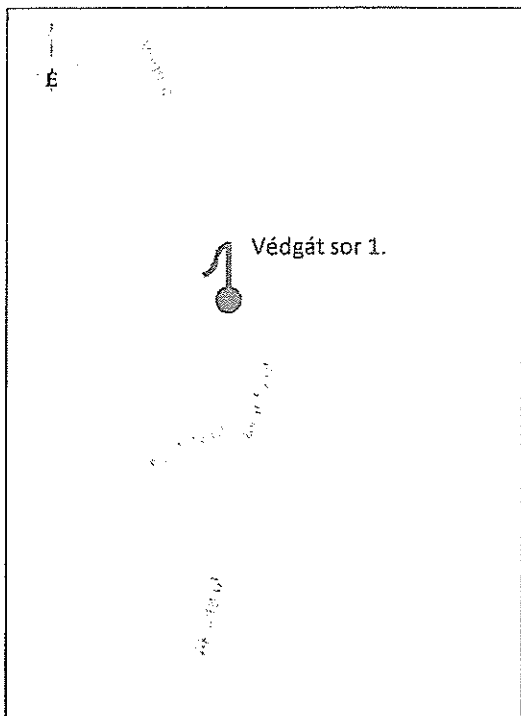



ÁNTSZ Kód: 1529-602-2207

Újszász, Sas u. 14.

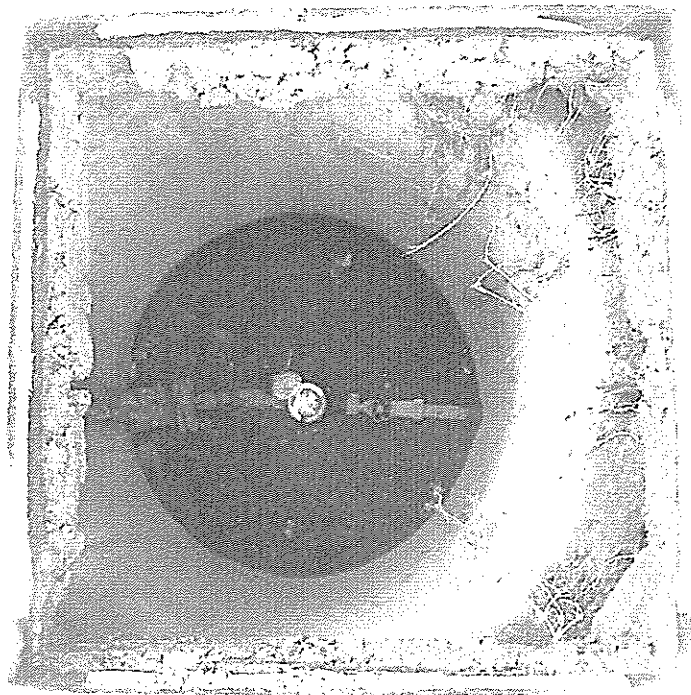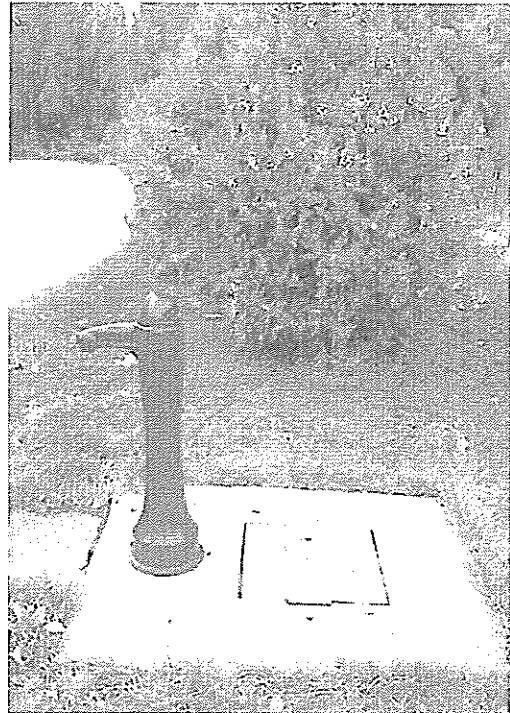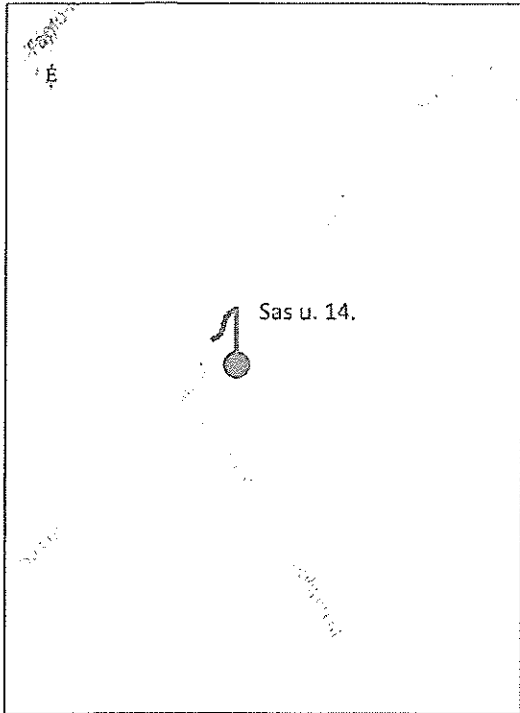


ÁNTSZ Kód: 1529-604-2207

Újszász, Munkás u. 17.

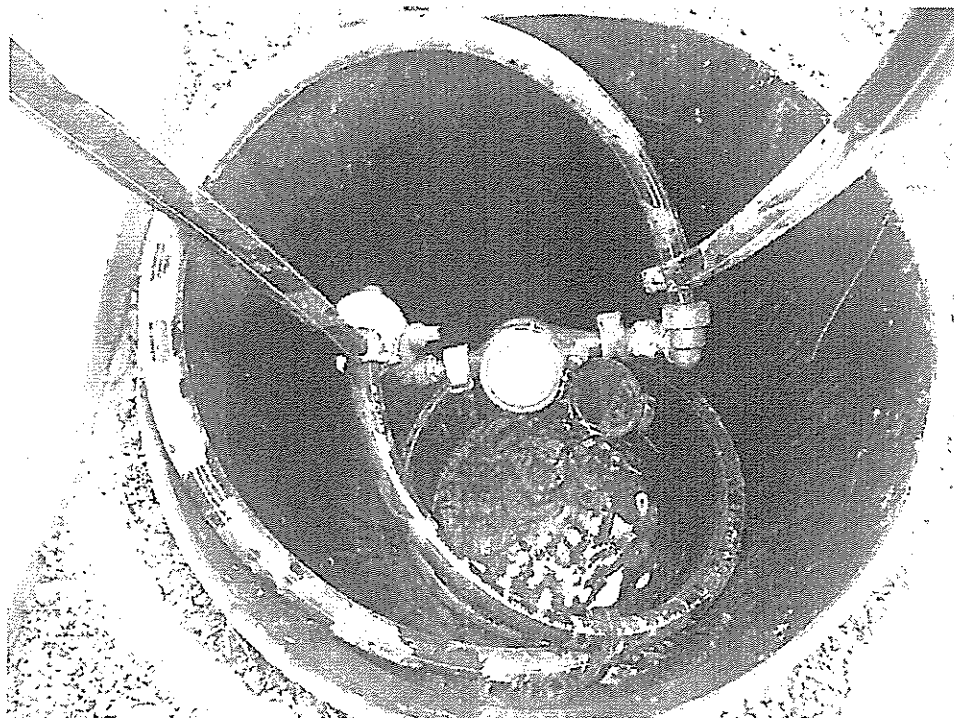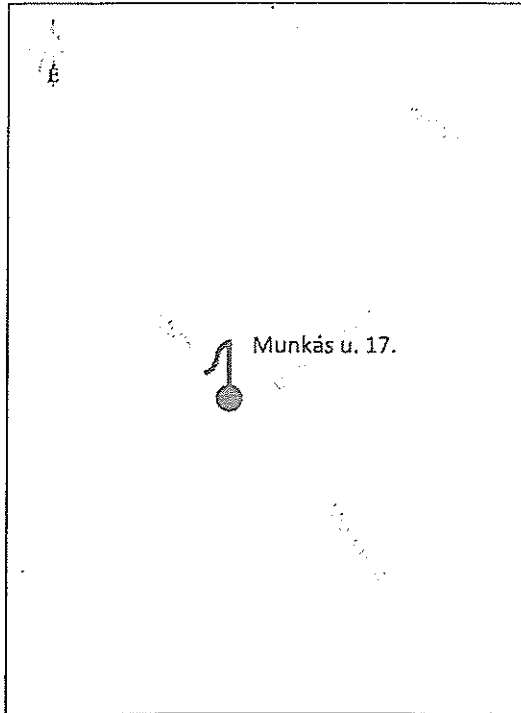



ÁNTSZ Kód: 1529-605-2207


Újszász, Batthyány u. 32.

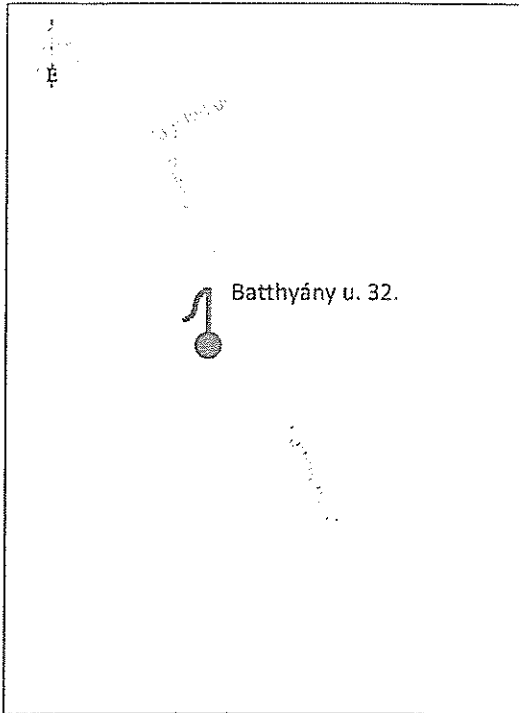

ÁNTSZ Kód: 1529-606-2207



Újszász, Ősz u. 2.

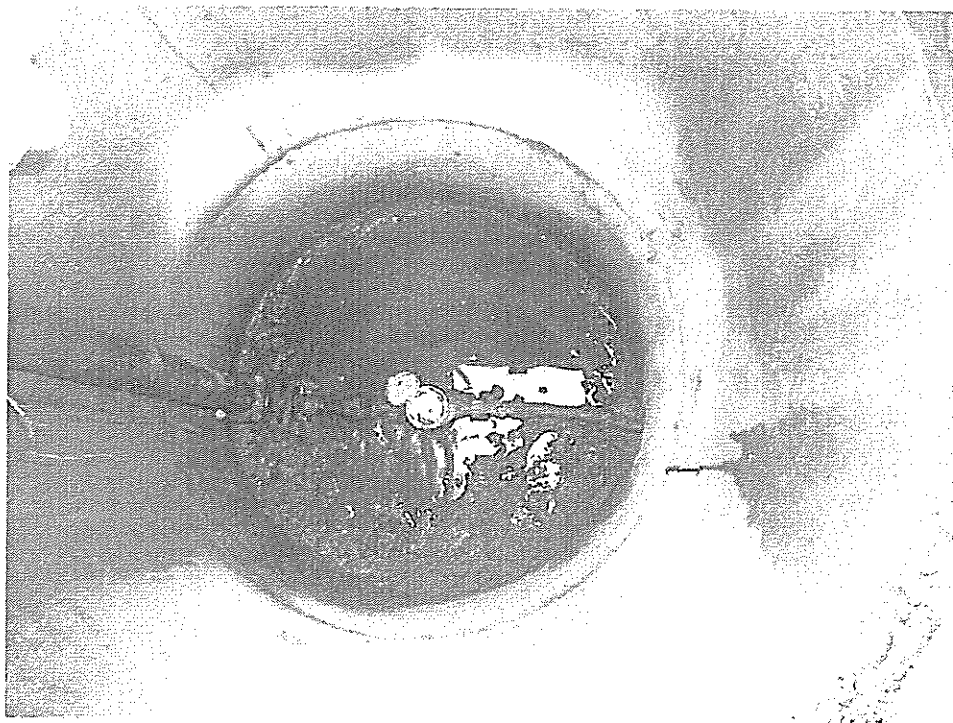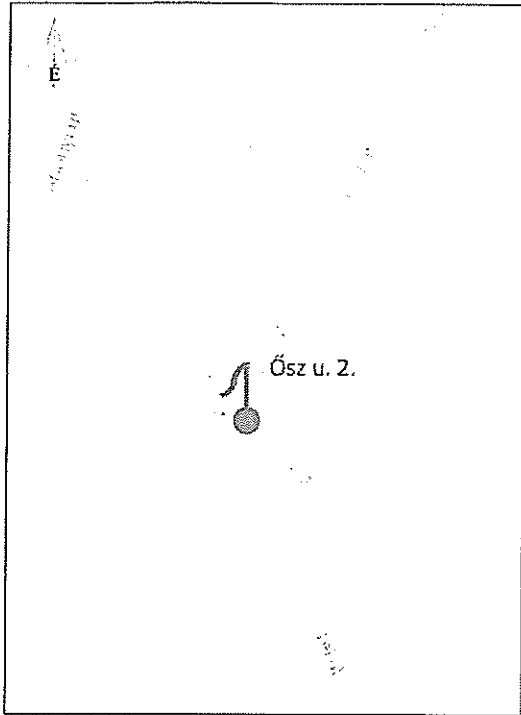

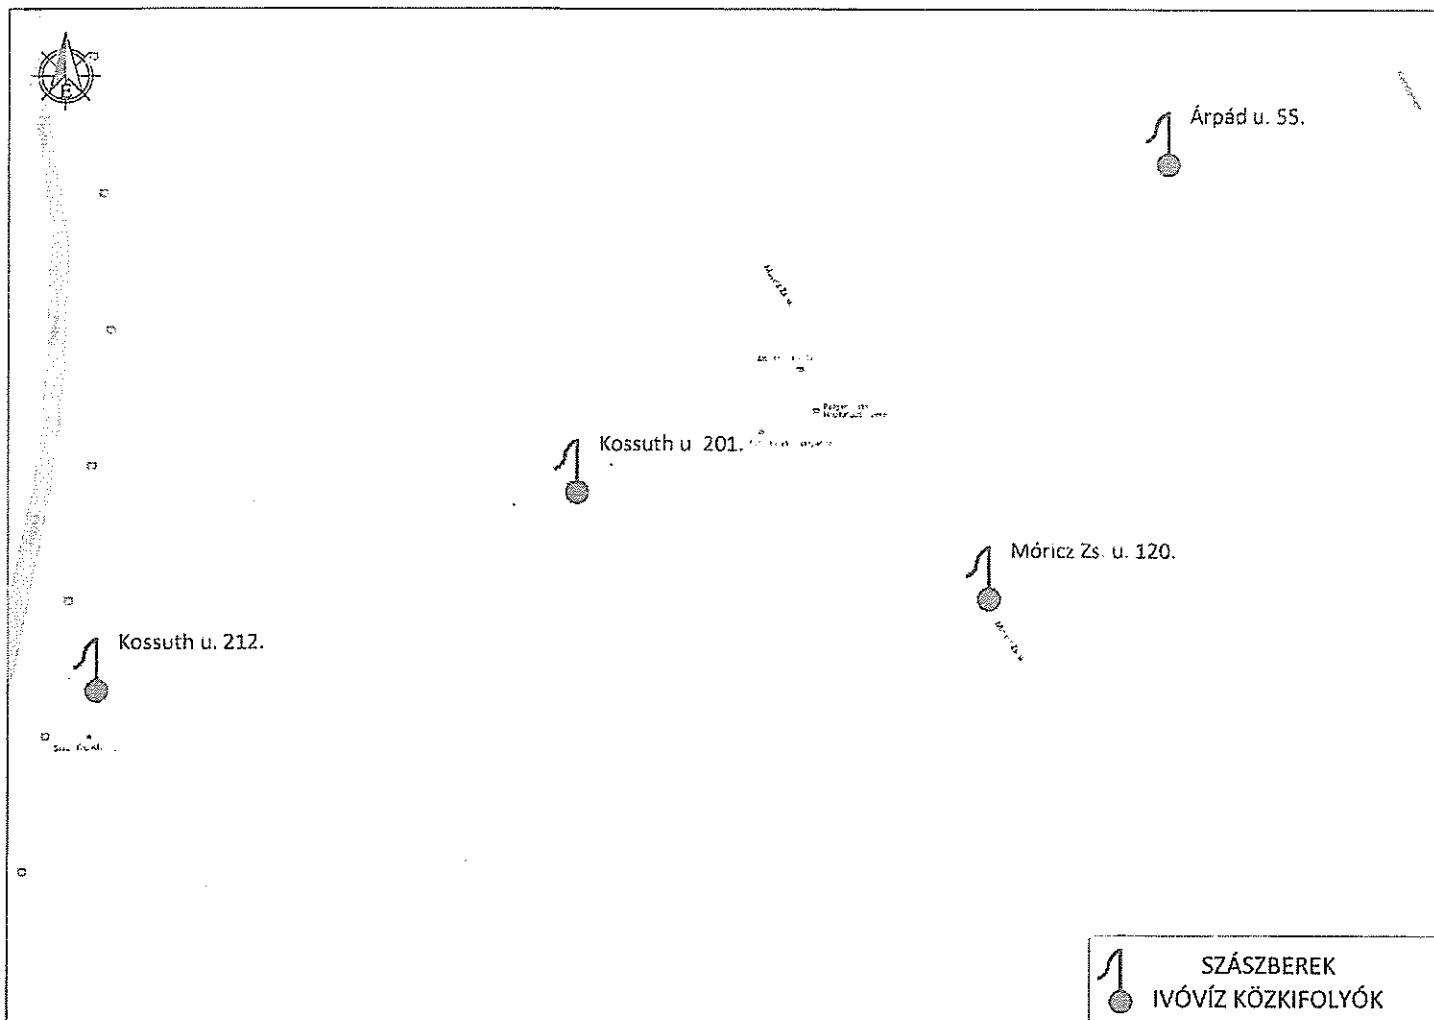



ÁNTSZ Kód: 0577-601-2207

Szászberek, Kossuth Lajos u. 201.

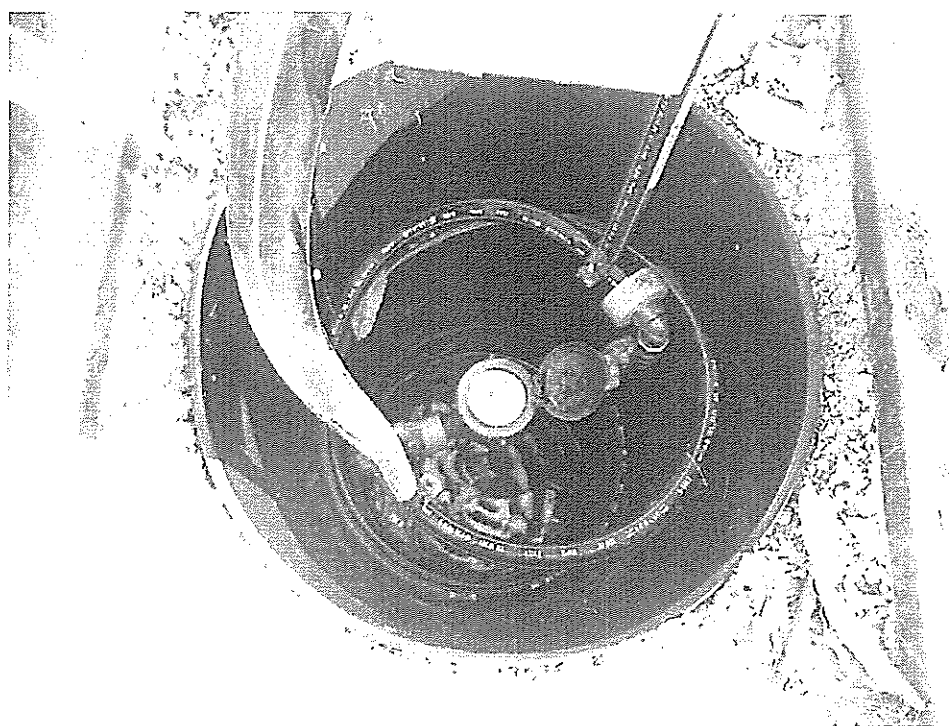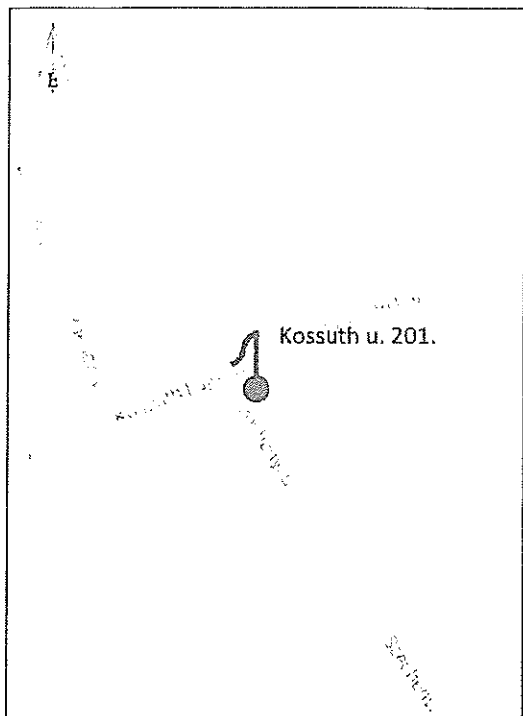



ÁNTSZ Kód: 0577-602-2207

Szászberek, Árpád u. 55.

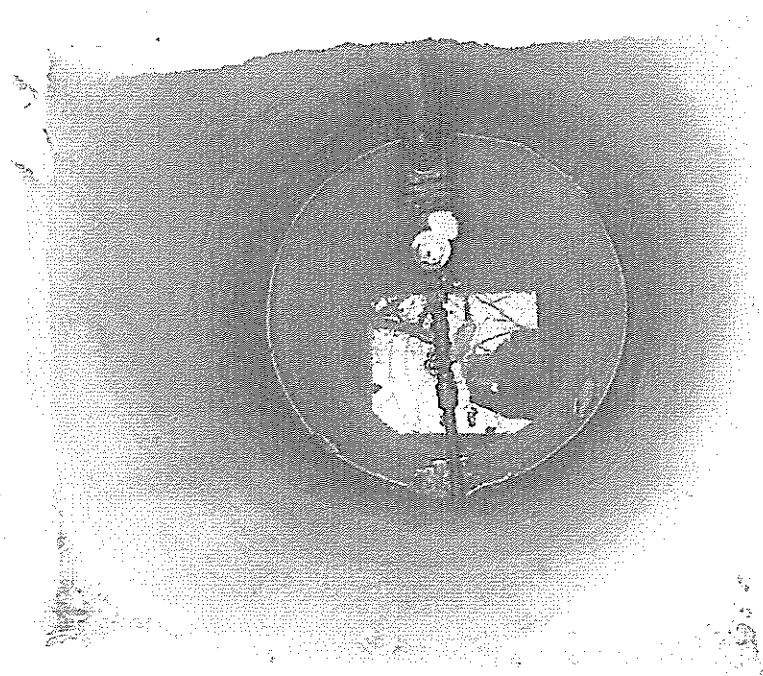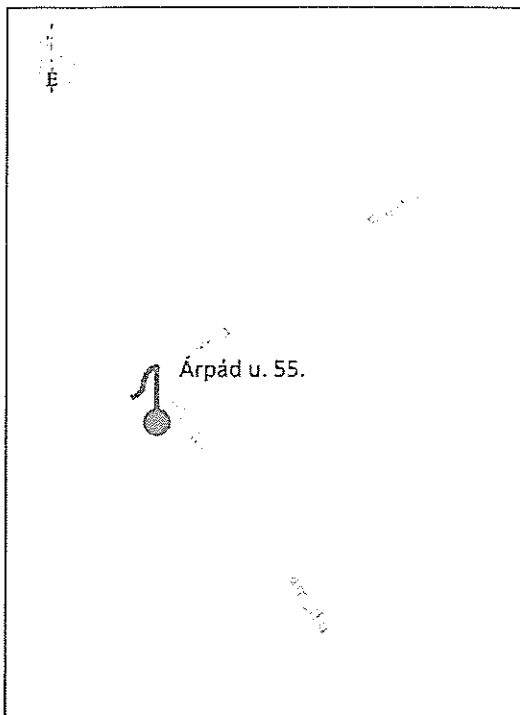



ÁNTSZ Kód: 0577-604-2207

Szászberek, Móricz Zsigmond u. 120.

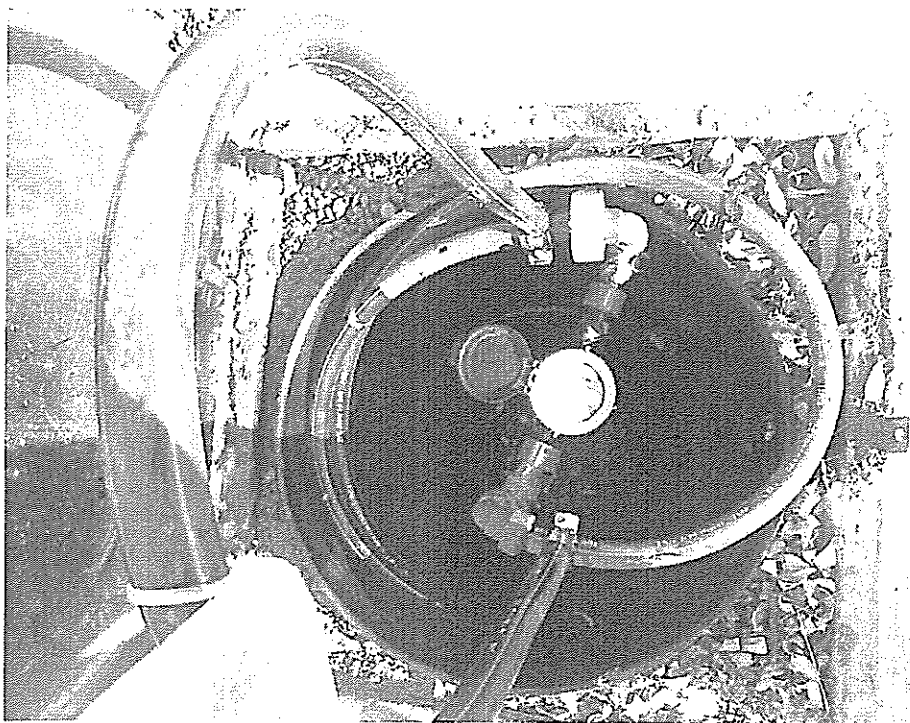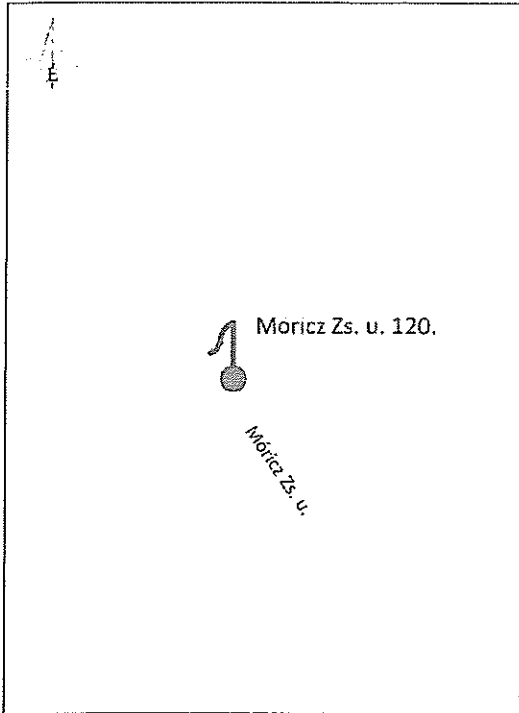

ÁNTSZ Kód: 0577-605-2207

Szászberek, Kossuth Lajos u. 212.

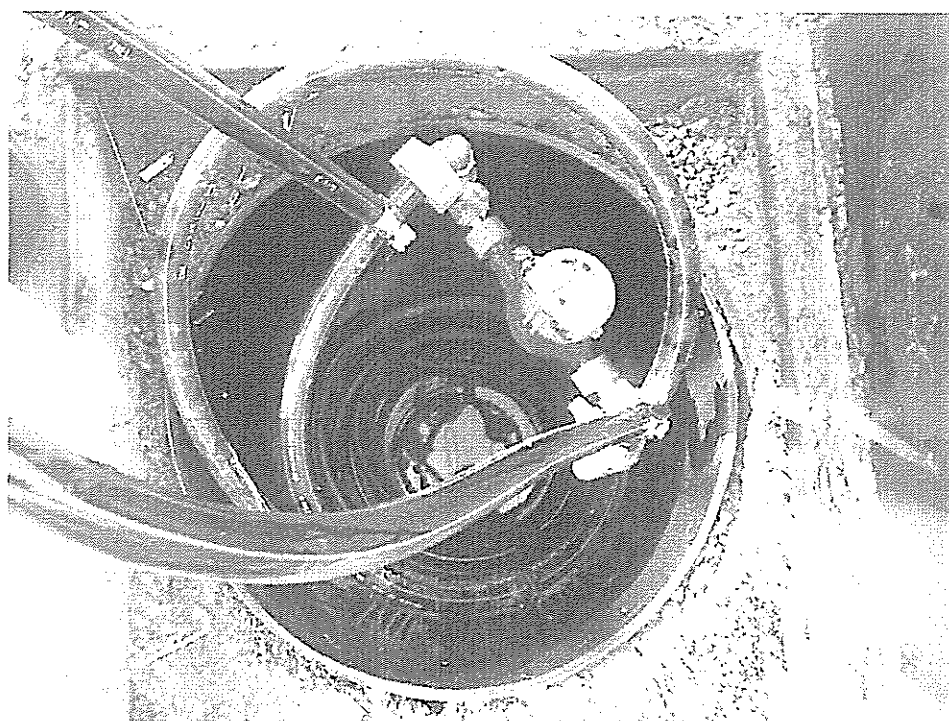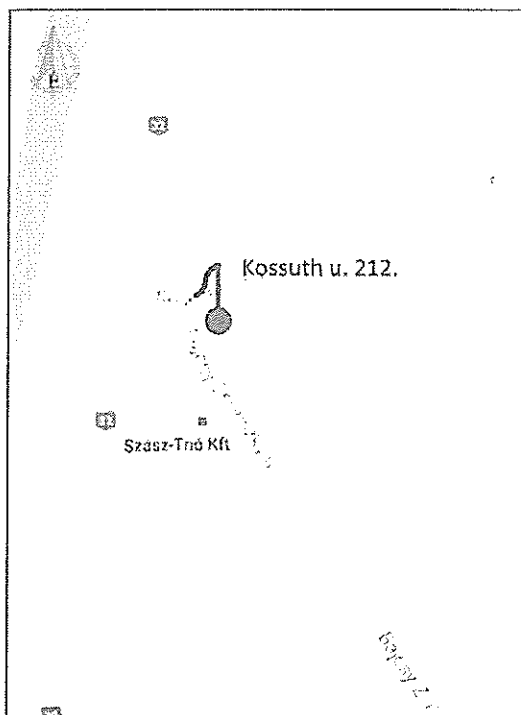




Nagyvárad u. 17.

Szabadság tér 2.

Egység u. 8



Pozsonyi u. 7.

Csárda u. 1.

 ZAGYVARÉKAS
IVÓVÍZ KÖZKIFOLYÓK



ÁNTSZ Kód: 1483-600-2207

Zagyvarékas, Egység u. 8.

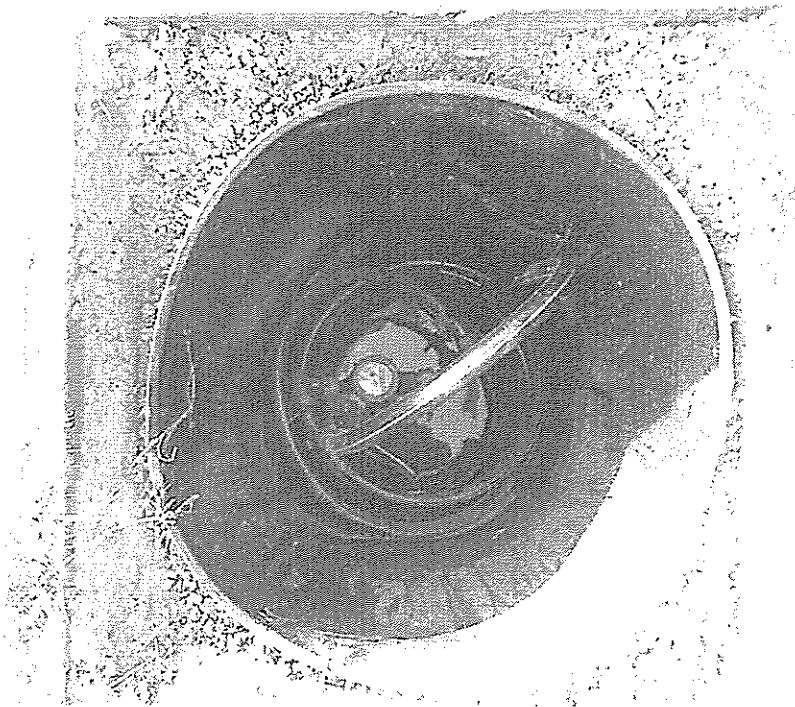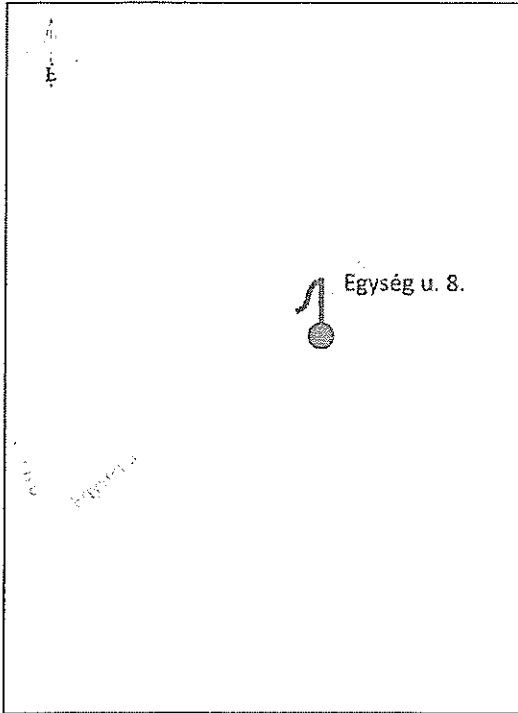


ÁNTSZ Kód: 1483-602-2207

Zagyvarékas, Pozsonyi u. 7.

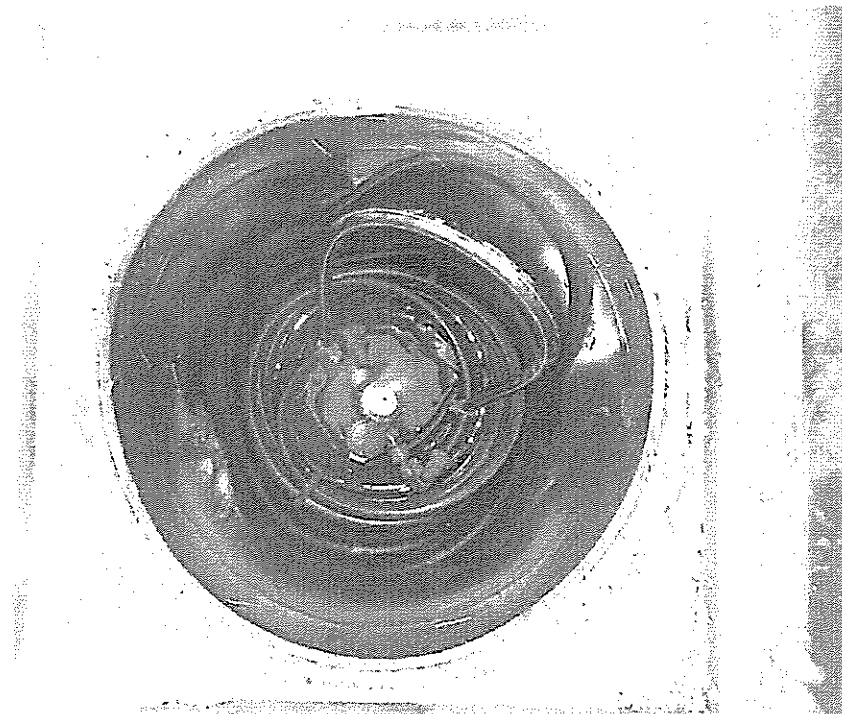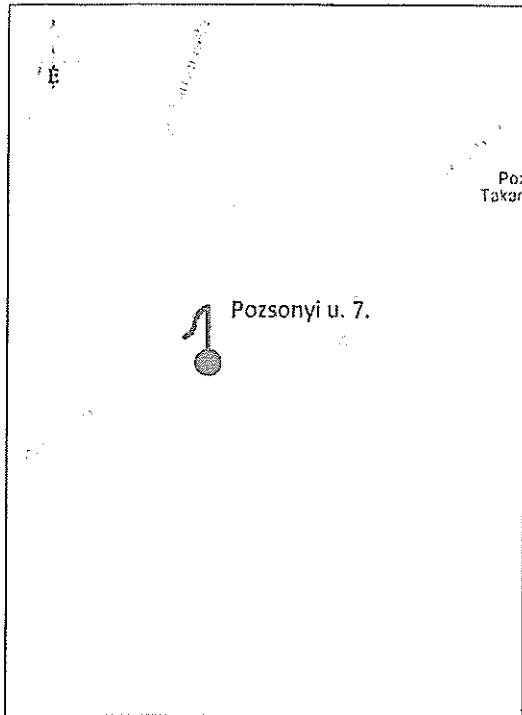



ÁNTSZ Kód: 1483-604-2207

Zagyvarékas, Szabadság tér 2.

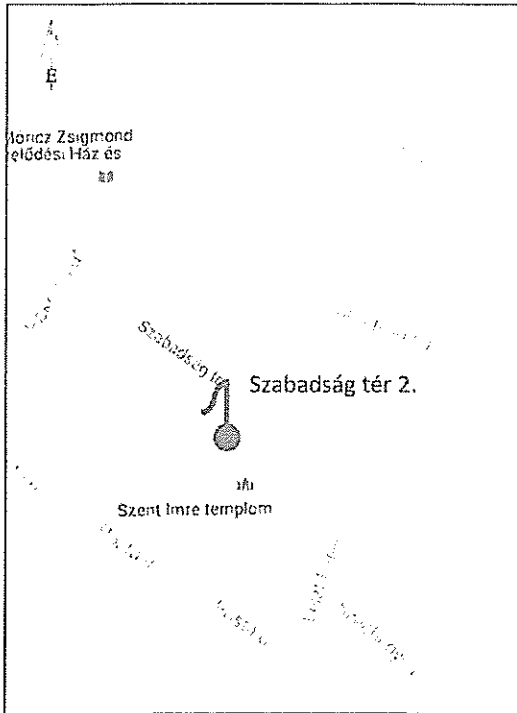



ÁNTSZ Kód: 1483-605-2207

Zagyvarékas, Nagyváradi u. 17.

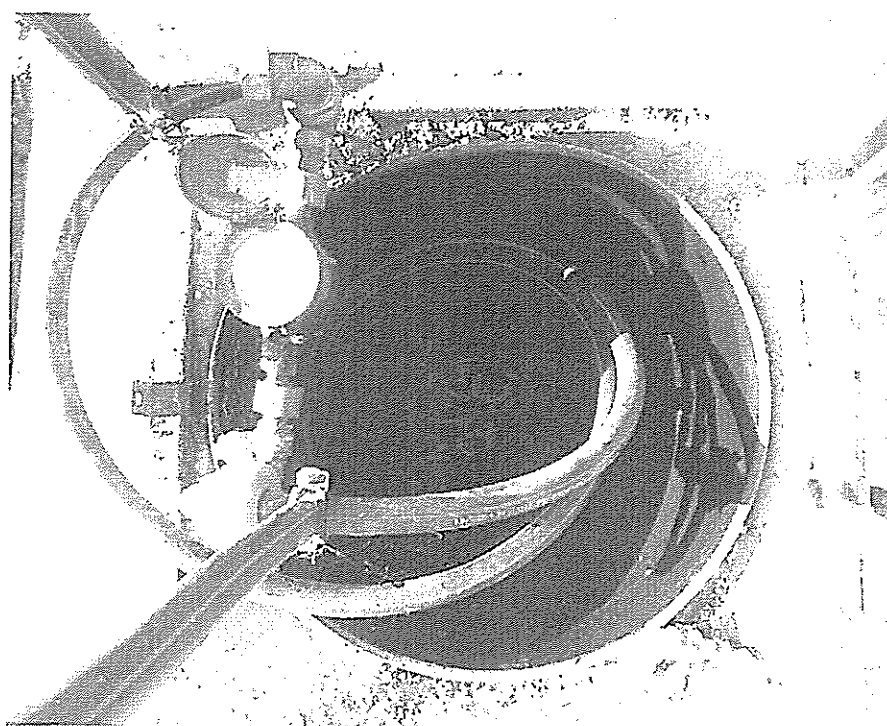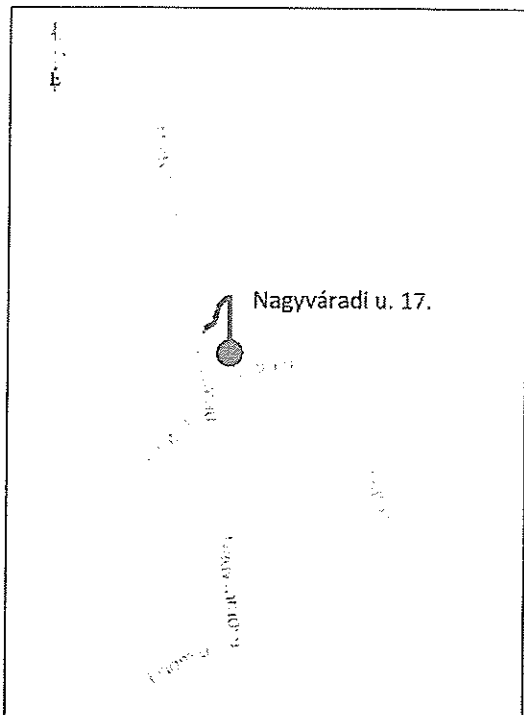

ÁNTSZ Kód: 1483-606-2207

Zagyvarékas, Csárda u. 1.

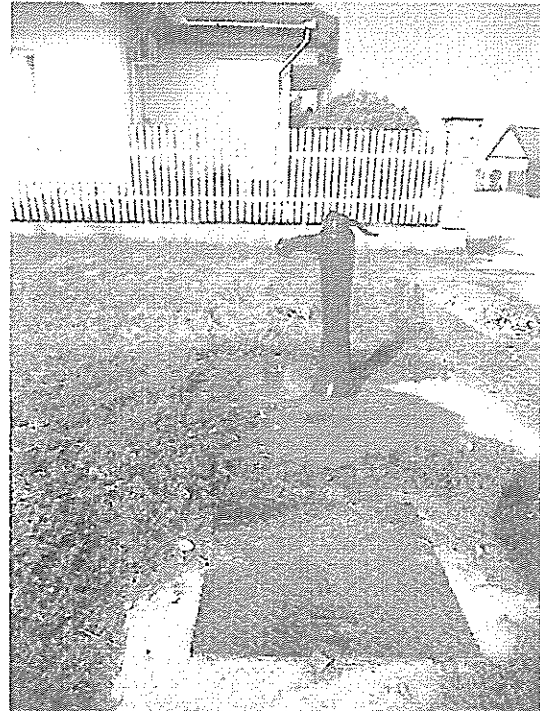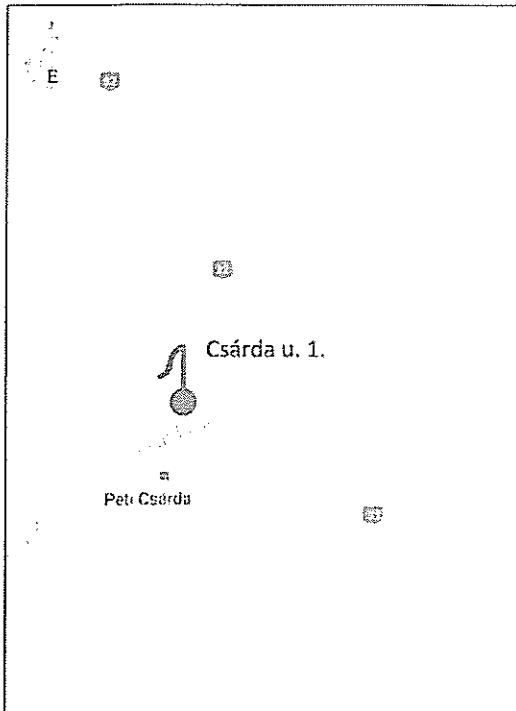



Záradék

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.